

Fiche technique du produit

Spécifications



PowerChute Network Shutdown
1 an d'abonnement, arrêt en douceur et démarrage sans surveill. des environnements virtuels et infrast. hyperconvergées

SWPCNS1Y-DIGI

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	1-year subscription for PowerChute Network Shutdown. Contact your Partner to purchase this subscription.
--------------	---

Principales

Gamme de produit	PowerChute Network Shutdown
Type de produit ou équipement	Abonnement
Format	Clé digitale
Période de souscription	1 an
Type de souscription	Payant
Type de logiciel	Logiciel d'abonnement
Compatibilité de gamme	Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Easy UPS On-Line Symmetra Galaxy VL Galaxy VM Galaxy VS Galaxy VX Galaxy VXL
Version logicielle	V5.2
Operating system requirement	VMware ESXi VMware vSAN Nutanix ESXi Nutanix AHV Dell VxRail Microsoft Hyper-V HPE SimpliVity Cisco HyperFlex
Langue utilisateur	Anglais

Complémentaires

Désignation du logiciel	PowerChute Network Shutdown software
Fonction du logiciel	Activation PowerChute Network Shutdown

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non

Image of product / Alternate images

Alternative




WIN-REGKAR-B08C
Logon

UPS: 0000000000
Configuration
Notification
UPS Information
Help


Event Log


Download File
Export Log



Showing 12 of 12 items

Events 1 to 12 of 12
View
Download
2
Next
Last

Date	Time	Event
19/10/2012	15:53:31	Center Server is accessible. PowerChute will be able to issue commands to Virtual Machines or Hosts.
19/10/2012	15:53:52	Control connected to Center Server. PowerChute may not be able to issue commands to Virtual Machines or Hosts.
19/10/2012	16:03:08	Three unsuccessful login attempts detected. Temporarily denying login-attempts from machine with IP 15.179.211.93.
19/10/2012	16:07:36	Three unsuccessful login attempts detected. Temporarily denying login-attempts from machine with IP 15.179.211.93.
19/10/2012	14:39:07	UPS is no longer running on battery power or output power has been turned off.
19/10/2012	14:39:03	UPS has switched to battery power.
19/10/2012	09:25:28	Available systems have been extended.
19/10/2012	09:35:38	Communication has been established.
19/10/2012	09:23:06	PowerChute extension/Up accessed 'IGP post 0547'.
19/10/2012	09:23:06	PowerChute is attempting to access IGP post 0547.
19/10/2012	09:19:53	PowerChute Network Shutdown vendor 9:02 monitoring started.
19/10/2012	09:19:54	PowerChute is not on a connected LAN and 3065.

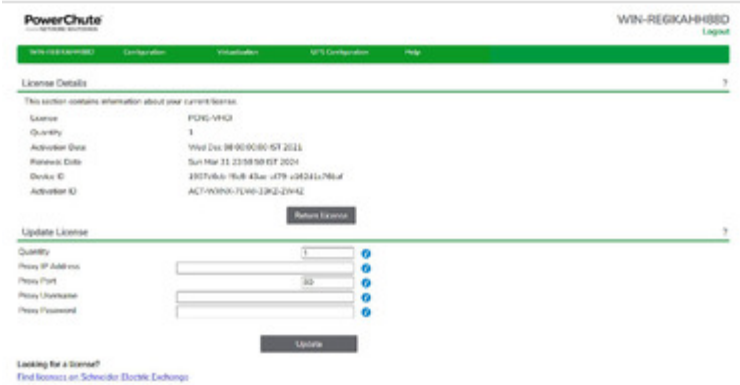

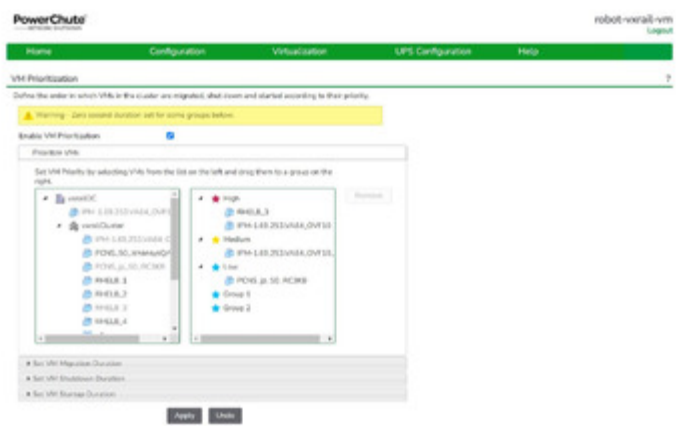

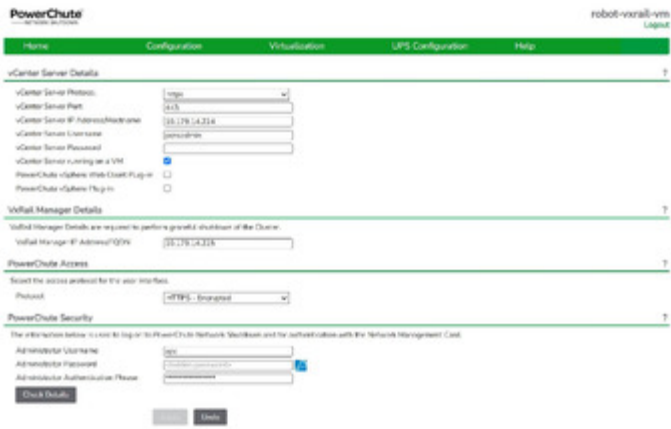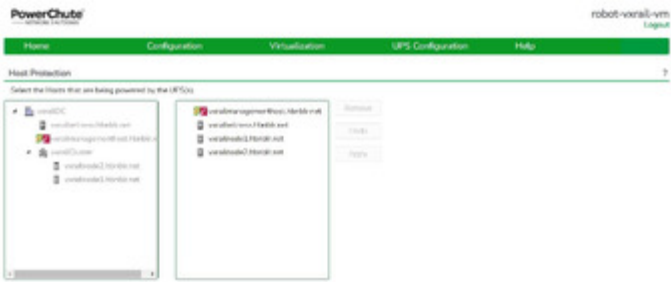



PowerChute
— SOFTWARE SOLUTIONS —

robot-vorarl-vrm
Logout

Home	Configuration	Visualisation	UPS Configuration	Help
Configure Events				
Click on an icon to configure a PowerChute event action in response to UPS events.				
Events	Logging	Notification	Command File	Shutdown
UPS On-Battery				
Input Power Fluctuation				
Auxiliary overloaded				
Runtime is sufficient				
Runtime remaining below threshold				
Runtime remaining above threshold				
Battery Discharged				
Battery Recharged				
Shutdown due to hardware error or overload				
Shutdown initiated				
Maintenance bypass				
Click on an icon to enable				