



Guide de protection des installations électriques contre la foudre

Septembre 2023

se.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric

Chaque année, la France est frappée de près de 1 million de coups de foudre. Les surtensions ainsi générées exposent nos installations électriques de plus en plus sophistiquées et coûteuses à de nombreux risques : destruction de matériels, perte de mémoire, dysfonctionnement de réseaux à valeur ajoutée, etc.

En intégrant un disjoncteur de déconnexion à ses parafoudres iQuick PRD, Schneider Electric propose un concept unique de protection des réseaux basse tension. Ces parafoudres monoblocs sont simples à mettre en œuvre. Ils permettent de s'affranchir des contraintes d'installation. Cette gamme de produits complète l'offre existante de parafoudres.

Vous avez entre les mains un guide de choix complet pour sécuriser les installations et assurer la continuité de service des outils de production.

Sommaire

Comprendre	2
La foudre	2
Couple parafoudre / disjoncteur de déconnexion	4
Concevoir	5
Protection foudre incontournable pour les bâtiments tertiaires et industriels	5
Architecture de la protection foudre	6
Intégrer le parafoudre dans l'architecture de distribution électrique	8
Choisir le couple parafoudre / disjoncteur de déconnexion	9
Exemples d'applications	10
Choisir	14
Panorama simplifié de l'offre parafoudres	14
Lexique de la protection foudre	15
Parafoudres pour tableaux résidentiels	16
Parafoudres types 2 et 3	20
Parafoudres type 1	22
Parafoudres pour photovoltaïque et réseaux de communication	24
Installer	25
La règle des «50 cm»	25
Coordination entre deux parafoudres amont / aval	26
Distance minimale entre deux parafoudres amont / aval	27
Les enveloppes plastiques	28
Les enveloppes métalliques	29
Annexes techniques	30
Normes et décrets concernant les dispositifs de protection contre la foudre	30


Formation de la foudre

Le phénomène atmosphérique de la foudre est dû à la décharge subite de l'énergie électrique accumulée à l'intérieur des nuages orageux.

En cas d'orage, le nuage se charge très rapidement d'électricité. Il se comporte alors comme un condensateur géant avec le sol. Lorsque l'énergie emmagasinée devient suffisante, les premiers éclairs apparaissent à l'intérieur du nuage (phase de développement).

Dans la demi-heure suivante, les éclairs se forment entre le nuage et le sol. Ce sont les coups de foudre. Ils s'accompagnent de pluies (phase de maturité) et de coups de tonnerre (dûs à la brutale dilatation de l'air surchauffé par l'arc électrique).

Progressivement, l'activité du nuage diminue tandis que le foudroiement s'intensifie au sol. Il s'accompagne de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent violentes (phase d'effondrement).

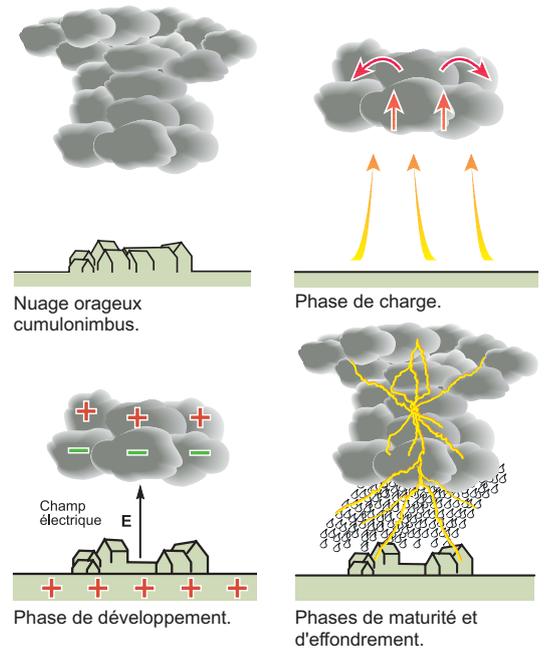

Comment la foudre impacte les installations électriques des bâtiments

Les éclairs produisent une énergie électrique impulsionnelle extrêmement importante :

- de plusieurs milliers d'ampères (et de plusieurs milliers de volts),
- de haute fréquence (de l'ordre du mégahertz),
- de courte durée (de la microseconde à la milliseconde).




Les coups de foudre peuvent toucher les installations électriques de trois manières différentes :

- par coup de foudre direct sur une ligne électrique aérienne. La surintensité et la surtension peuvent alors se propager à plusieurs kilomètres du point d'impact,
 - par coup de foudre à proximité d'une ligne électrique. C'est le rayonnement électromagnétique qui induit un fort courant et une surtension dans la ligne.
- Dans ces deux cas, le danger pour l'installation électrique arrive par l'alimentation réseau.
- par coup de foudre à proximité des bâtiments. La terre est alors chargée et monte en potentiel. Le réseau étant à potentiel plus bas, il se crée un courant qui va traverser l'installation électrique en entrant par la terre.

Dans tous les cas, les conséquences pour les installations électriques et les récepteurs peuvent être dramatiques :

- destruction ou fragilisation des composants électroniques,
- destructions des circuits imprimés,
- blocage ou perturbation de fonctionnement des appareils,
- vieillissement accéléré du matériel.

Les réseaux numériques et analogiques sont affectés de la même manière que les installations électriques basse tension. Les surtensions d'origines atmosphériques sont éliminées à l'aide de parafoudres conçus spécifiquement.

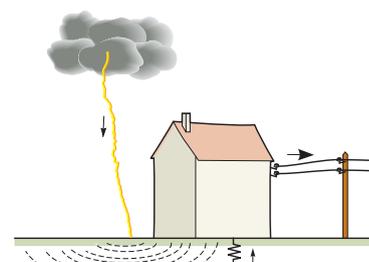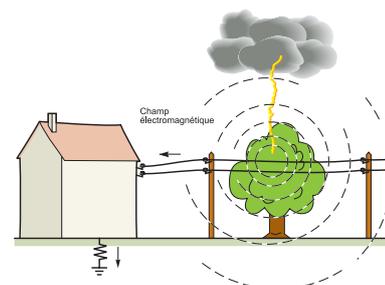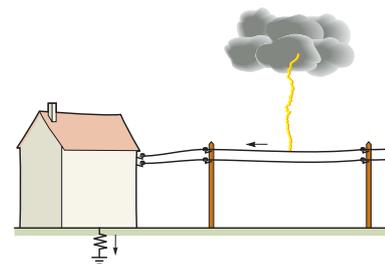


Les dispositifs de protection contre la foudre

Pour répondre aux différentes configurations d'installations à protéger, la protection foudre peut être réalisée à l'aide d'équipements à installer à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments.

Les paratonnerres pour protéger les bâtiments


Les protections extérieures sont utilisées pour éviter les incendies et les dégradations que pourrait occasionner un impact direct de la foudre sur les bâtiments. Ces protections sont réalisées, selon les situations, à l'aide d'un paratonnerre, d'un conducteur de toiture, d'un ceinturage, etc. Ces dispositifs sont installés dans les parties supérieures des bâtiments de façon à capter préférentiellement les coups de foudre. La surtension transitoire est écoulee à la terre grâce à un ou plusieurs conducteurs prévus à cet effet.

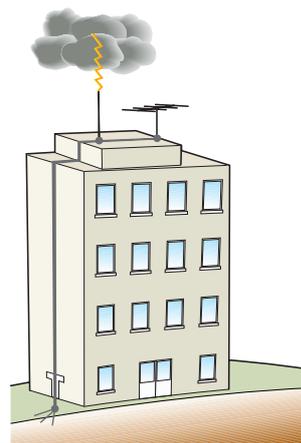

Exemple de protection par paratonnerre à tige.

Les parafoudres pour protéger les installations électriques

Les protections intérieures sont installées pour protéger les récepteurs raccordés aux circuits électriques. Elles sont constituées de parafoudres utilisés pour limiter les surtensions et écouler le courant de foudre.

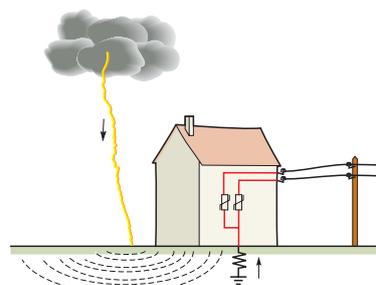

Exemple de protection par parafoudres.

Le fonctionnement

Le parafoudre est un appareil de protection électronique qui se comporte comme une impédance variable en fonction de la tension à ses bornes :

- en fonctionnement normal (pas de coup de foudre) le parafoudre est vu comme un circuit ouvert par le reste de l'installation (tension nominale du réseau aux bornes du parafoudre → impédance infinie),
- au moment du coup de foudre, le parafoudre devient passant (augmentation importante et rapide de la tension → impédance nulle). Le rôle du parafoudre est alors double :
 - écouler la surintensité (sans qu'elle traverse les récepteurs),
 - limiter la surtension (afin de ne pas "claquer" les récepteurs).

L'usure du parafoudre



L'écoulement de nombreux coups de foudre provoque l'usure des composants électroniques du parafoudre qui devient alors définitivement passant, provoquant un court-circuit 50 Hz. Il faut alors l'isoler du réseau. C'est un des rôles du disjoncteur de déconnexion.

Les rôles du disjoncteur de déconnexion

La NF C 15-100 (article 534.1.5.3) impose la mise en œuvre d'un dispositif de déconnexion: "Les dispositifs de protection contre les courts circuits [...] doivent être prévus pour assurer la déconnexion des parafoudres".

Cablé directement en série avec le parafoudre, le disjoncteur de déconnexion assure 3 rôles :

- couper le court-circuit 50 Hz qui se produit lors de la fin de vie du parafoudre afin de protéger ce dernier qui est alors un récepteur sensible,
- assurer la continuité de service de l'installation (en évitant que la protection disjoncteur de tête de tableau ne déclenche),
- permettre une opération de maintenance sur le parafoudre en isolant ce dernier du réseau lorsque nécessaire.

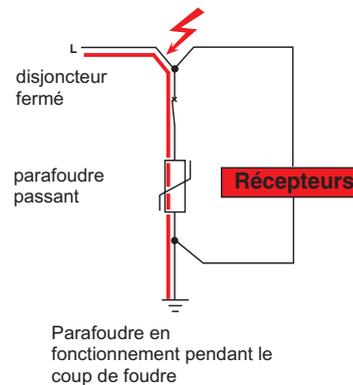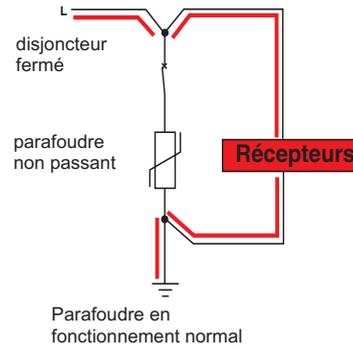

Dimensionnement du disjoncteur de déconnexion


Le choix du disjoncteur de déconnexion est déterminant pour le bon fonctionnement du couple parafoudre/disjoncteur de déconnexion. Il doit répondre au cahier des charges suivant :

- être capable de couper l'intensité de court-circuit 50 Hz au point d'installation du parafoudre,
- endurer, sans déclencher, autant de coups de foudre que le parafoudre lui-même, et rester en état de fonctionnement à la suite de ceux-ci,
- couper le courant avec la rapidité nécessaire pour isoler le parafoudre lors de sa mise en court-circuit de fin de vie. En effet, le parafoudre n'est pas prévu pour supporter l'énergie des courants de court-circuit 50 Hz. Dans ce cas, il doit être déconnecté très rapidement afin d'éviter sa destruction et les éventuels dommages collatéraux induits.

Les solutions parafoudre / disjoncteur de déconnexion proposées par Schneider Electric ont été testées et éprouvées afin de garantir le respect de l'ensemble de ces critères.

En tant que fabricant de parafoudres et de disjoncteurs, Schneider Electric s'engage sur leur association pour une protection foudre fiable et efficace.

Nota : pour les ERP (Etablissements Recevant du Public) du 1er groupe, se rapprocher d'un organisme de contrôle pour s'assurer de la conformité au règlement de sécurité.

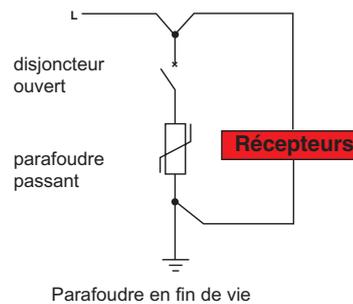


La NF C 15-100 impose le parafoudre dans les cas suivants :



- lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonnerre.



- Dans les départements où la densité de foudroiement N_g est supérieure à 2,5 :
 - sur les lignes électriques totalement ou partiellement aériennes (en l'absence d'analyse du risque),
 - lorsque l'indisponibilité de l'installation et/ou du matériel concerne la sécurité des personnes :
 - infrastructures médicales,
 - systèmes de sécurité incendie,
 - alarmes techniques, sociales, etc.

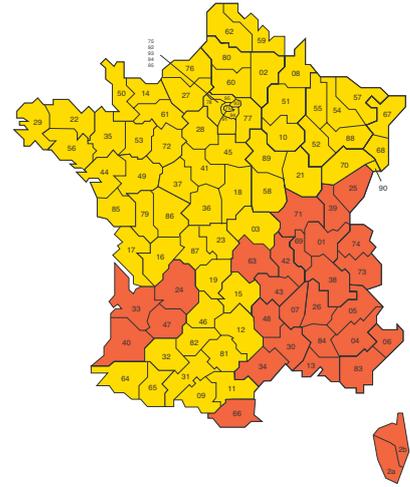

- Zones d'obligation conditionnelle (incluses : Guyane, Martinique et Guadeloupe)
- Parafoudre conseillé

L'analyse du risque foudre selon le guide UTE 15-443 peut venir en complément de la norme NF C15-100 en tenant compte des facteurs suivants :

- la probabilité de foudroiement de la zone,
- la topographie de la ligne et du site,
- la nature et la valeur des matériels sensibles,
- les conséquences financières de l'indisponibilité.




Pour tout complément d'information, se reporter aux chapitres 5 et 6 du Guide UTE 15 443.

Principe de l'architecture de la protection foudre

La protection foudre se structure de la même façon qu'une protection disjoncteur : les parafoudres de plus forte capacité d'écoulement sont en tête d'installation et ceux qui ont des caractéristiques plus faibles sont situés dans les tableaux divisionnaires ou dans les tableaux terminaux.

Dans l'organisation de la protection foudre, on distingue donc :

- **la protection de tête** : elle est située en tête d'installation, au niveau du TGBT ou en tête des bâtiments si l'installation en comporte plusieurs.
- **la protection fine** : elle est positionnée au plus proche des récepteurs.

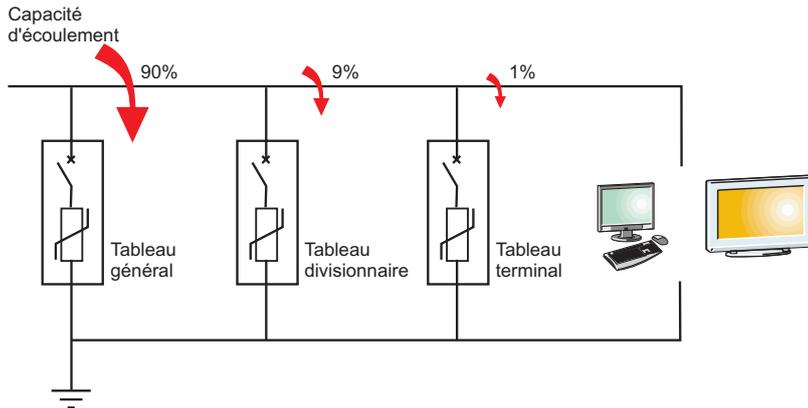

Les différents types de parafoudres

Les parafoudres permettent de réaliser la protection de tête pour certains, ou la protection fine, et se classent de la façon suivante :

- **les parafoudres de type 1** : avec une très forte capacité d'écoulement, ils sont destinés à la protection de tête des bâtiments équipés de paratonnerres,
- **les parafoudres de type 2** : avec une forte capacité d'écoulement, ils servent pour la protection de tête en l'absence de paratonnerre,
- **les parafoudres de type 3** : ils sont exclusivement réservés à la protection fine des récepteurs et s'installent derrière un type 1 ou un type 2.



Parafoudre de type 1
(ex. iPRD1 12,5r)



Parafoudre de type 2
(ex. iQuick PRD40r 3P+N
avec déconnecteur
intégré)




Parafoudre de type 3
(ex. iPRD8r 1P+N)

L'influence de la longueur des circuits


Lors d'un coup de foudre, une surtension résiduelle peut se propager sur la ligne, après la protection de foudre de tête, en direction des récepteurs. La fréquence très élevée (méga Hz) de cette surtension est à l'origine de phénomènes de résonances de tension, et lorsque la longueur de la ligne dépasse 10 mètres, la tension peut doubler. Il existe alors un risque important que cette surtension détruise les récepteurs.

Ce phénomène est pris en compte dans l'étape 8 du logigramme du chapitre 4 du guide VTE 15443. Il prévoit l'installation d'un parafoudre de protection fine au plus proche des récepteurs lorsque ceux-ci sont à plus de 10 m du parafoudre de tête.

Distance tableau - récepteurs < 10 m (longueur de la ligne) :

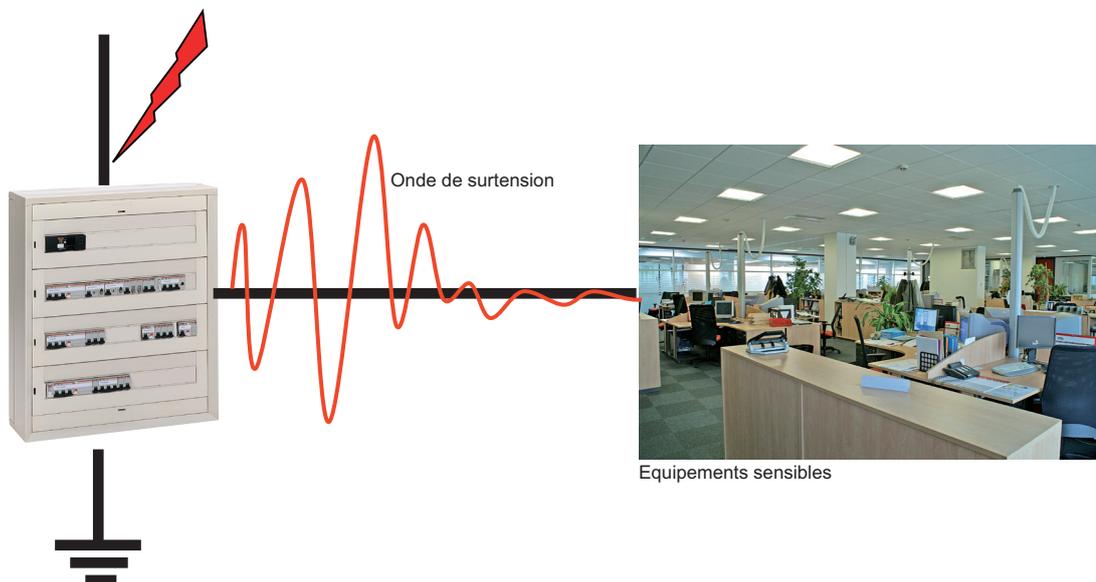


Distance tableau - récepteurs > 10 m (longueur de la ligne) :

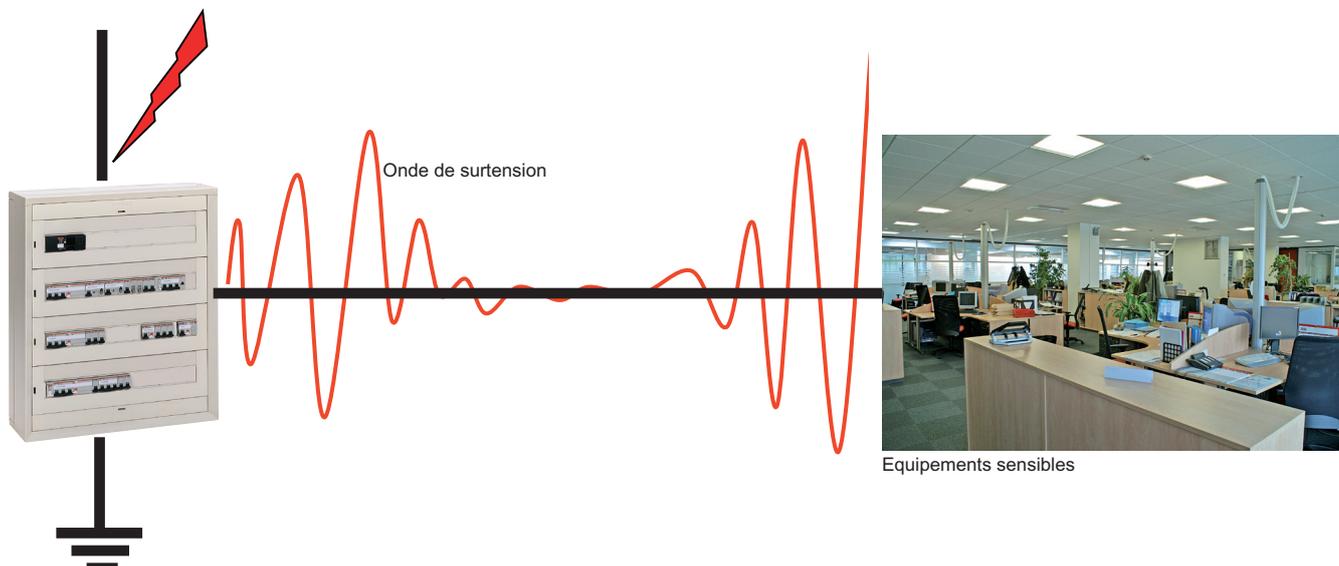

Concevoir

Intégrer le parafoudre dans l'architecture de distribution électrique

La méthodologie suivante permet de déterminer le type de parafoudre à installer

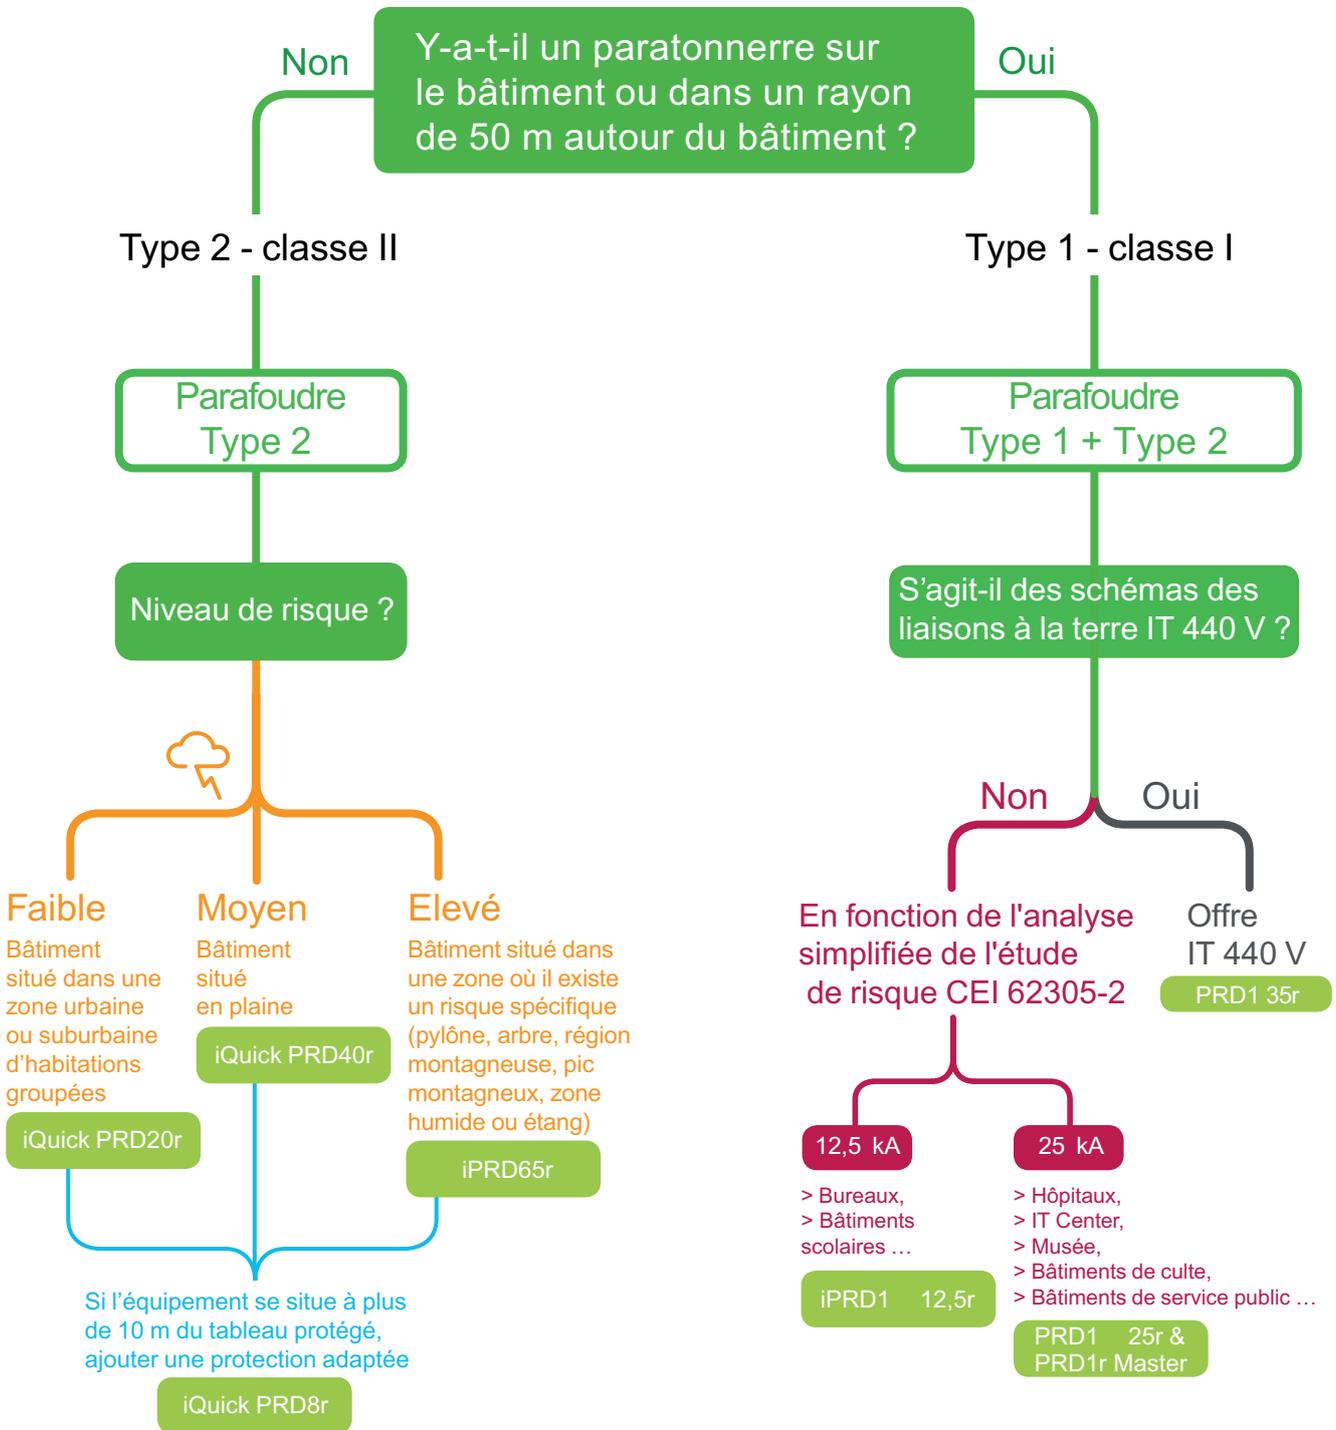

Choisir le couple parafoudre / disjoncteur de déconnexion

Choisir le bon couple parafoudre déconnecteur

Nécessite la prise en compte :

- du type de parafoudre identifié par tableau (voir page précédente),
- de l'intensité de court-circuit au point d'installation.

Intensité de court-circuit (Icc)	Parafoudre type 1	Parafoudre type 2	Parafoudre type 3
0 kA			
10 kA	iPRD1 12,5r	C120N	
25 kA (1)			iQuick PRD 8r

(1) Pour des valeurs de Icc supérieures à 25 kA, consultez votre agence commerciale.

Exemples de mise en œuvre de la protection fine

Si un récepteur sensible est situé à plus de 10 m du dernier parafoudre, une protection fine est indispensable et peut se réaliser de la façon suivante :



Rajouter un tableau avec parafoudre modulaire.



Utiliser une multiprise intégrant une protection foudre.




Intégrer une protection foudre modulaire dans la goulotte / perche de cheminement.


Description de l'application

- Branchement à puissance surveillée.
- Paratonnerre à proximité.
- Magasin de distribution de produits alimentaires équipé :
 - d'une surface de vente avec banques de froid,
 - de caisses enregistreuses,
 - de terminaux pour cartes de paiement,
 - d'un local de réserve et de stockage,
 - d'un bureau équipé de matériel informatique (PC, imprimante, fax).

Etude de la protection foudre

- la présence d'un paratonnerre impose un parafoudre de type 1 en tête d'installation,
- des récepteurs sensibles et coûteux sont à plus de 10 m du parafoudre de tête d'installation, il faut donc une protection fine de type 3. La présence d'un tableau divisionnaire permet de la réaliser aisément,
- compte tenu du branchement à puissance surveillée, le tableau de la **page 9** conduit au choix des produits suivants :
 - parafoudre monobloc iPRD1 12,5r et disjoncteur de déconnexion NG125N,
 - parafoudre à déconnecteur intégré iQuick PRD 8r ($I_{max} = 8 \text{ kA}$).

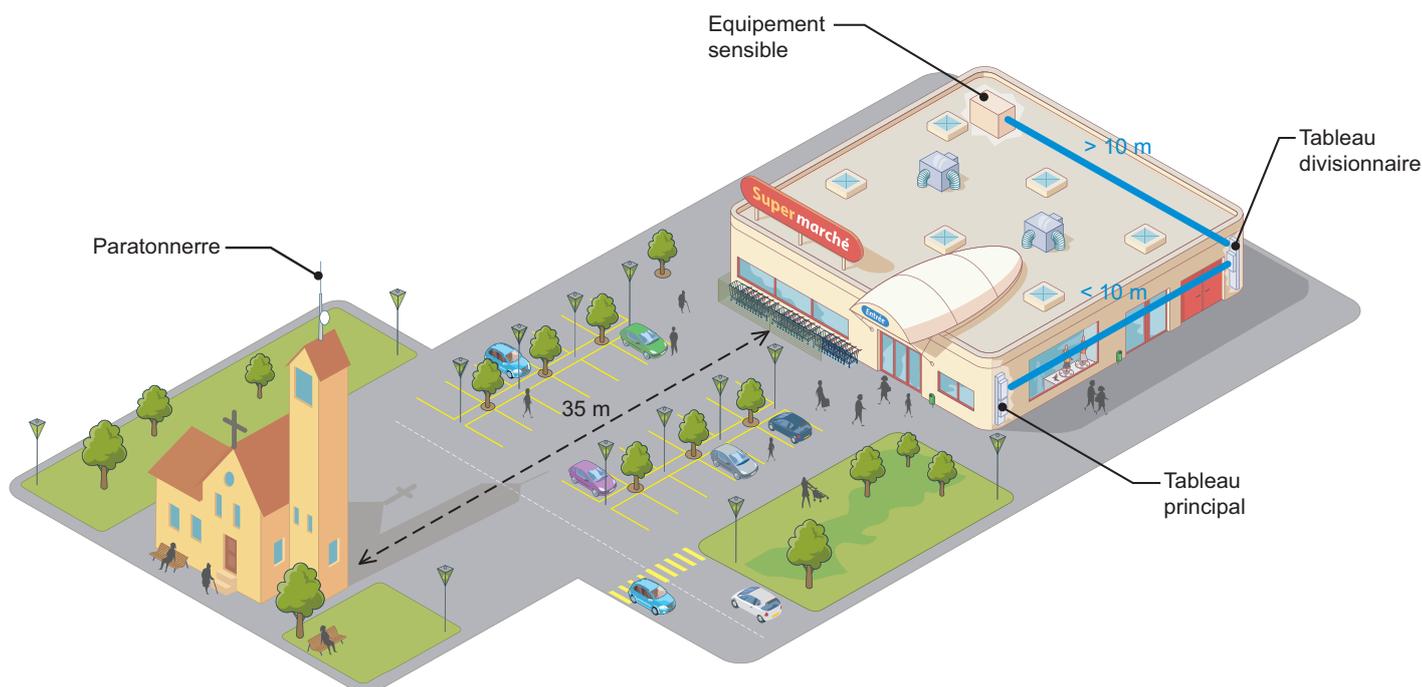

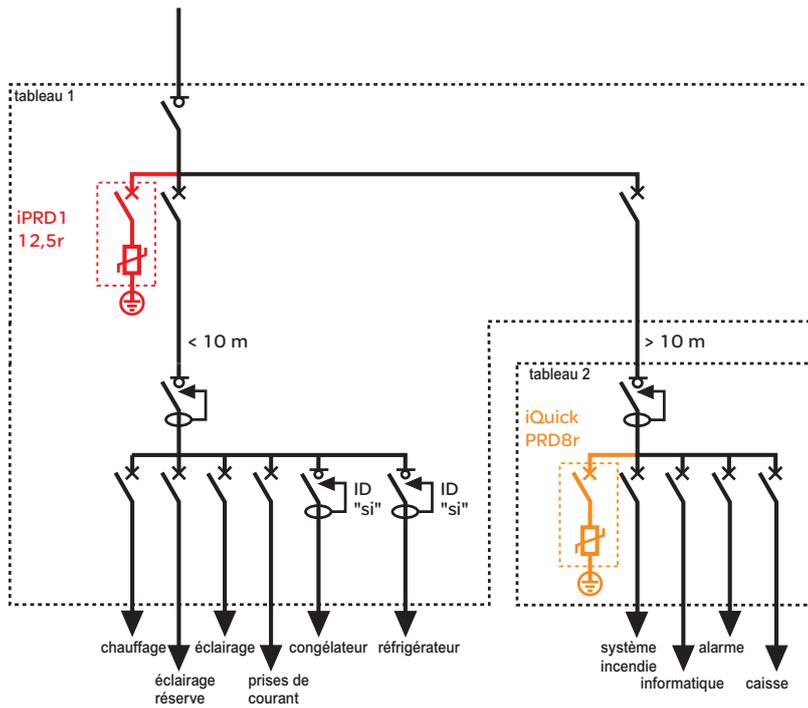

Protection secondaire BT

Protection réseaux de communication (alarmes, téléphones, modems, fax)



Description de l'application


- Ensemble de bâtiments tertiaires équipés de bureaux.
- La continuité de service de l'installation et la sécurité des personnes doivent être garanties.


Environnement

- Site en périphérie d'une grande agglomération.
- Matériels à protéger particulièrement coûteux :
 - équipements informatiques, serveurs
 - appareils de télécommunication et d'automatismes (systèmes de détection incendie et contrôle d'accès).

Etude de la protection foudre

- Pour ce groupe de bâtiments tertiaires, aucune structure métallique ou paratonnerre ne justifie le parafoudre de type 1. Les parafoudres installés en tête d'installation seront de type 2.
- La configuration du site conduit à l'installation d'un parafoudre de type 2 au niveau du TGBT, et également en tête de chaque bâtiment (utilisation du logigramme de la page 8). L'analyse de la distance des récepteurs sensibles aux protections de tête conduit à l'installation d'une protection fine de type 3 dans l'aile droite du bâtiment 1. En l'absence de tableau à l'étage, elle peut être réalisée à l'aide d'un tableau additionnel avec un parafoudre de type 3 modulaire.
- L'icc en tête d'installation est compatible avec les produits iQuick PRD (utilisation du tableau page 9). On installera donc de iQuick PRD 40r pour les protections de tête et des iQuick PRD 8r pour les protections fines.

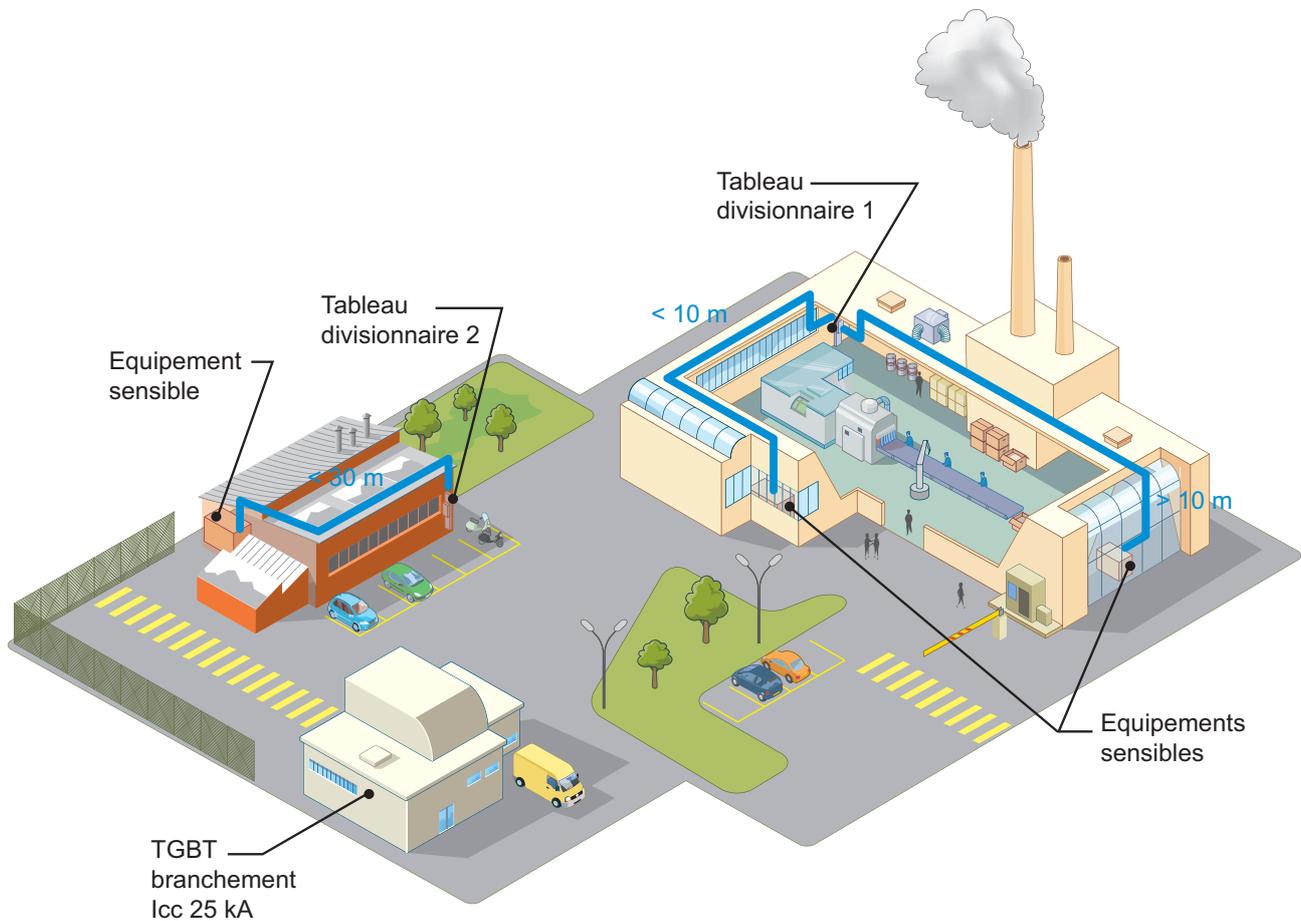

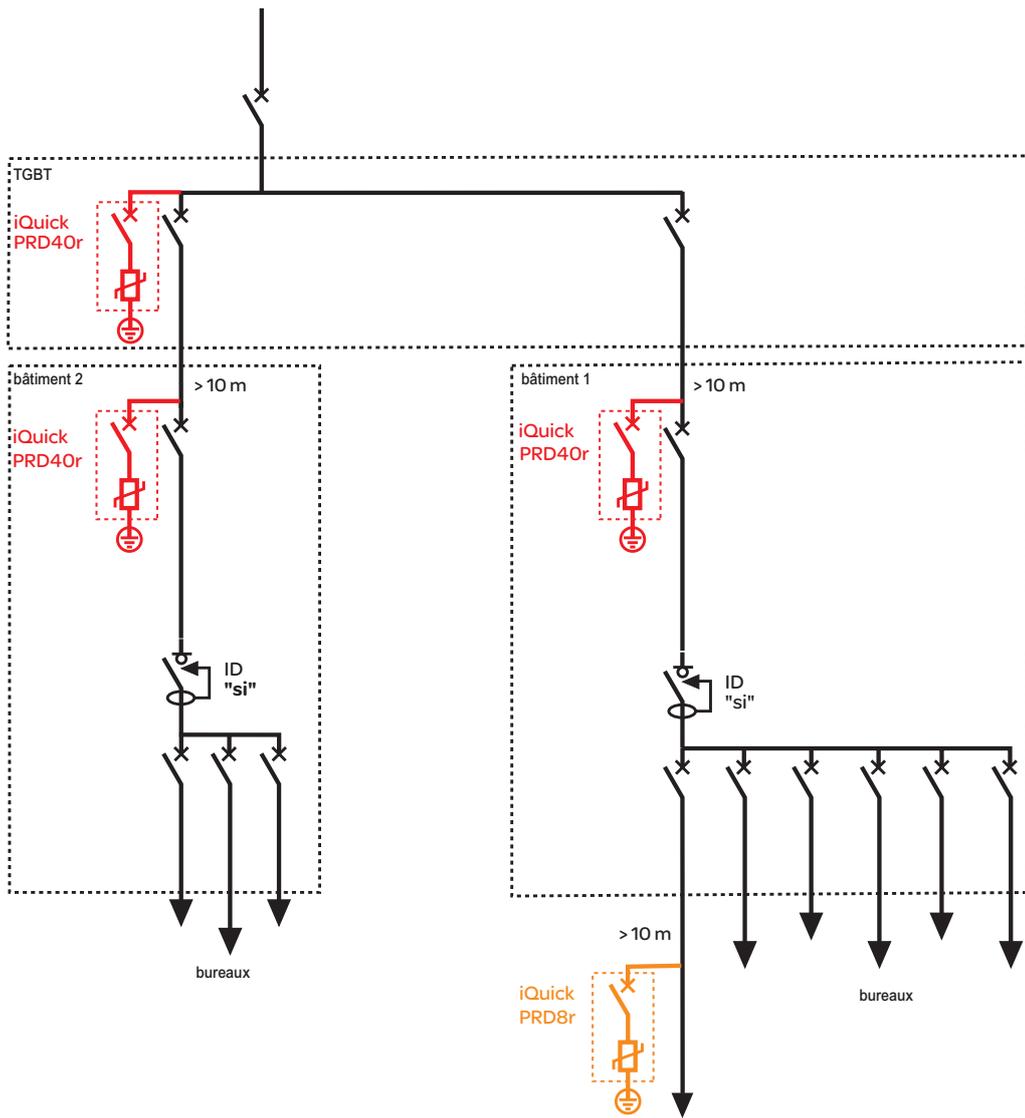


Protection secondaire BT



Protection réseaux de communication



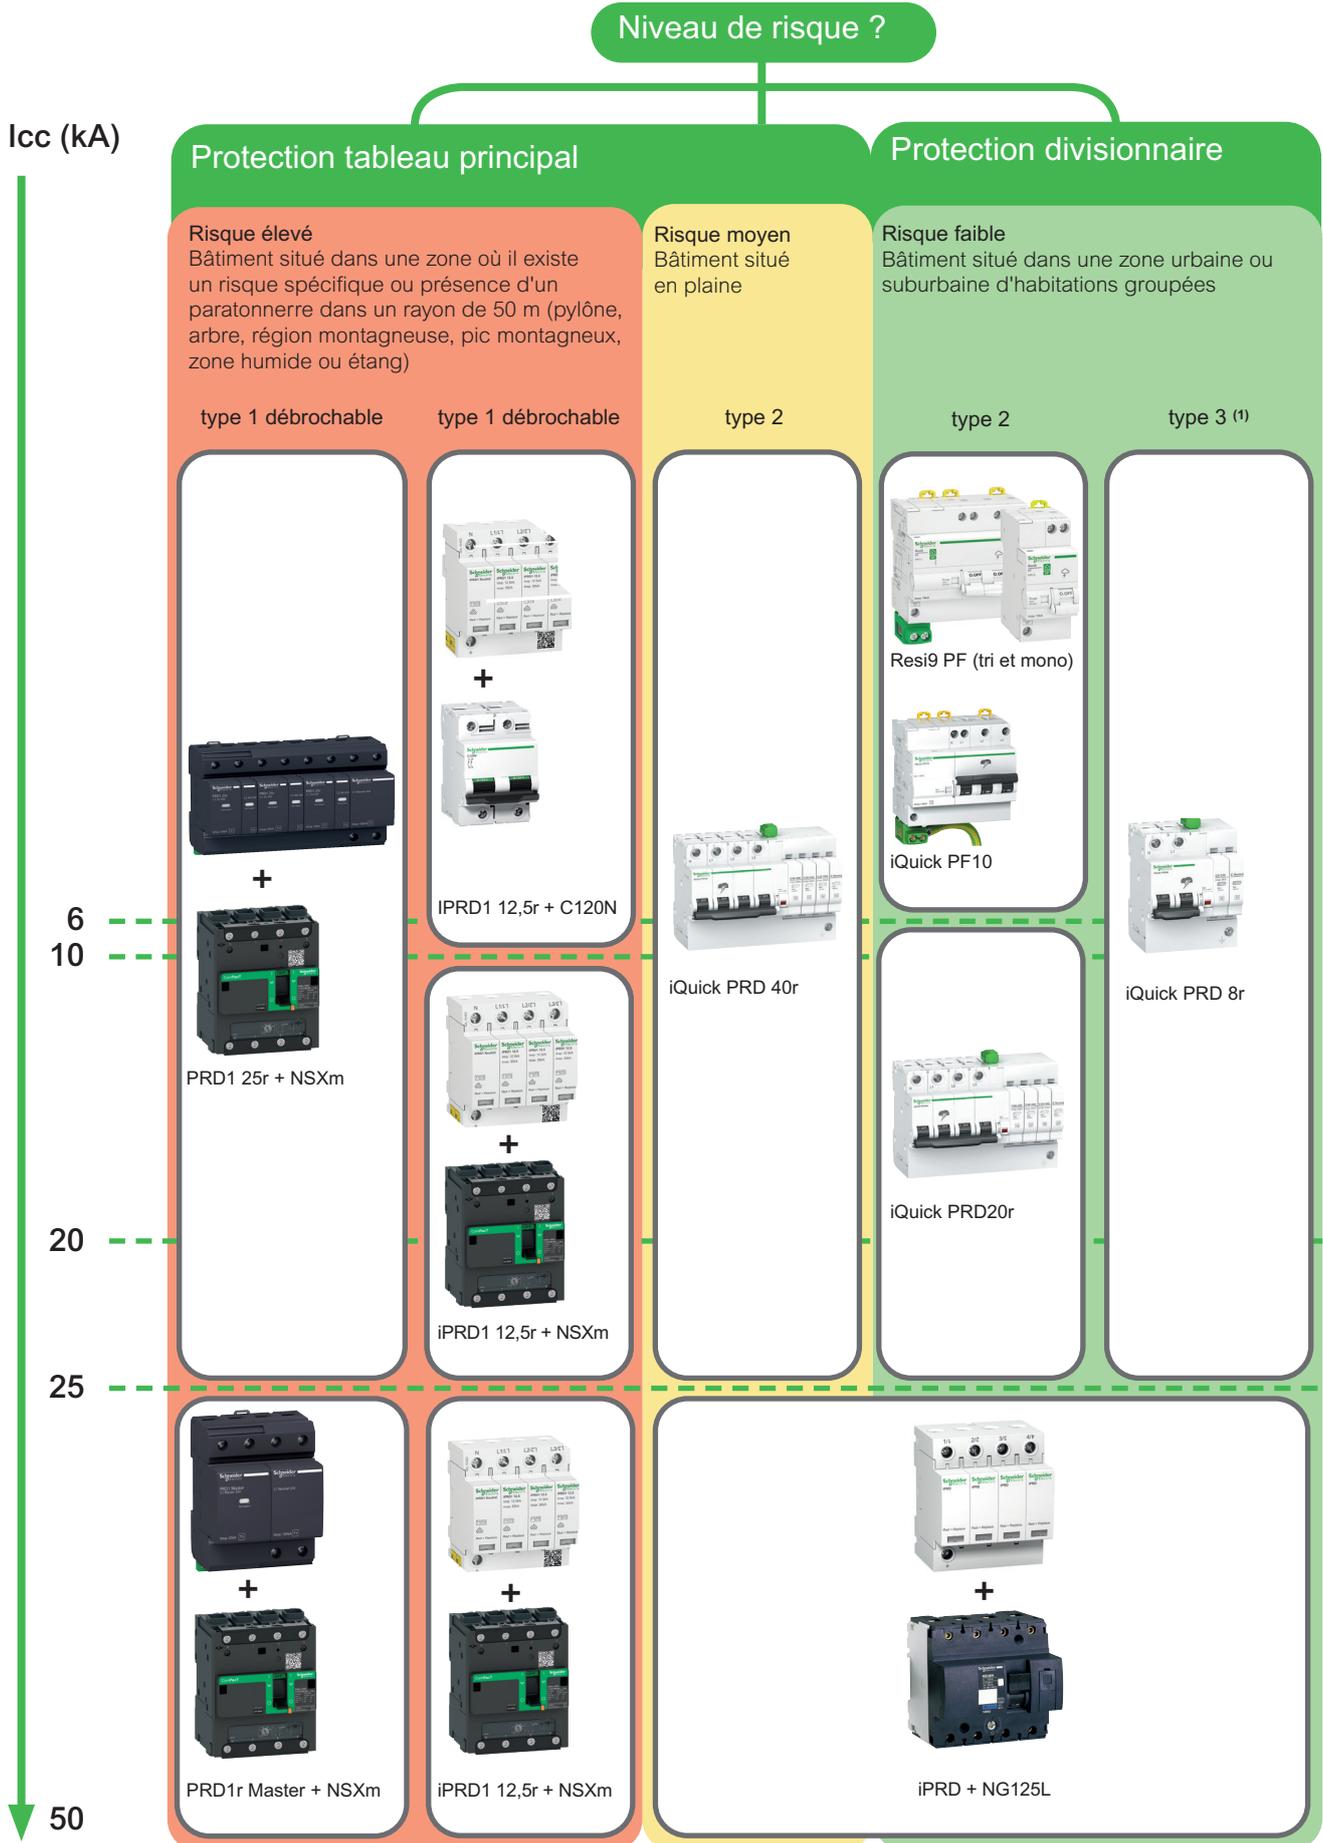

(1) Protection dédiée à prévoir lorsque l'équipement à protéger est situé à plus de 10 m du tableau électrique.



Données de distribution électrique

Intensité de court circuit admissible Icc

Lors du choix du couple parafoudre/disjoncteur de déconnexion, il convient de vérifier l'Icc au point d'installation, et de ne pas dépasser les caractéristiques indiquées dans les tableaux fournis.

Guide UTE 15443, article 7-1-4 :

La tenue aux courts-circuits du parafoudre associé à son dispositif de protection doit être au moins égale au courant nominal de court-circuit présumé au lieu d'installation du parafoudre.

Tension nominale Un

La tension nominale admissible du parafoudre doit être compatible avec celle du réseau. Cette donnée est à vérifier particulièrement pour les régimes IT.

Données de protection foudre

Courant nominal de décharge In

Valeur du courant que peut écouler 15 fois le parafoudre type 2. La valeur minimale recommandée par la norme NF C 15-100 est fixée à 5 kA.

Guide UTE 15443, article 7-2, tableau 6 :

Le tableau impose que In soit au moins égal à 5 kA pour une protection parafoudre de tête.

Intensité maximale de décharge Imax

Valeur maximale du courant que peut écouler une seule fois un parafoudre de type 2 (les valeurs les plus courantes sont de 8, 10, 20, 40 ou 65).

Intensité impulsionnelle Iimp

Valeur du courant de foudre qui caractérise les parafoudres de type 1 (la valeur minimale imposée par la norme NF C15-100 est de 12,5 kA).

Guide UTE 15443, article 7-3 :

Iimp doit au moins être égal à 12,5 kA pour un parafoudre de type 1.

Tension maximale de régime permanent Uc

Valeur de la tension efficace maximale pouvant être appliquée de façon continue aux bornes du parafoudre.

Niveau de protection Up

Tension aux bornes du parafoudre au moment du passage de la foudre.
 $Up \leq$ Tenue aux chocs des matériels à protéger

Parafoudres de tête type 2



R9PLC

• prééquipée en usine d'accessoires permettant de mettre en œuvre le parafoudre conformément à la norme NF C 15-100 :

- un mini peigne pour le raccorder à gauche du premier interrupteur différentiel XE (démontable en cas d'installation XP ou de présence d'un peigne vertical),

- un bornier,

- un câble 16 mm² pour la liaison au collecteur de terre du coffret

• à compléter avec un câble pour le raccorder à la barrette de terre

• largeur : 4 pas de 9 mm²

• dispositif de déconnexion sécurité fin de vie intégré

• courant nominale de décharge (In) : 5 kA

• courant nominale de décharge (Imax) : 10 kA

• tension secteur assignée (Un) : 230 VCA - 50 Hz

• niveau de protection (Up) : 1500 V

• tension d'emploi maximale permanente (Uc) : 275 V


• signalisation fin de vie : voyant mécanique rouge




R9PLS

• sans accessoire

Raccordement d'un parafoudre en présence d'un peigne vertical avec technologie embrochable XE

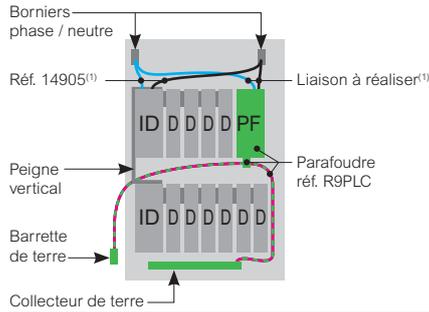


Raccordement d'un parafoudre en présence d'un peigne vertical avec technologie peignable XP

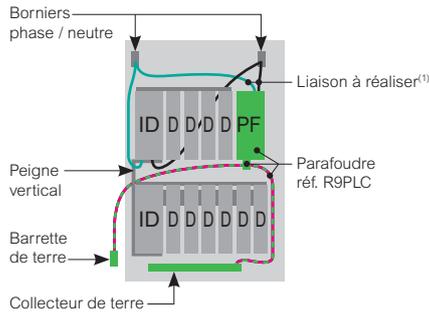

- (1) 1 câble noir 180 mm
1 câble bleu 330 mm (13 mod.), 420 mm (18 mod.), 530 mm (24 mod.).

Raccordement d'un parafoudre (sans peigne vertical) avec technologie embrochable XE

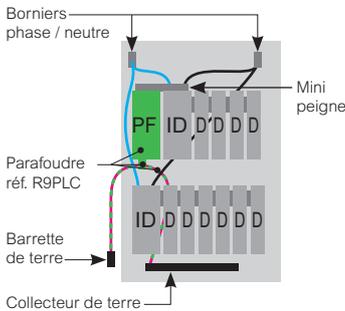

> Vidéo



Comment installer un parafoudre dans un coffret électrique Resi9 ?



Parafoudre de tête type 2



R9PL3

- équipée en usine d'un bornier et d'un câble permettant le raccordement au collecteur de terre pour une installation conforme à la norme NF C 15-100
- à compléter avec un câble pour le raccorder à la barrette de terre
- largeur : 10 pas de 9 mm²
- dispositif de déconnexion sécurité fin de vie intégré
- courant nominale de décharge (In) : 5 kA
- courant nominale de décharge (Imax) : 10 kA
- tension secteur assignée (Un) : 230 VCA - 50 Hz
- niveau de protection (Up) : 1500 V
- tension d'emploi maximale permanente (Uc) : 275 V
- signalisation fin de vie : voyant mécanique rouge
- raccordement : 16 mm² uniquement



061170869031

La certification Qualifoudre est délivrée en France par l'INERIS pour 3 ans. Elle identifie les organismes compétents dans le domaine de la foudre, garantit la qualité de leur prestation, ainsi que leur neutralité vis-à-vis des solutions préconisées.

Schneider Electric possède les niveaux de qualification et est en mesure de réaliser les analyses du risque foudre ainsi que les études techniques des sites les plus complexes.

En France, l'Analyse du Risque Foudre (ARF) est obligatoire pour les installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation (A) et dont la rubrique figure dans l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié.



Parafoudres monoblocs de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur).

Ces parafoudres sont conçus pour les schémas de liaison à la terre (régimes de neutre) TT et TN-S dans le résidentiel et le petit tertiaire.

Parafoudres type 2 avec disjoncteur intégré




iQuick PF10, type 2

	1P+N	3P+N
	A9L16617	A9L16618
report de signalisation de fin de vie	en option avec report iSR	en option avec report iSR
largeur en pas de 9 mm	4	10
tension nominale (V CA 50 Hz)	230	230/400
courant court-circuit Icc (kA)	6	6
courant maxi. de décharge I _{max} (kA)	10	10
courant nominal de décharge I _n (kA)	5	5
niveau de protection en tension U _p (kV) P-N/⊕	1,5	1,5

• livré avec bornes et câbles de liaison à la terre 16 mm²

Accessoire



report de signalisation iSR

A9L16619

- report à distance de l'état de fonctionnement des parafoudres iQuick PF10
- contact inverseur 3 A 415 V

Caractéristiques

- Certification : NF.
- Normes : NF EN 61643-11 Type 2, CEI 61643-1 .
- Tension maximale en régime permanent (U_c) : 275 V CA.
- Tenue aux surtensions temporaires (UT) :
 - UT (L-N) : 337 V CA / 5 s,
 - UT (L-PE) : 442 V CA / 5 s.
- Tenue aux surtensions temporaires Mode de défaillance en sécurité (UT) :
 - UT (N-PE) : 1200 V CA / 200 ms.
- Signalisation de fin de vie par voyant mécanique rouge et manette sur OFF.

> Sélecteur de produits



Parafoudres iQuick
Choisissez le produit adapté à vos besoins en quelques clics

[Accédez au sélecteur](#)

Parafoudres monoblocs de types 2 et 3 à cartouche débrochable avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) et report à distance de l'information "cartouche à changer". Ces parafoudres sont conçus pour les schémas de liaison à la terre (régimes de neutre) TT, TNS ou TNC dans le tertiaire.

Parafoudres types 2 et 3 à cartouches débrochables avec disjoncteur intégré



iQuick PRD40r, type 2			iQuick PRD20r, type 2			iQuick PRD8r, type 3		
1P+N	3P	3P+N	1P+N	3P	3P+N	1P+N	3P	3P+N
A9L16292	A9L16293	A9L16294	A9L16295	A9L16296	A9L16297	A9L16298	A9L16299	A9L16300

les parafoudres iQuick PRD sont destinés :

- à la protection de tête (type 2) :
 - iQuick PRD40r pour un niveau de risque moyen
 - iQuick PRD20r pour un niveau de risque faible
- à la protection fine (type 3) :
 - iQuick PRD8r assure la protection fine des récepteurs à protéger lorsqu'ils sont situés à plus de 10 m du tableau électrique et se place en cascade avec les parafoudres de tête

report de signalisation de fin de vie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
largeur en pas de 9 mm	8	13	15	8	13	15	8	13	15
régime de neutre	TT, TNS	TNC	TT, TNS	TT, TNS	TNC	TT, TNS	TT, TNS	TNC	TT, TNS
tension nominale du réseau Un (V)	230	230/400	230/400	230	230/400	230/400	230	230/400	230/400
courant court-circuit Icc (kA)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
courant maxi. de décharge I _{max} (kA)	40	40	40	20	20	20	8	8	8
courant nominal de décharge I _n (kA)	20	20	20	5	5	5	2	2	2
niveau de protection en	MC ⁽²⁾	L/⊕	2	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
tension Up (kV) ⁽¹⁾	N/⊕	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	-	1,5
	MD ⁽³⁾	L/N	2,5	-	2,5	-	1,4	-	1,4

Accessoires

cartouches de rechange										
type	1P	A9L16310	A9L16310	A9L16310	A9L16311	A9L16311	A9L16311	A9L16312	A9L16312	A9L16312
	neutre	A9L16313	-	A9L16313	A9L16313	-	A9L16313	A9L16313	-	A9L16313

Caractéristiques

- Certification : NF
- Normes : NF EN 61643-11 Type 2, CEI 61643-1 [T2](#).
- Signalisation de fin de vie :
 - par la manette du produit : en position OFF (voyant mécanique rouge),
 - par les cartouches : en fonctionnement (voyant blanc), en fin de vie (voyant rouge),
 - par contact de report de signalisation : contact NO, NF (250 V CA / 2 A).
- raccordement : bornes à cage 2,5 à 35 mm².

(1) Niveau de protection mesuré entre les bornes du disjoncteur et la borne de terre du parafoudre.
(2) MC : mode commun (entre phase / terre et neutre / terre).
(3) MD : mode différentiel (entre phase et neutre).


Protection foudre

Parafoudres types 2 et 3

iPRD débrochables

Parafoudres de types 2 et 3 à cartouche débrochable permettant le remplacement rapide des cartouches endommagées par report à distance de l'information "cartouche à changer".

Parafoudres types 2 et 3 à cartouches débrochables



pour régimes TT, TNC et TNS

iPRD65r, type 2

1P+N 3P 3P+N
A9L65501 A9L65301 A9L65601

iPRD40r, type 2

1P+N 3P 3P+N
A9L40501 A9L40301 A9L40601

iPRD20r/iPRD20, type 2

1P+N 3P 3P+N
A9L20501 A9L20300 A9L20601

les parafoudres iPRD permettent de répondre aux cas particuliers : parafoudre et disjoncteur de déconnexion sur un rail distinct, schéma de liaison à la terre de type IT, association d'un différentiel sur le disjoncteur de déconnexion :

• protection de tête (type 2) :

- iPRD65r pour un niveau de risque élevé (site très exposé)
- iPRD40r pour un niveau de risque moyen
- iPRD20r pour un niveau de risque faible

• protection fine (type 3) :

- iPRD8r assure une protection fine des récepteurs lorsqu'ils sont situés à plus de 10 m du tableau électrique et se place en cascade avec le parafoudre de tête

report de signalisation de fin de vie	■	■	■	■	■	■	■	-	■
largeur en pas de 9 mm	4	6	8	4	6	8	4	6	8
tension nominale du réseau Un (V)	230	230/400	230/400	230	230/400	230/400	230	230/400	230/400
courant court-circuit Icc (kA)	25	25	25	15	15	15	15	15	15
courant maxi. de décharge I _{max} (kA)	65	65	65	40	40	40	20	20	20
courant nominal de décharge I _n (kA)	20	20	20	15	15	15	5	5	5
niveau de protection en tension U _p (kV)	MC (1) L/⊕ N/⊕	- 1,5 1,4	- - 1,4	- 1,6 1,4	- - -	- 1,6 1,4	- - 1,4	1,2 -	- 1,4
	MD (2) L/N	1,5	- 1,5	1,6 -	- 1,6	1,6	1,2	- 1,2	

Accessoires

cartouches de rechange

type	1P (4)	A9L65102	A9L65102	A9L65102	A9L40102	A9L40102	A9L40102	A9L20102	A9L20102	A9L20102
	neutre	A9L00002	-	A9L00002	A9L00002	-	A9L00002	A9L00002	-	A9L00002

choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point d'installation (Icc)

disjoncteurs iC60N	0... 10 kA	A9F77250	A9F77350	A9F77450	A9F77240	A9F77340	A9F77440	A9F77220	A9F77320	A9F77420
disjoncteurs iC60H	10... 15 kA	A9F87250	A9F87350	A9F87450	A9F87240	A9F87340	A9F87440	A9F87220	A9F87320	A9F87420
disjoncteurs iC60L	15... 25 kA	-	-	-	-	-	-	A9F94220	A9F94320	A9F94420
disjoncteurs NG125N	15... 25 kA	18627	18638	18655	18793	18637	18654	-	-	-
disjoncteurs NG125L	25... 50 kA	18794	18805	18827	18793	18804	18826	18790	18801	18823

Caractéristiques

- Certification : NF
- Normes : CEI 61643-11 : 2011 **T2**, **T3** et EN 61643-11 : 2012 Type 2, Type 3.
- Dispositif de déconnexion : déconnexion obligatoire du parafoudre à réaliser avec disjoncteur (à commander séparément, voir tableau).
- Signalisation de fin de vie par voyant mécanique : en fonctionnement (blanc), remplacer cartouche (rouge).
- Tenue aux surtensions temporaires (U_T) : L-N (337 V CA / 5 s), L-PE (442 V CA / 5 s).
- Tenue aux surtensions temporaires U_T (mode de défaillance en sécurité) : N-PE (1200 V CA / 200 ms), L-PE (1453 V CA / 200 ms).
- Courant résiduel à la terre (I_{PE}) : L-N : 600 µA, N-PE : 3 µA.
- Report de signalisation de fin de vie : par contact NO, NF (250 V / 0,25 A).
- Raccordement : bornes à cage de 2,5... 35 mm².


(1) MC : mode commun (entre phase / terre et neutre / terre).

(2) MD : mode différentiel (entre phase et neutre).

(3) Pour un réseau 4P IT, associer un parafoudre 1P réf. A9L65121 et un parafoudre 3P réf. A9L65321.

(4) Pour cartouches iPRD ancienne gamme, nous consulter.

(5) Pour ces valeurs d'Icc se reporter à la gamme iQuick PRD.




Pour régime IT

iPRD8r/iPRD8, type 3			iPRD65r, type 2		iPRD40r, type 2		iPRD20r, type 2		iPRD8r, type 3	
1P+N	3P	3P+N	1P	3P (3)	3P	4P	3P	4P	3P	4P
A9L08501	A9L08300	A9L08601	A9L65121	A9L65321	A9L40321	A9L40421	A9L20321	A9L20421	A9L08321	A9L08421

■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	6	8	2	6	6	8	6	8	6	8
230	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
15	15	15	25	25	15	15	15	15	15	15
8	8	8	65	65	40	40	20	20	8	8
2,5	2,5	2,5	20	20	15	15	5	5	2,5	2,5
-	1,2	-	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,6/1,8	1,6/1,8
1,4	-	1,4	-	-	-	2,2	-	1,8	-	1,6/1,8
1,2	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-

A9L08102	A9L08102	A9L08102	A9L65122	A9L65122	A9L40122	A9L40122	A9L20122	A9L20122	-	-
A9L00002	-	A9L00002	-	-	-	-	-	-	-	-
A9F77210	A9F77310	A9F77410	-	A9F77325	A9F77320	A9F77420	A9F77310	A9F77410	A9F77310	A9F77410
A9F87210	A9F87310	A9F87410	-	A9F87325	A9F87320	A9F87420	A9F87310	A9F87410	A9F87310	A9F87410
A9F94210	A9F94310	A9F94410	-	A9F94325	A9F94320	A9F94420	A9F94310	A9F94410	A9F94310	A9F94410
(5)	(5)	(5)	-	18635	-	-	-	-	-	-
(5)	(5)	(5)	18780	18802	-	-	-	-	-	-

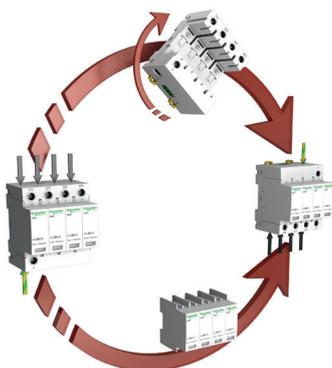

Retournement de la base pour les parafoudres pour arrivée des câbles par le haut ou par le bas.



Disjoncteur iC60
www.se.com/fr/ic60



Disjoncteur NG125N
www.se.com/fr/n125



Parafoudres de type 1 et type 2 à cartouche débroschables destinés aux installations exposées à un niveau de risque maximal, par exemple en présence d'un paratonnerre, avec report à distance de l'information "parafoudre à changer". Ces parafoudres sont adaptés aux régimes de neutre TT, TN-S et TN-C.

Caractéristiques

- Normes : CEI 61643-11 : 2011 **T1**, **T2** EN 61643-11 : 2012 Type 1 + Type 2.
- Dispositif de déconnexion : déconnexion obligatoire du parafoudre à réaliser avec disjoncteur (à commander séparément).
- Signalisation de fin de vie :
 - blanc : bon fonctionnement,
 - rouge : en fin de vie,
 - contact : 1,5 A, 250 V CA.
- Raccordement par borne à cage : câble rigide (10... 35 mm²) ou souple (10... 25 mm²).

Parafoudres type 1 et type 2 débroschables



iPRD1 12,5r, type 1 + type 2

	1P+N	3P	3P+N
	A9L16282	A9L16382	A9L16482
report de signalisation fin de vie	■	■	■
largeur en pas de 9 mm	4	6	8
tension nominale du réseau Un (V)	230	230/400	230/400
courant maxi. de décharge I _{max} (kA) (8/20)	50	50	50
courant nominal de décharge I _n (kA)	20	20	20
courant de choc I _{imp} (kA) (10/350)	12,5/50	12,5	12,5/50
niveau de protection U _p (kV) ⁽¹⁾	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

Accessoires

cartouches de rechange (1P)		A9L16082		
choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point d'installation (I _{cc})				
disjoncteurs C120N	0... 10 kA	A9N18361	A9N18365	A9N18373
disjoncteurs C120H	10... 15 kA	A9N18457	A9N18468	A9N18479
disjoncteurs NG125N	15... 25 kA	18629	18641	18657
disjoncteurs NSXm F TM80D	25... 36 kA	C11F3TM080L	C11F3TM080L	C11F4TM080L
disjoncteurs NSXm N TM80D	36... 50 kA	C11N3TM080L	C11N3TM080L	C11N4TM080L
disjoncteurs NSXm H TM80D	50... 70 kA	C11H3TM080L	C11H3TM080L	C11H4TM080L

Parafoudre de type 1 à cartouche débroschable destiné aux installations exposées à un niveau de risque maximal (présence d'un paratonnerre).

Les parafoudres PRD1 35r sont destinés à tous les régimes de neutre (TT, TN-S et TN-C) et en particulier les régimes IT 400V.

Caractéristiques

- Normes : CEI 61643-11 **T1**, EN 61643-11 Type 1.
- Dispositif de déconnexion externe : déconnexion obligatoire du parafoudre à réaliser avec disjoncteur (à commander séparément).
- Signalisation de fin de vie :
 - blanc : bon fonctionnement,
 - rouge : en fin de vie,
 - contact : 1 A, 250 V CA (≤ 1 A, 30 V CC).
- Raccordements par bornes à cage : câble rigide (16...35 mm²) ou souple (10...25 mm²).

Parafoudre type 1 à cartouche débroschable



PRD1 35r, type 1

	1P
	16649
report de signalisation fin de vie	■
largeur en pas de 9 mm	4
tension nominale du réseau Un (V)	230/400
courant maxi. de décharge I _{max} (kA) (8/20)	50
courant nominal de décharge I _n (kA)	35
courant de choc I _{imp} (kA) (10/350)	35
niveau de protection U _p (kV) ⁽¹⁾	≤ 2,5

Accessoires

choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point d'installation (I _{cc})				
		3P		3P+N
disjoncteurs NSXm E TM160D	0... 16 kA	C12E3TM160L		C12E4TM160L
disjoncteurs NSXm B TM160D	16... 25 kA	C12B3TM160L		C12B4TM160L
disjoncteurs NSXm F TM160D	25... 36 kA	C12F3TM160L		C12F4TM160L
disjoncteurs NSXm N TM160D	36... 50 kA	C12N3TM160L		C12N4TM160L

(1) Niveau de protection mesuré entre les bornes du disjoncteur et la borne de terre du parafoudre.



Disjoncteur C120N
▶ www.se.com/fr/c120



Disjoncteur NG125N
▶ www.se.com/fr/n125

Parafoudres type 1

PRD1r 25r débroschables et PRD1r Master débroschables

Parafoudres de type 1 + type 2 à cartouches débroschables, destinés aux installations exposées à un niveau de risque maximal (présence d'un paratonnerre) avec report à distance de l'information "cartouche à changer".

Les parafoudres PRD1 25r sont adaptés aux régimes de neutre TT, TN-S et TN-C.

Caractéristiques

- Certifications : KEMA-KEUR.
- Normes : CEI 61643-11 : 2011 [T1](#), [T2](#) EN 61643-11 : 2012, Type 1 + Type 2.
- Dispositif de déconnexion : déconnexion obligatoire du parafoudre à réaliser avec disjoncteur (à commander séparément).
- Signalisation de fin de vie :
 - blanc : bon fonctionnement,
 - rouge : en fin de vie,
 - contact : 1 A, 250 V CA (\leq 1 A, 30 V CC)
- Raccordement par borne à cage : câble rigide (10... 35 mm²) ou souple (10... 25 mm²).

Parafoudres de type 1 à cartouches débroschables, destinés aux installations exposées à un niveau de risque maximal (présence d'un paratonnerre) avec report à distance de l'information "cartouche à changer".

Les parafoudres PRD1r Master sont adaptés aux régimes de neutre TT, TN-S et TN-C.

Caractéristiques

- Normes : CEI 61643-11 : 2011 [T1](#), EN 61643-11 : 2012 Type 1.
- Dispositif de déconnexion : déconnexion obligatoire du parafoudre à réaliser avec disjoncteur (à commander séparément).
- Signalisation de fin de vie :
 - blanc : bon fonctionnement,
 - rouge : en fin de vie,
 - contact : 1 A, 250 V CA (\leq 1 A, 30 V CC).
- Raccordement par borne à cage : câble rigide (10... 35 mm²) ou souple (10... 25 mm²).

Parafoudres type 1 + 2 à cartouches débroschables



PRD1 25r, type 1 + type 2

	1P+N	3P	3P+N
	16330	16331	16332
report de signalisation fin de vie	■	■	■
largeur en pas de 9 mm	8	12	16
schéma de liaison à la terre	TT, TN-S	TN-C	TT, TN-S
tension nominale du réseau Un (V)	230	230/400	230/400
courant nominal de décharge In (kA)	25	25	25
courant maxi. de décharge I _{max} (kA) (8/20)	40	40	40
courant de choc I _{imp} (kA) (10/350)	25/100	25	25/100
niveau de protection Up (kV) ⁽¹⁾	\leq 1,5	\leq 1,5	\leq 1,5

Accessoires

cartouches de rechange (1P)	phase Type 1	16315	16315	16315
	neutre	16317	-	16317

choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point d'installation (I_{cc})

disjoncteurs NSXm E TM100D	0... 16 kA	C11E3TM100L	C11E3TM100L	C11E4TM100L
disjoncteurs NSXm B TM100D	16... 25 kA	C11B3TM100L	C11B3TM100L	C11B4TM100L

Parafoudres type 1 à cartouches débroschables



PRD1r Master, type 1

	1P+N	3P	3P+N
	16361	16362	16363
report de signalisation fin de vie	■	■	■
largeur en pas de 9 mm	8	12	16
schéma de liaison à la terre	TT, TN-S	TN-C	TT, TN-S
tension nominale du réseau Un (V)	230	230/400	230/400
courant nominal de décharge In (kA)	25	25	25
courant maxi. de décharge I _{max} (kA) (8/20)	50	50	50
courant de choc I _{imp} (kA) (10/350)	25/100	25	25/100
niveau de protection Up (kV) ⁽¹⁾	\leq 1,5/2,5	\leq 1,5	\leq 1,5/2,5

Accessoires

cartouches de rechange (1P)	phase Type 1	16314	16314	16314
	neutre	16317	-	16317

choix du dispositif de déconnexion en fonction du courant de court-circuit au point d'installation (I_{cc})

disjoncteurs NSXm E TM100D	0... 16 kA	C11E3TM100L	C11E3TM100L	C11E4TM100L
disjoncteurs NSXm B TM100D	16... 25 kA	C11B3TM100L	C11B3TM100L	C11B4TM100L
disjoncteurs NSXm F TM100D	25... 36 kA	C11F3TM100L	C11F3TM100L	C11F4TM100L
disjoncteurs NSXm N TM100D	36... 50 kA	C11N3TM100L	C11N3TM100L	C11N4TM100L
disjoncteurs NSXm H TM100D	50... 70 kA	C11H3TM100L	C11H3TM100L	C11H4TM100L

(1) Niveau de protection mesuré entre les bornes du disjoncteur et la borne de terre du parafoudre.





Les parafoudres iPRD PV-DC sont destinés à la protection contre les surtensions dues à la foudre : de l'entrée "continu" de l'onduleur PV et des chaînes de modules photovoltaïques. Ils doivent être installés dans un tableau électrique à l'intérieur du bâtiment. Si ce tableau se situe à l'extérieur, celui-ci devra être étanche. Ces parafoudres permettent le remplacement rapide des cartouches endommagées. Le support de cartouches débrochables étant réversible le parafoudre peut être raccordé indifféremment par le haut ou par le bas. Ils disposent du report à distance de l'information : "cartouche à changer".

Caractéristiques

- Certification : CE.
- Normes : UTE C 61740-51 [T2], EN 50539-11 : 2013 [T2].
- Signalisation de fin de vie par témoin sur les cartouches : en fonctionnement (blanc), en fin de vie (rouge) et contact de report de signalisation NO, NF (250 V CA / 0,25 A).
- Raccordement par bornes à cage 2,5 à 25 mm².
- Degré de protection : IP20 (en face avant et sur les bornes), IK03.


(1) L+/⊕, L-/⊖, L+/L-

Les parafoudres pour réseaux de communication iPRC et iPRI offrent une protection complète des réseaux numériques. Ces dispositifs peuvent être rapidement mis en oeuvre sur n'importe quelle ligne de courant faible CC ou CA et sont entièrement compatibles avec XDSL.

Caractéristiques

- Degré de protection : IP40 (en face avant), IP20 (sur les bornes), IK05.
- Température de fonctionnement : -25 °C à +60 °C
- Catégorie d'essai CEI / VDE : C1, C2, C3, D1, B2

Parafoudres courant continu à cartouches débrochables



iPRD 40r - 800PV
2P

A9L40271

iPRD 40r - 1000PV
2P

A9L40281

report de signalisation fin de vie	■	■
largeur en pas de 9 mm	6	6
courant total de décharge I_{Total} (kA)	40	40
courant nominal de décharge I_n (kA)	15	15
niveau de protection U_p (kV CC) (1)	3	3,9
tension maximale de régime permanent U_{cpv} (V CC) (1)	800	1000

Accessoires

cartouches de rechange	A9L40172 x3	A9L40182 x3
------------------------	--------------------	--------------------

Parafoudres courant faible



iPRC

réseaux tél. analogiques

A9L16337

iPRI

réseaux numériques

A9L16339

application	réseau tél. analogique	■	-
	transmetteur tél.	■	-
	réseau tél. numérique	-	■
	réseau d'automatisme	-	■
	alim. TBT (12...48 V)	-	■
	compatibilité ADSL	■	-
nombre de lignes protégées	1	2	
largeur en pas de 9 mm	2	2	
tension du réseau (U_n)	< 130 V CA	48 V CC	
tension maximale permanente (U_c)	180 V CC, 130 V CA	53 V CC, 37 V CA	
tension de limitation (U_p)	300 V	70 V	
courant nominal de décharge (I_n)	10 kA	10 kA	
courant maximal de décharge (I_{max})	18 kA	10 kA	
information de fin de vie	perte de tonalité	perte de transmission	
courant nominal impulsionnel	100 A	70 A	
courant assigné (I_n)	450 mA (jusqu'à 45 °C)	300 mA (jusqu'à 45 °C)	
résistance en série	2,2 Ω	4,7 Ω	

> Sélecteur de produits




iPRC et iPRI

Choisissez le produit adapté à vos besoins en quelques clics


[Accédez au sélecteur](#)

Installer

La règle des «50 cm»

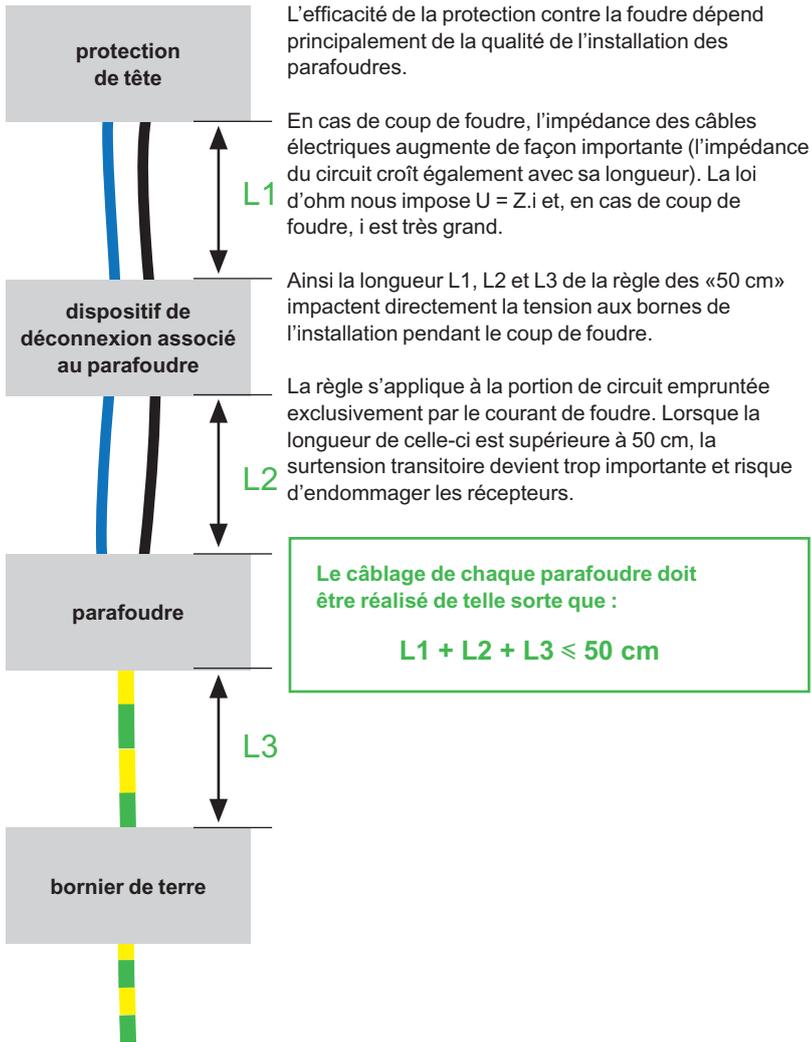

iQuick PRD
Gagnez
en rapidité
d'installation

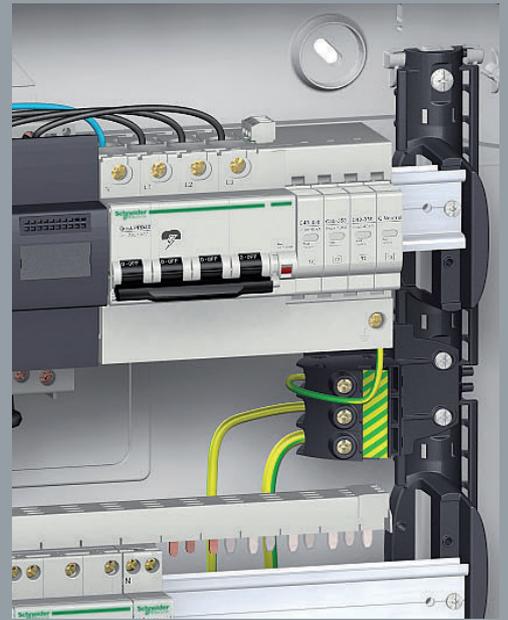


Assurez-vous une
parfaite
coordination
grâce au disjoncteur
de déconnexion
intégré

se.com/fr

Installer

Coordination entre deux parafoudres amont / aval

Lorsque deux parafoudres sont installés dans une installation électrique, une coordination est nécessaire selon la norme CEI 61643-12 pour obtenir une répartition acceptable de la contrainte entre les deux parafoudres en fonction de leur énergie admissible «E».

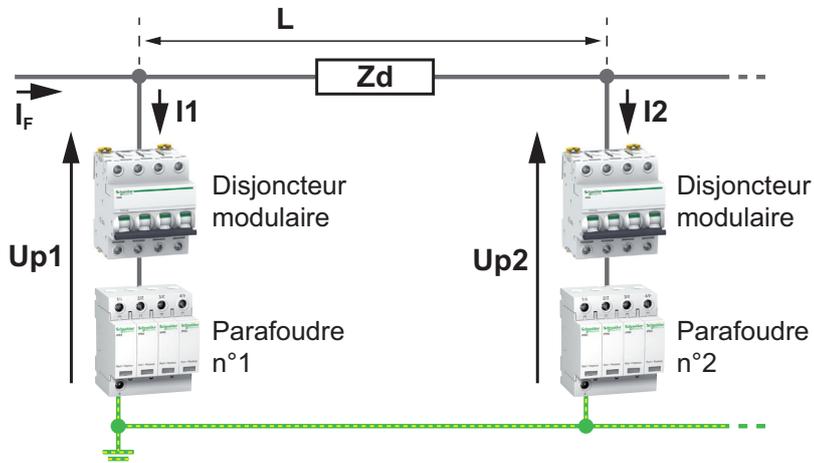

- L et Z_d représentent respectivement la longueur et l'impédance du câble entre les deux parafoudres
- $Up2$: niveau de protection du parafoudre SPD2
- U_w : tension de tenue aux chocs du matériel à protéger
- I_{max} : courant maximal de décharge
- I_F : courant de foudre :
 - $\leq I_{max}$ de SPD1
 - $= I_1 + I_2$
- E : énergie admissible

Pour une coordination entre deux parafoudres, une longueur de câble minimale entre ces deux parafoudres est nécessaire afin de s'assurer que :

- $I_2 < I_{max}$ SPD2
- $Up2 < U_w$
- $E_2 < E_{max}$ SPD2

Distance minimale entre deux parafoudres amont / aval

Pour une section de câble de 16 mm² et un courant de choc égal au courant maximal de décharge (Imax) du parafoudre amont.


Exemple : si le parafoudre iPRD65r est installé dans le tableau de tête, le second parafoudre iPRD8r doit être séparé du premier par une longueur de câble de 8 mètres.

		Type 2					Type 1		
		Parafoudre amont							
		iQuick PRD 20r	iQuick PRD 40r	iPRD 20r	iPRD 40r	iPRD 65r	iPRD1 12.5r	PRD1 25r	PRD1 Master
Parafoudre aval	iPRD 65r	-	-	-	-	0 m	10 m	10 m	10 m
	iPRD 40r	-	0 m	-	0 m	2 m	10 m	10 m	10 m
	iPRD 20r	0 m	2 m	0 m	3 m	2 m	10 m	10 m	-
	iQuick PRD 40r	-	0 m	-	0 m	2 m	10 m	10 m	10 m
	iQuick PRD 20r	0 m	1 m	0 m	2 m	2 m	10 m	10 m	-
	iPRD 8r	3 m	7 m	4 m	9 m	8 m	10 m	10 m	-
	iQuick PRD 8r	2 m	6 m	4 m	7 m	7 m	10 m	10 m	-


Installer

Les enveloppes plastiques

Ce que dit la norme NF C 15-100

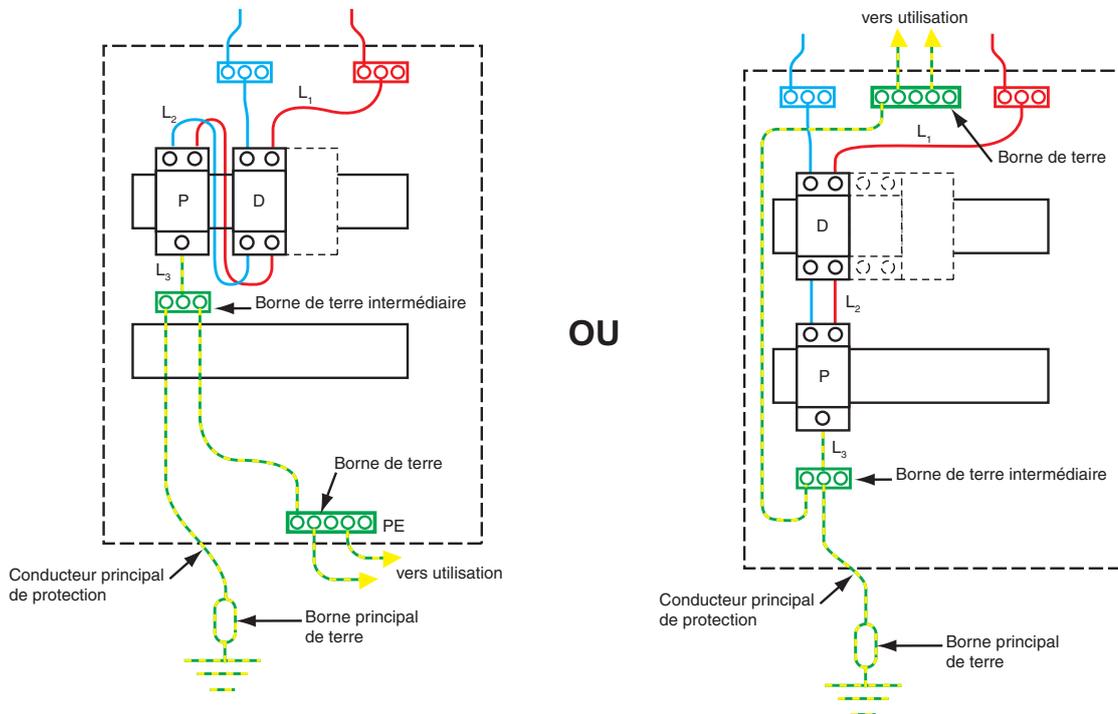

Enveloppes plastiques PrismaSeT XS de Schneider Electric

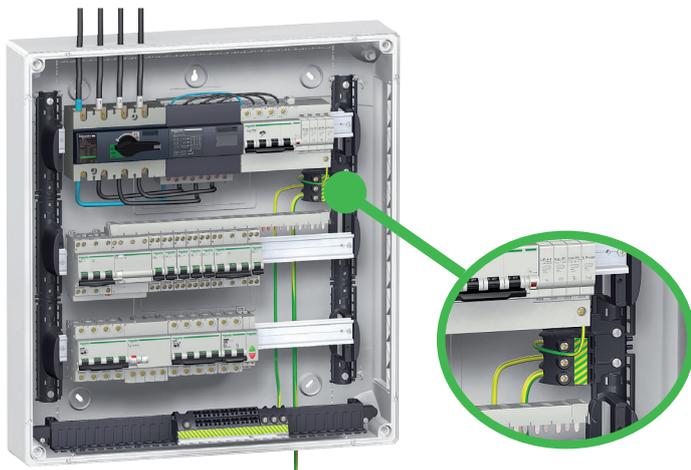

Coffret PrismaSeT XS avec arrivée de la terre principale par le bas et parafoudre en haut : un bornier intermédiaire de terre (réf. LV5XK6) est déporté au plus près du parafoudre



Coffret PrismaSeT XS avec arrivée de la terre principale par le haut et parafoudre en haut : le bornier de terre est déporté au plus près du parafoudre




Bornier intermédiaire de terre
réf. LV5XK6

Les enveloppes métalliques

Ce que dit la norme NF C 15-100

H1c - Cas d'un ensemble d'appareillage avec enveloppe métallique


Dans le cas d'utilisation d'ensemble d'appareillage avec enveloppe métallique, si l'enveloppe est utilisée comme conducteur de protection, l'ensemble de l'appareillage doit être conforme à la norme NF EN 604 39-1 (C 63-421). Le constructeur de l'ensemble d'appareillage doit s'assurer que les caractéristiques de l'enveloppe permettent cette utilisation.

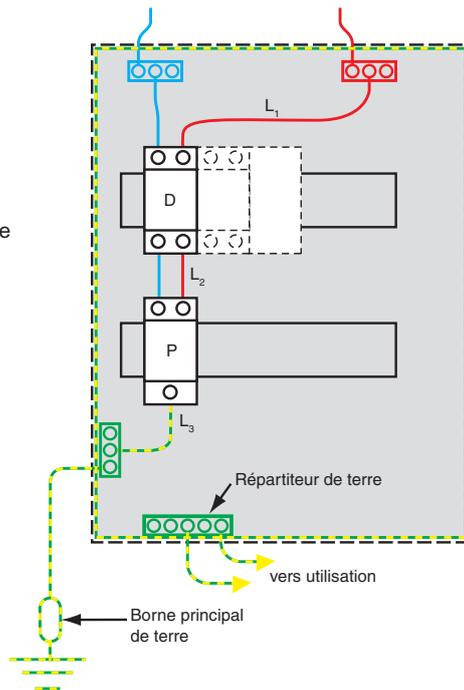

Enveloppes métalliques PrismaSeT de Schneider Electric



Coffret PrismaSeT avec jeu de barres Powerclip et arrivée de la terre principale par le bas. Le conducteur de terre du parafoudre est relié au plus près à la structure du coffret (veiller à s'assurer de la continuité de masse).

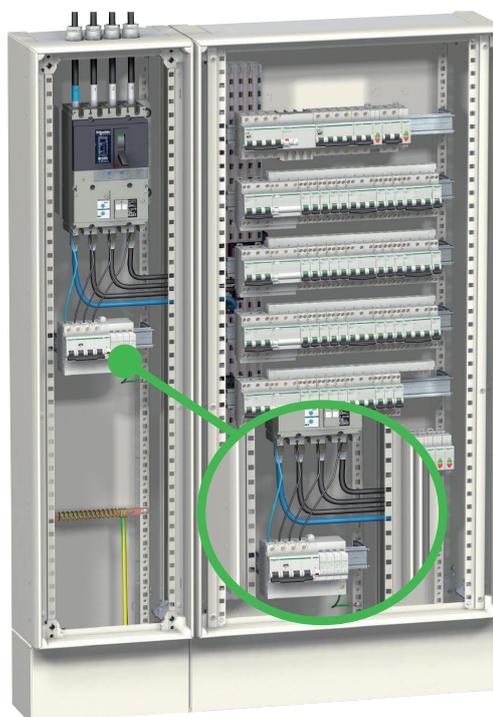

Armoire PrismaSeT avec jeu de barres Powerclip et gaine. Le conducteur de terre principal arrive par le bas. Le conducteur de terre du parafoudre est relié au plus près à la structure du coffret (veiller à s'assurer de la continuité de masse). Le parafoudre est installé dans la gaine au plus près de la protection de tête.

Annexes techniques

Normes et décrets concernant les dispositifs de protection contre la foudre

Protection du bâtiment

- NF EN 62305-3 : Protection contre les coups de foudre directs, incluant les paratonnerres, (a remplacé la NF C 17-100 qui est annulée).
- NF EN 62305-2 : Evaluation du risque foudre (a remplacé la partie 2 du guide pratique UTE C 17-100).
- NF C 17-102 : Protection contre la foudre - Installation de paratonnerres à dispositif d'amorçage.

Protection des installations électriques BT

- NF EN 61643-11: parafoudres connectés au réseau de distribution basse tension.
- NF EN 61643-21: parafoudres connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation.
- guide UTE C 15 443 : choix et règles d'installation des parafoudres (révisé en août 2004).
- NF C 15-100 sections 443 et 534 : norme d'installation – chapitres parafoudres (révisée en décembre 2002).

Evaluation du risque foudre

- NF EN 62305-2 : Analyse du risque, permettant de calculer le risque pour une structure et de déterminer différents scénarios de protection. (Applicable depuis février 2009).

Arrêtés sur les ICPE

- Arrêté du 4 octobre 2010 modifié.
- Circulaire d'application du 24/4/2008.

Autres décrets concernant l'installation de paratonnerres

- Immeuble de Grande Hauteur (CCH et arrêté 30/12/2011).
- Etablissement Recevant du Public (CCH et arrêté 25/6/80 modifié).
- Restaurant d'altitude (arrêté 23/10/86 modifié), refuge (arrêté 10/11/94 modifié).
- Silos (arrêté 29/03/2004 modifié).



Life Is On

Schneider
Electric

se.com/fr

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services
se.com/fr/contact

© 2023 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF, Laurent Gasmî

