

LED PANEL

TR04402006 PURE SMART 40-600x600-4000K 50Hz

Panneau / Panel :




Alim / driver :



Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation
 Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voorschriften voor bedrading
 Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.



La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, veuillez remplacer le produit !

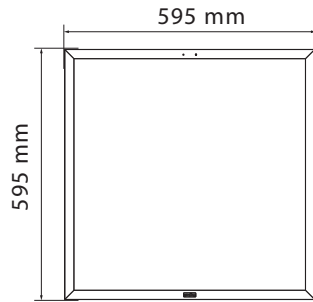

-20°C < Ta < 40°C




Ne pas couvrir le produit
 Do not cover with insulation material

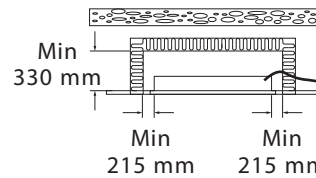


A installer dans un faux-plafond ou avec cadre saillie à commander séparément : TF018 BL08000002 ou TF066 BL08000014
 Can be installed surface mounted with the following frames to order separately : TF018 BL08000002 ou TF066 BL08000014


TO AVOID ANY MUTUAL DISTURBANCE, SEPARATE THE PANELS WITH AT LEAST 1.8 meters
POUR EVITER TOUT INTERFERENCE ENTRE DEUX PRODUITS, LES DISTANCER D'UN MINI DE 1.8 metres




1. Retirer le faux plafond
 Take off the ceiling

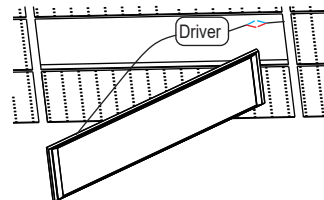

2. Brancher l'alimentation du panneau aux câbles
 Feed the main AC wire L, N, in terminal block respectively




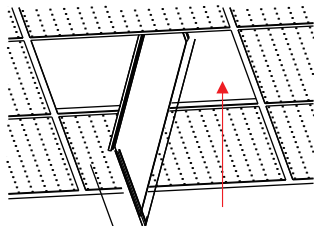



3. Placer le panneau dans le plafond
 Install the panel into the ceiling

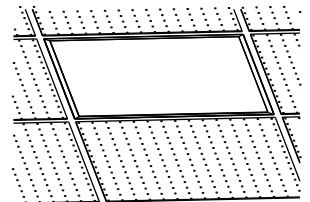

• Mo


Montage du câble de sécurité / Montaje del cable de seguridad / Montaggio del cavo di sicurezza / Montagem do cabo de segurança



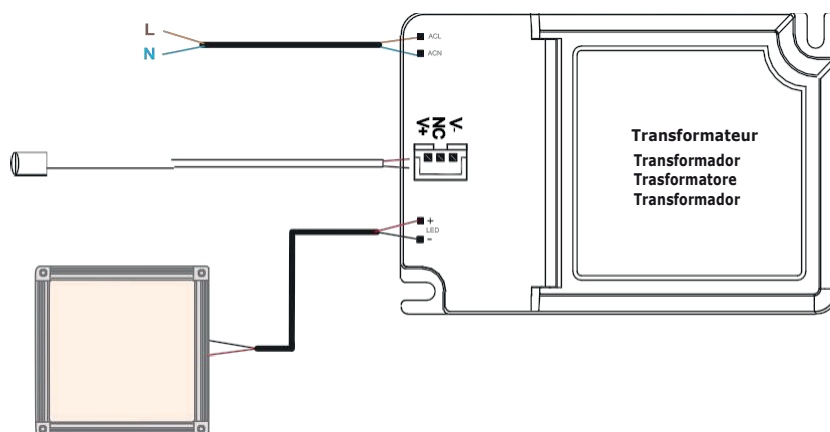

REGLAGES - SETTINGS

- **Capteur de luminosité - Daylight sensor**


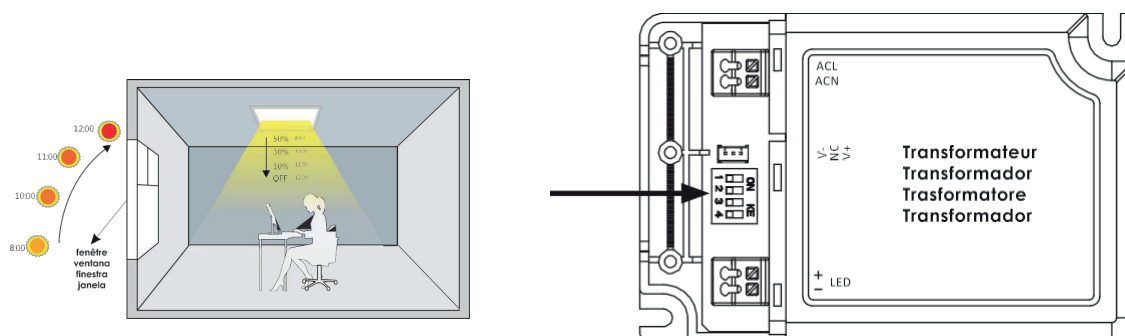


La dalle LED intègre un système de régulation automatique de l'éclairage en fonction de la lumière du jour. Lors de la mise en service, l'utilisateur a la possibilité d'ajuster les commutateurs de réglage du capteur de luminosité, situés sur le transformateur, pour obtenir un éclairage optimal. La dalle LED détermine si la lumière doit être intensifiée en fonction de la luminosité ambiante et régule automatiquement sa propre luminosité. L'utilisateur peut définir un seuil de luminosité pour le réglage,

observer le résultat d'éclairage sous différents environnements, puis corriger le réglage si nécessaire. Référez-vous au tableau ci-dessous pour les positions de réglage.

Courant de sortie (Iout)	Niveau de luminosité	1	2	3	4
600mA	Niv. 1 (Min.) (75 Lux)	■	ON	ON	ON
700mA	Niv. 2 (125 Lux)	ON	■	ON	ON
750mA	Niv. 3 (175 Lux)	■	■	ON	ON
800mA	Niv. 4 (225 Lux)	■	ON	■	ON
850mA	Niv. 5 (275 Lux)	■	■	■	ON
900mA	Niv. 6 (325 Lux)	ON	ON	ON	■
950mA	Niv. 7 (375 Lux)	■	■	ON	■
1000mA	Niv. 8 (425 Lux)	■	ON	■	■
1050mA	Niv. 9 (475 Lux)	ON	■	■	■
1100mA	Niv.10(Max.)(525Lux)	■	■	■	■

• **Capteur de présence - Motion sensor**

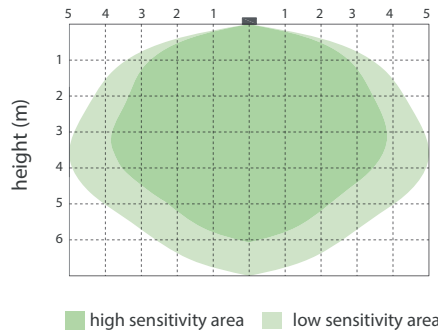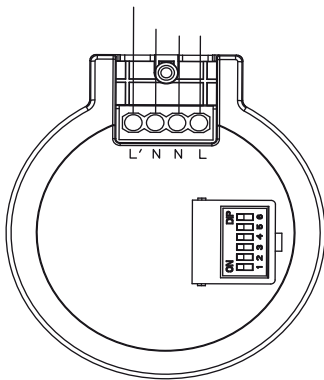

Sensibilité - Sensitivity
 La sensibilité peut être ajustée sur 4 différents niveaux
 Sensitivity can be adjusted on 4 different levels


	1	2	
I	●	●	100%
II	●	○	75%
III	○	●	50%
IV	○	○	25%

Minuteur -Hold-time
 4 différentes temporisations possible
 4 different hold-time possible

	3	4	
I	●	●	5s
II	●	○	30s
III	○	●	1min
IV	○	○	10min

Capteur de luminosité - Daylight sensor
 4 différents réglages possibles dont «non actif -disable»
 4 different levels

	5	6	
I	●	●	Disable
II	●	○	30Lux
III	○	●	15Lux
IV	○	○	5Lux



WARNINGS - GUARANTEE

This unit must only be used for the purpose for which it was manufactured. Any other use is to be considered inappropriate and therefore dangerous.
 - Contact an authorised customer service centre for any repairs, and insist on the use of genuine spare parts. Failure to comply with these instructions may compromise the safety of the unit.
 - If the power cable is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or authorised technical assistance supplier

AVERTISSEMENTS -GARANTIE

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour les fonctions pour lesquelles il a été construit. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse.
 - Pour les réparations éventuelles, s'adresser à un service d'assistance technique autorisé à demander des pièces de rechange originales. L'inobservation de cette clause peut compromettre la sécurité de l'appareil.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le fournisseur d'assistance technique autorisé.

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gemaakt. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk, en dus als gevaarlijk te worden beschouwd.
 - Voor een eventuele herstelling dient u zich te wenden tot een erkend technisch servicecentrum, en het gebruik van originele vervangingsonderdelen te eisen. Veronachtzaming van deze voorschriften kan de veiligheid van het apparaat in het geding brengen.
 - Als het netsnoer beschadigd is, moet hij worden vervangen door de fabrikant of door technische bijstand leverancier.