


A

B


C

D

E

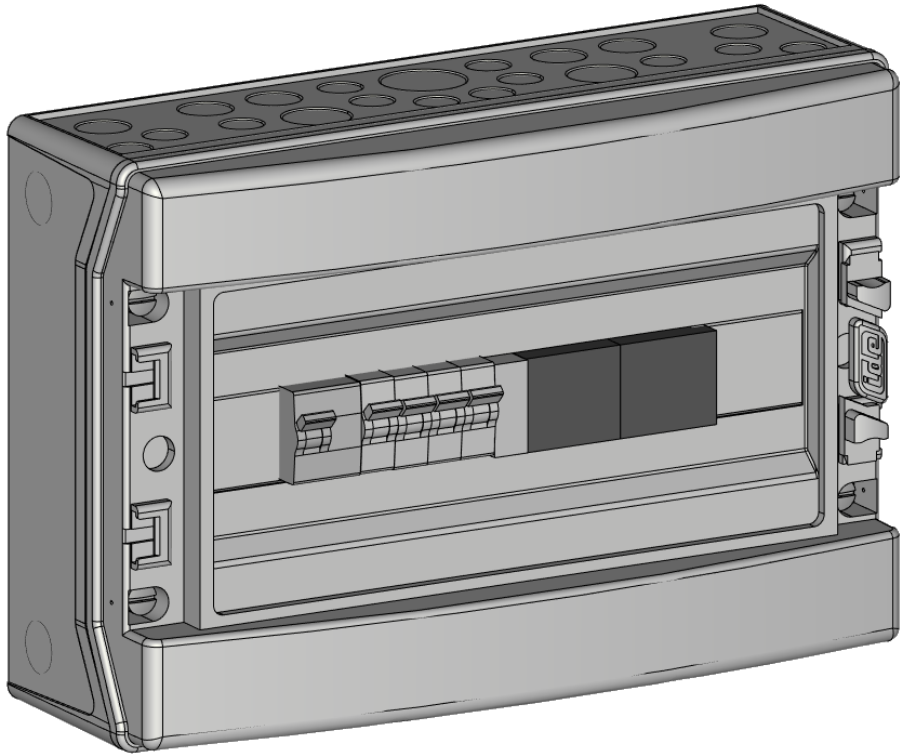

IND1 Q4 Q3 Q2 Q1 PF1 QR1/QR2

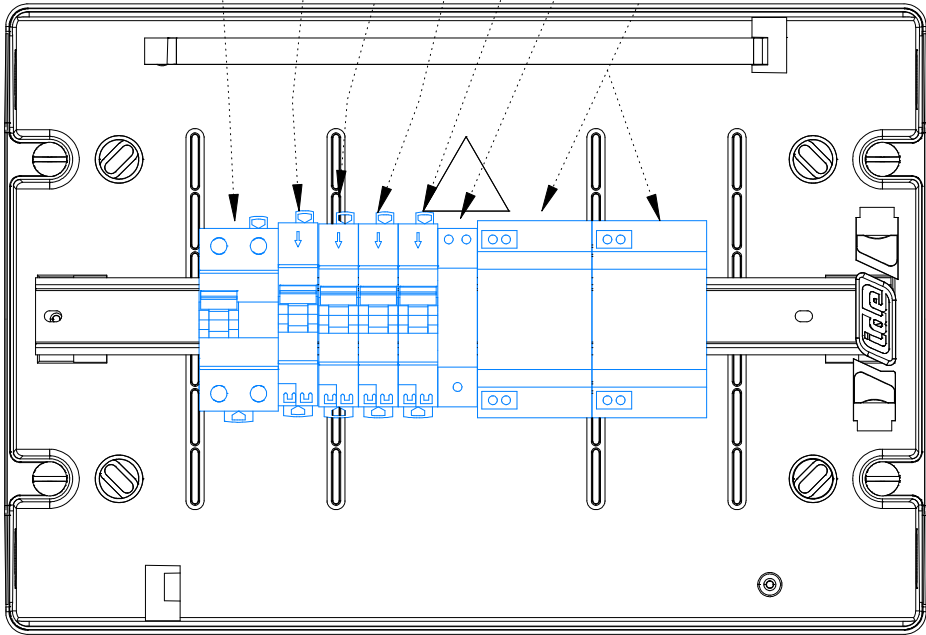


Coffret plastique 18 modules

Séparation physique entre les 2 borniers



1x6mm²
1x160mm

Vers tableau
client




IND1
RX G 2P 40A
30mA, type A

Q4
RX 1P+N C10 4500A
10 A, courbe C


Q3
RX 1P+N C20 4500A
20A, courbe C

Q2
RX 1P+N C20 4500A
20 A, courbe C

Q1
RX 1P+N C20 4500A
20A, courbe C

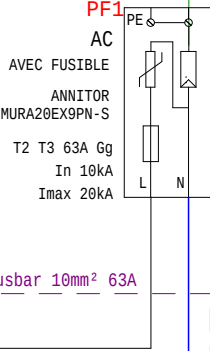

Vers
Passerelle

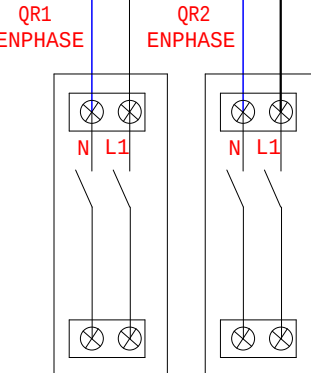

ARRIVÉE
ONDULEUR 1
ARRIVÉE
ONDULEUR 2

1 PE M25

1 PE M20

1 PE PG16

2 PE M25

COFFRET 1X18 MODULES IP65 IK08 CLASSE II
ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1

ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS VIA 2 PRESSE ETOUPE M25
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M20
SORTIE VERS PASSERELLE VIA 1 PE PG16

Indices de révision				
Indice	Modifications	Date de réalisation	Contrôleur	Dessinateur
A	Première édition	18/06/2024	QD	OLL