


### Coffret plastique 12 modules

Séparation physique entre les 2 borniers



UTILISATION BARRETTE NOARK OU FILS 6mm<sup>2</sup> (LONGUEUR 100mm CHACUN)

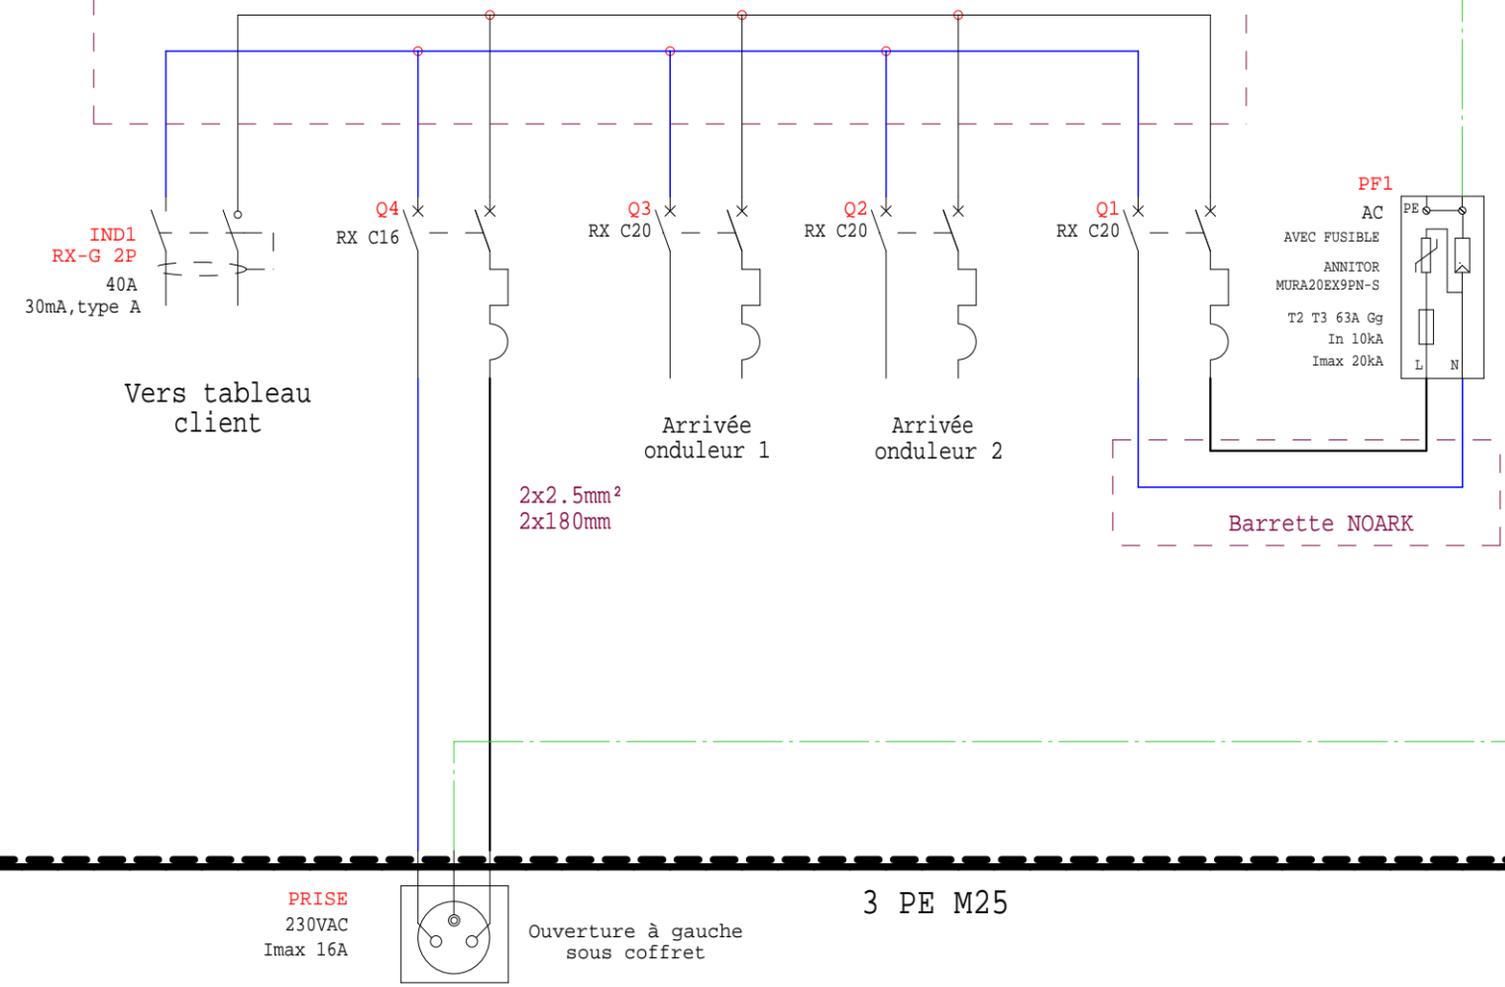

COFFRET 1X12 MODULES IP65 IK08 CLASSE II  
ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1  
ENTREES EN PROVENANCE DES ONDULEURS PAR LE BAS VIA 2 PRESSE ETOUPE M25  
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25