



A

B

C

D

E

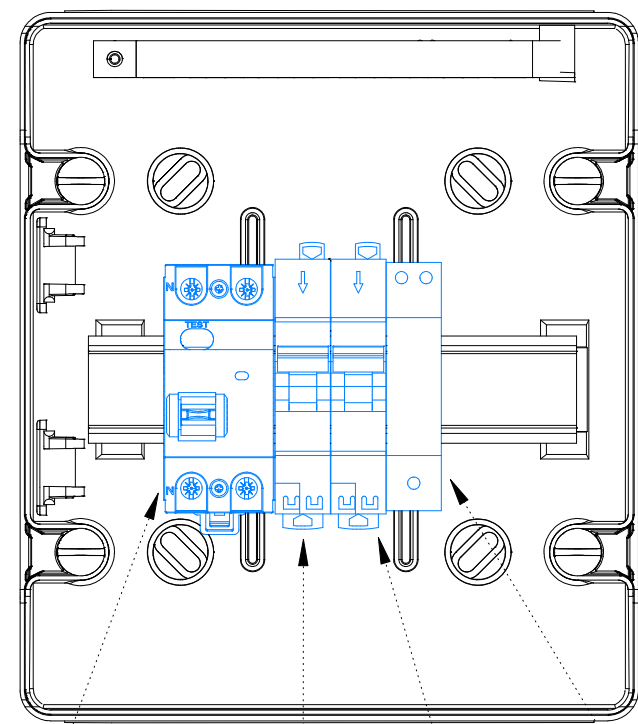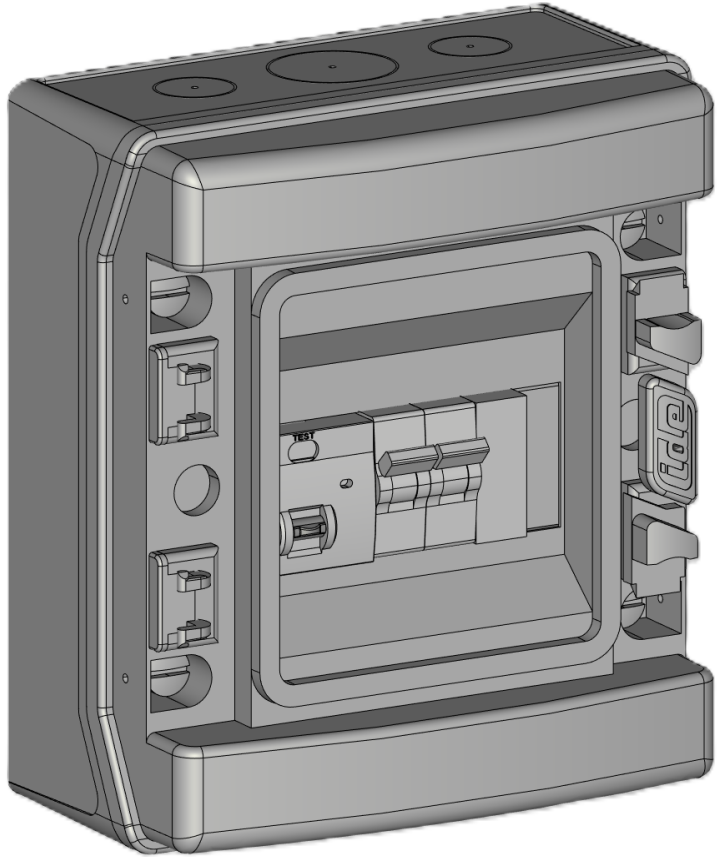

INTER
DIFFERENTIEL



PROTECTION
ONDULEUR 1

PROTECTION
PARAFONDRE

PARAFONDRE

Coffret plastique 6 modules

Séparation physique entre les 2 borniers

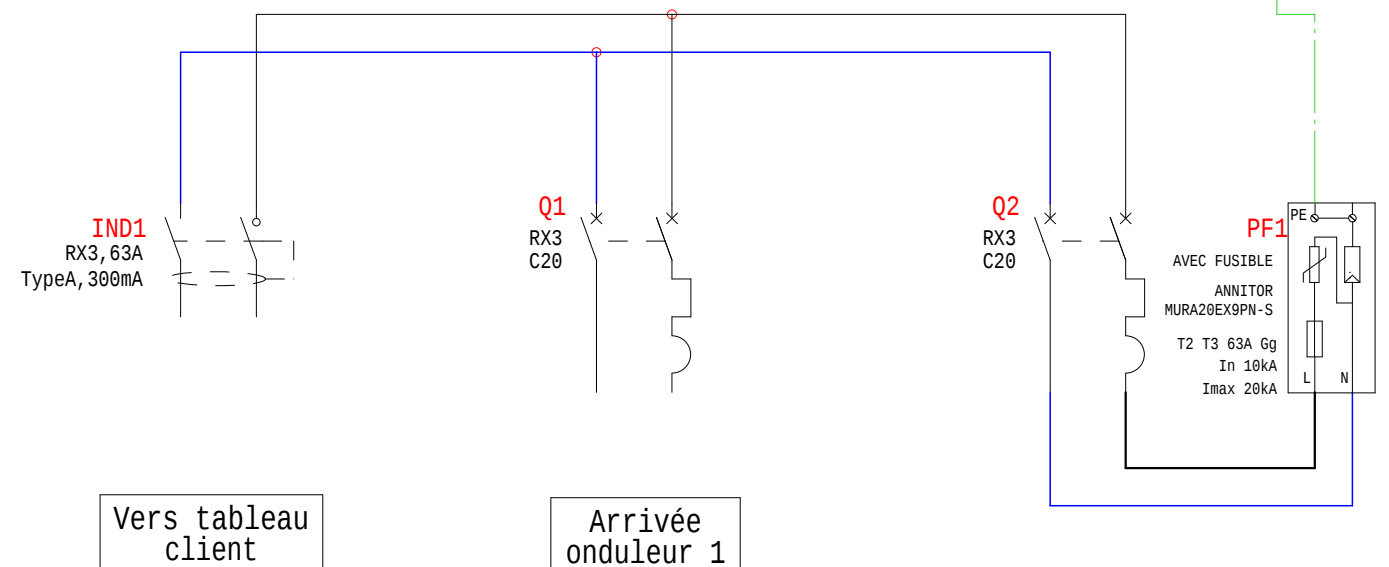

Vers tableau
client

Arrivée
onduleur 1

1 PE M25

1 PE M25

1 PE M20

COFFRET 1X6 MODULES IP65 IK08 CLASSE II
ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1
ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25
PASSAGE TERRE VIA 1 PRESSE ETOUPE M20 PAR LE BAS