
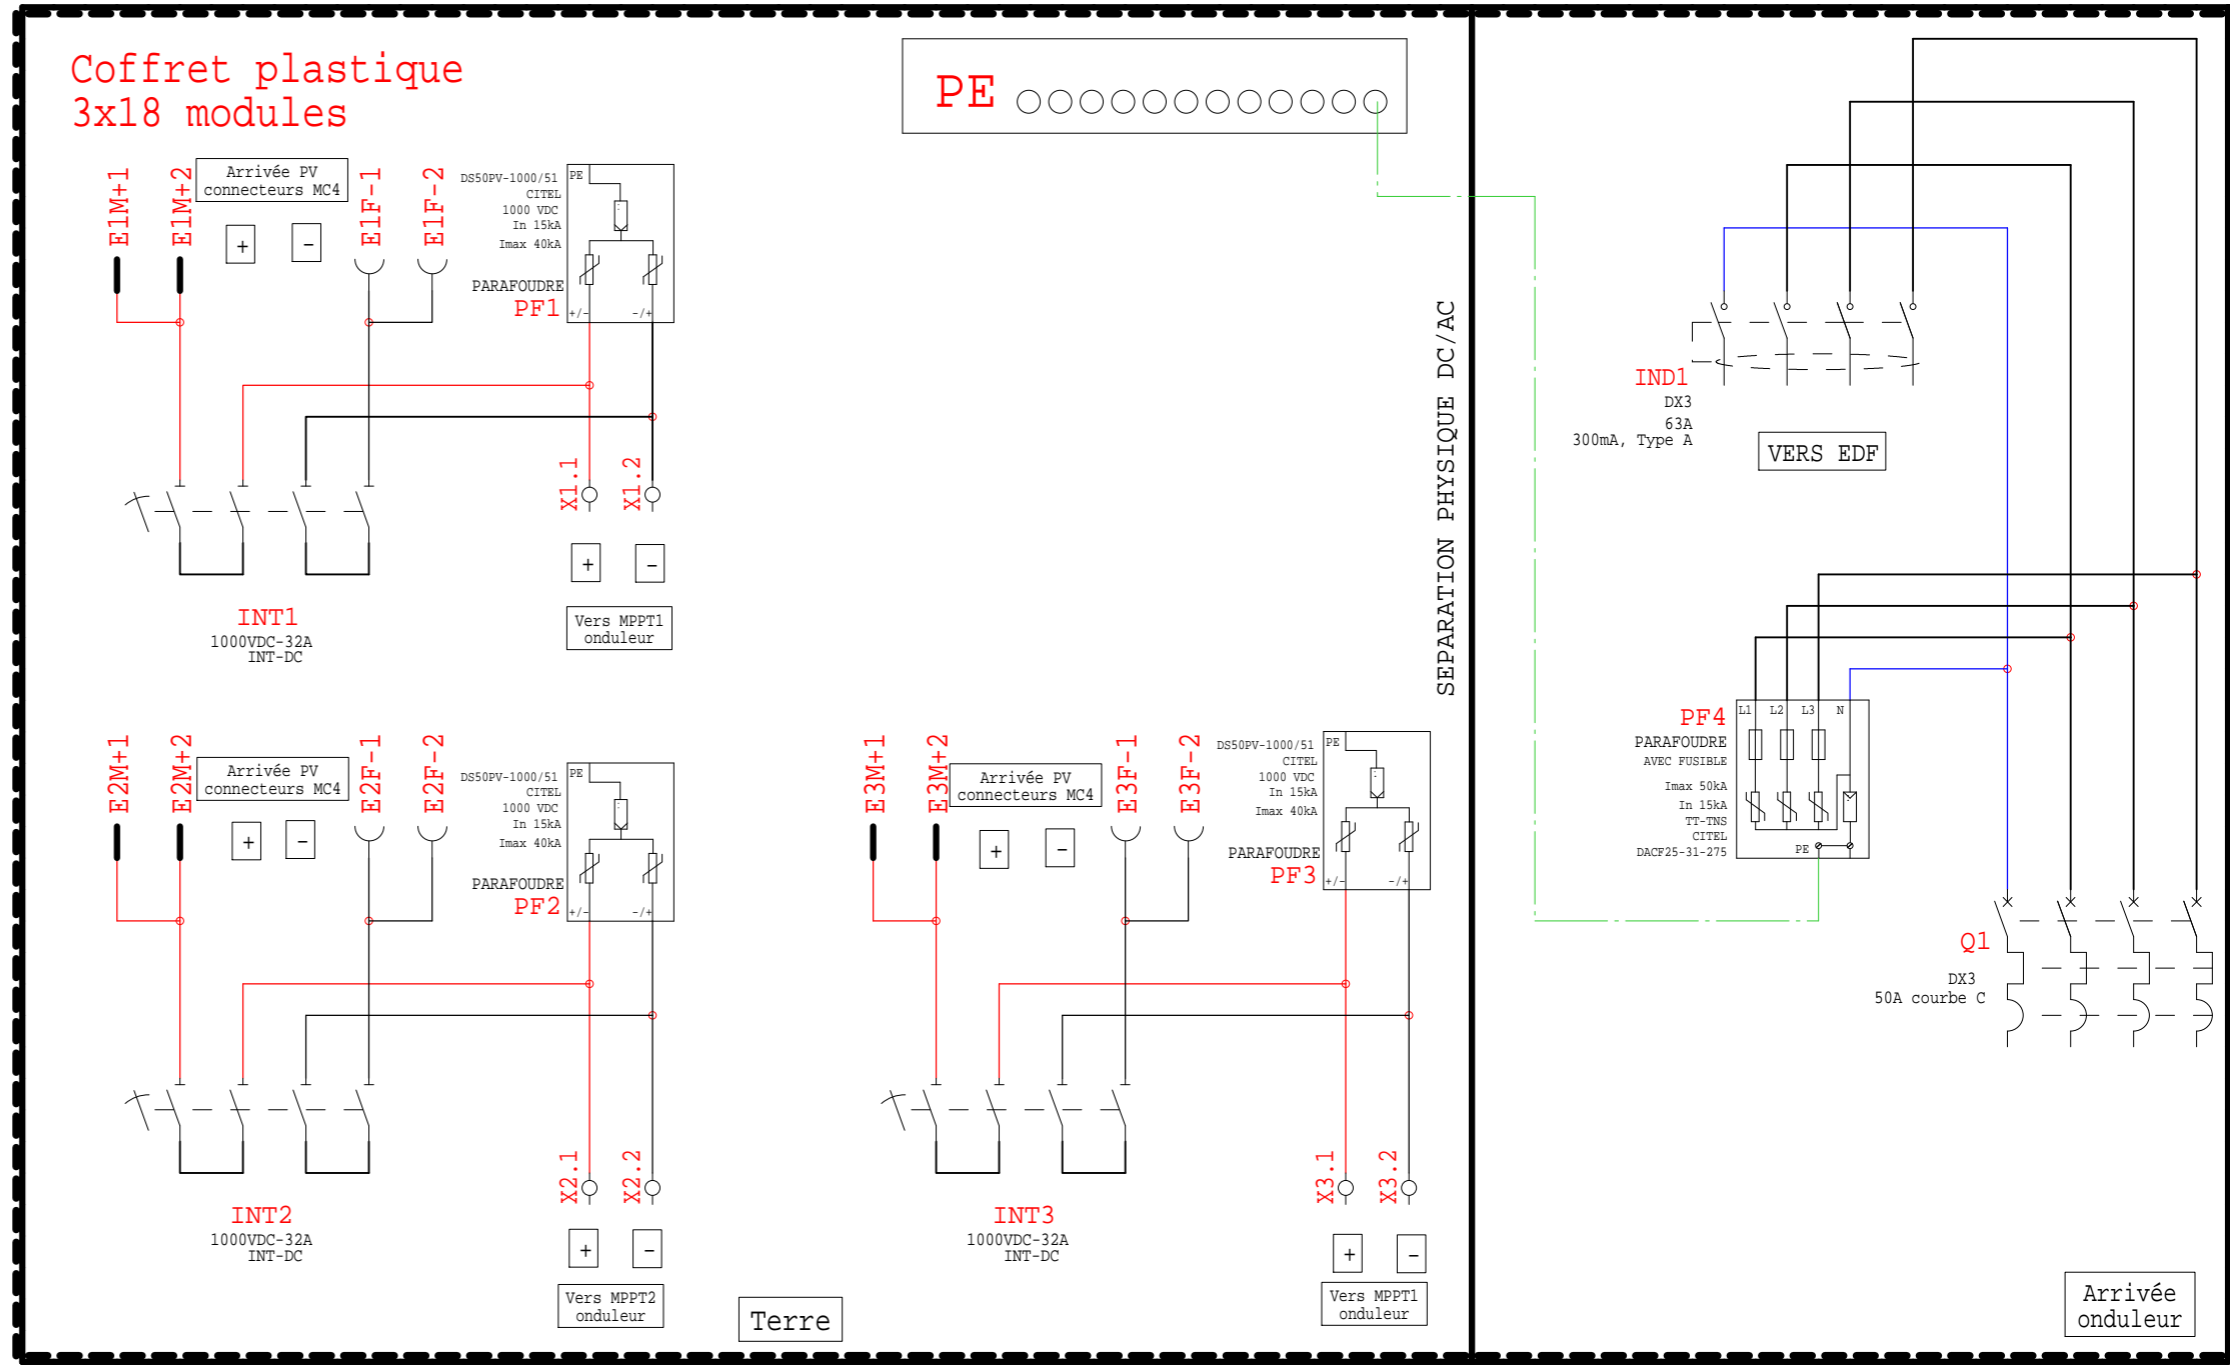
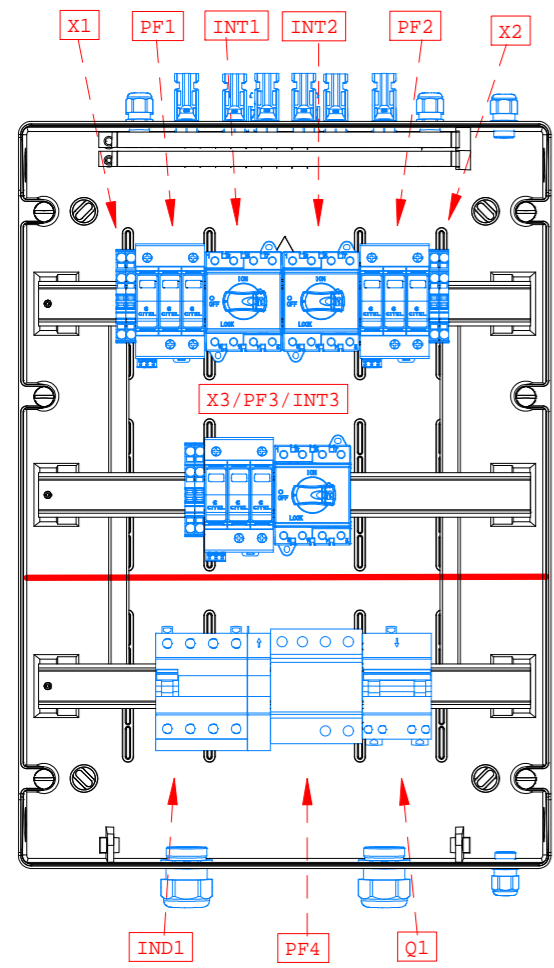


A  
B  
C  
D  
E

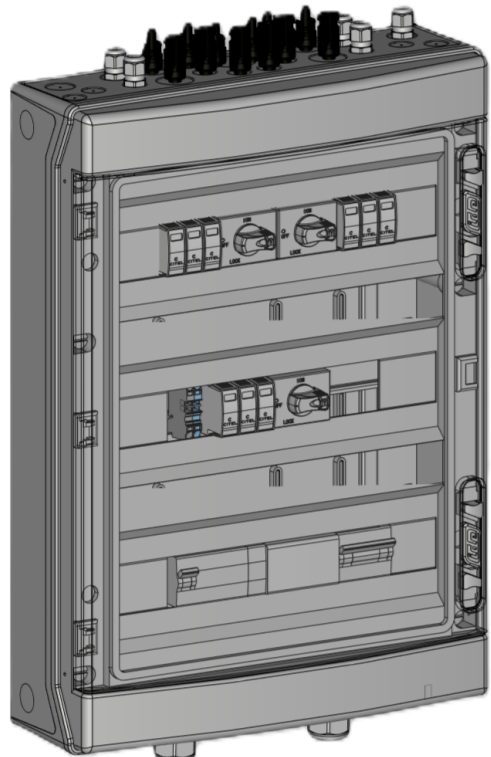

6 PE M16      1 PE M16      2 PE M32 + 1 PE M16 PAR LE BAS

**Coffret 2x18 modules IP65 IK07 classe II**  
**ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1**

**PARTIE DC EN PARTIE HAUTE DU COFFRET**  
 ENTREES +/- PAR LE HAUT VIA 6 CONNECTEURS MC4 FEMELLE SUR - ET 6 MALES SUR +  
 SORTIES +/- PAR LE HAUT VIA 4 PRESSES ETOUPE M16 VERS ONDULEUR  
 PASSAGE TERRE VIA 1 PRESSE ETOUPE M16

**PARTIE AC EN PARTIE BASSE DU COFFRET**  
 ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M32  
 SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M32  
 PASSAGE TERRE VIA 1 PRESSE ETOUPE M16 PAR LE BAS

Indices de révision					Indices de révision				
Indice	Modifications	Date de réalisation	Contrôleur	Dessinateur	Indice	Modifications	Date de réalisation	Contrôleur	Dessinateur
D					H				
C					G				
B					F				
A	Première édition	15/11/2024	QD	OLL	E				