



Tension secteur

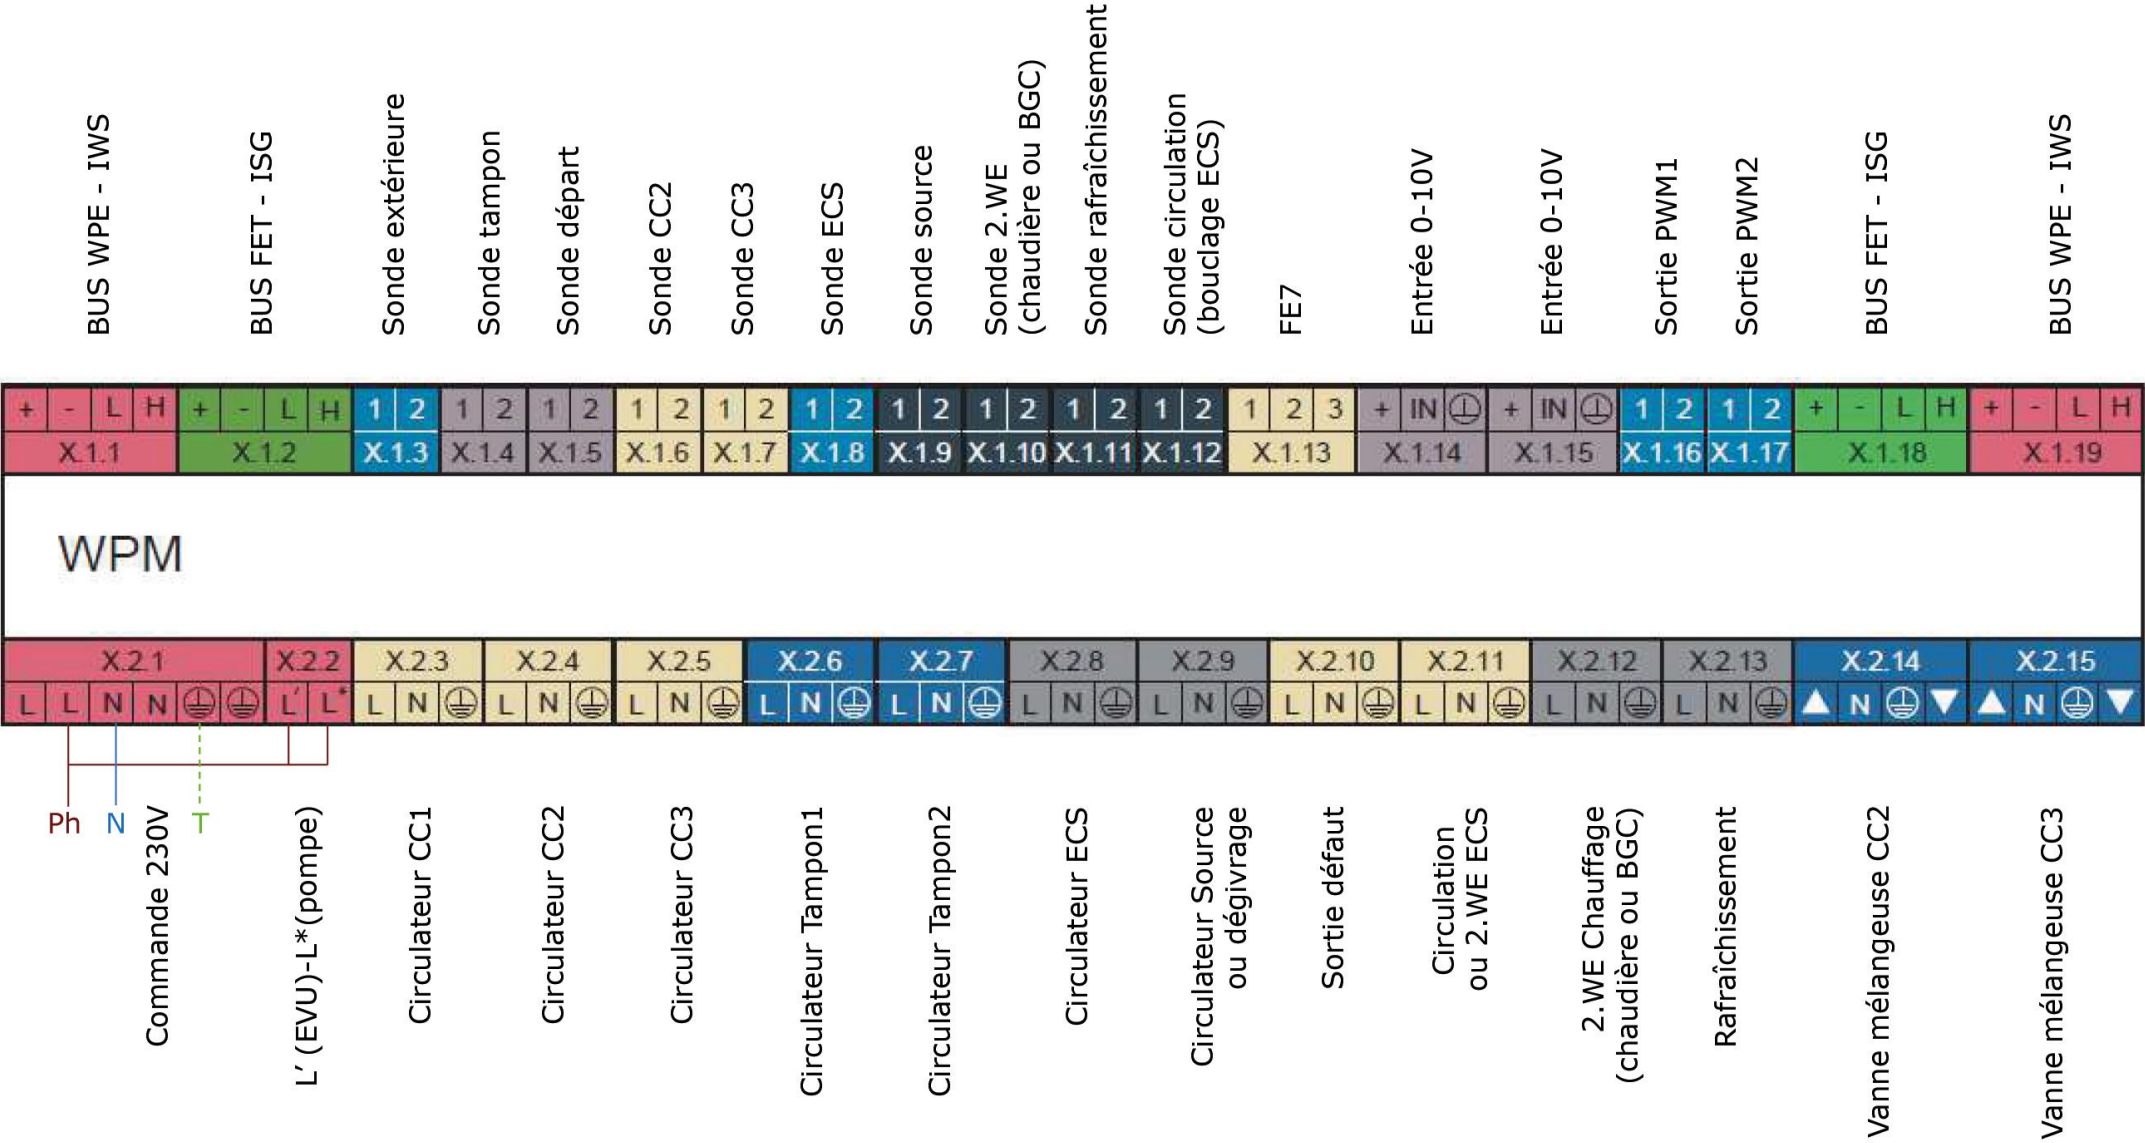


L' (EVU) – Absence de tension – Dérogation tarifaire (EJP ou Tempo)
L*(pompe) – Absence de tension – Aucun circulateur de raccordé ne fonctionne

Attention :
WPE avec WPM
Sur **CAN A**
et uniquement
« H » « L » « - »
pas le « + »

Attention :
WPE avec WPM
Sur **CAN B**
Si FET, ISG ou FES, faire
impérativement une liaison
entre le **WPM - CAN B** et
WPE - CAN B
pas le « + »

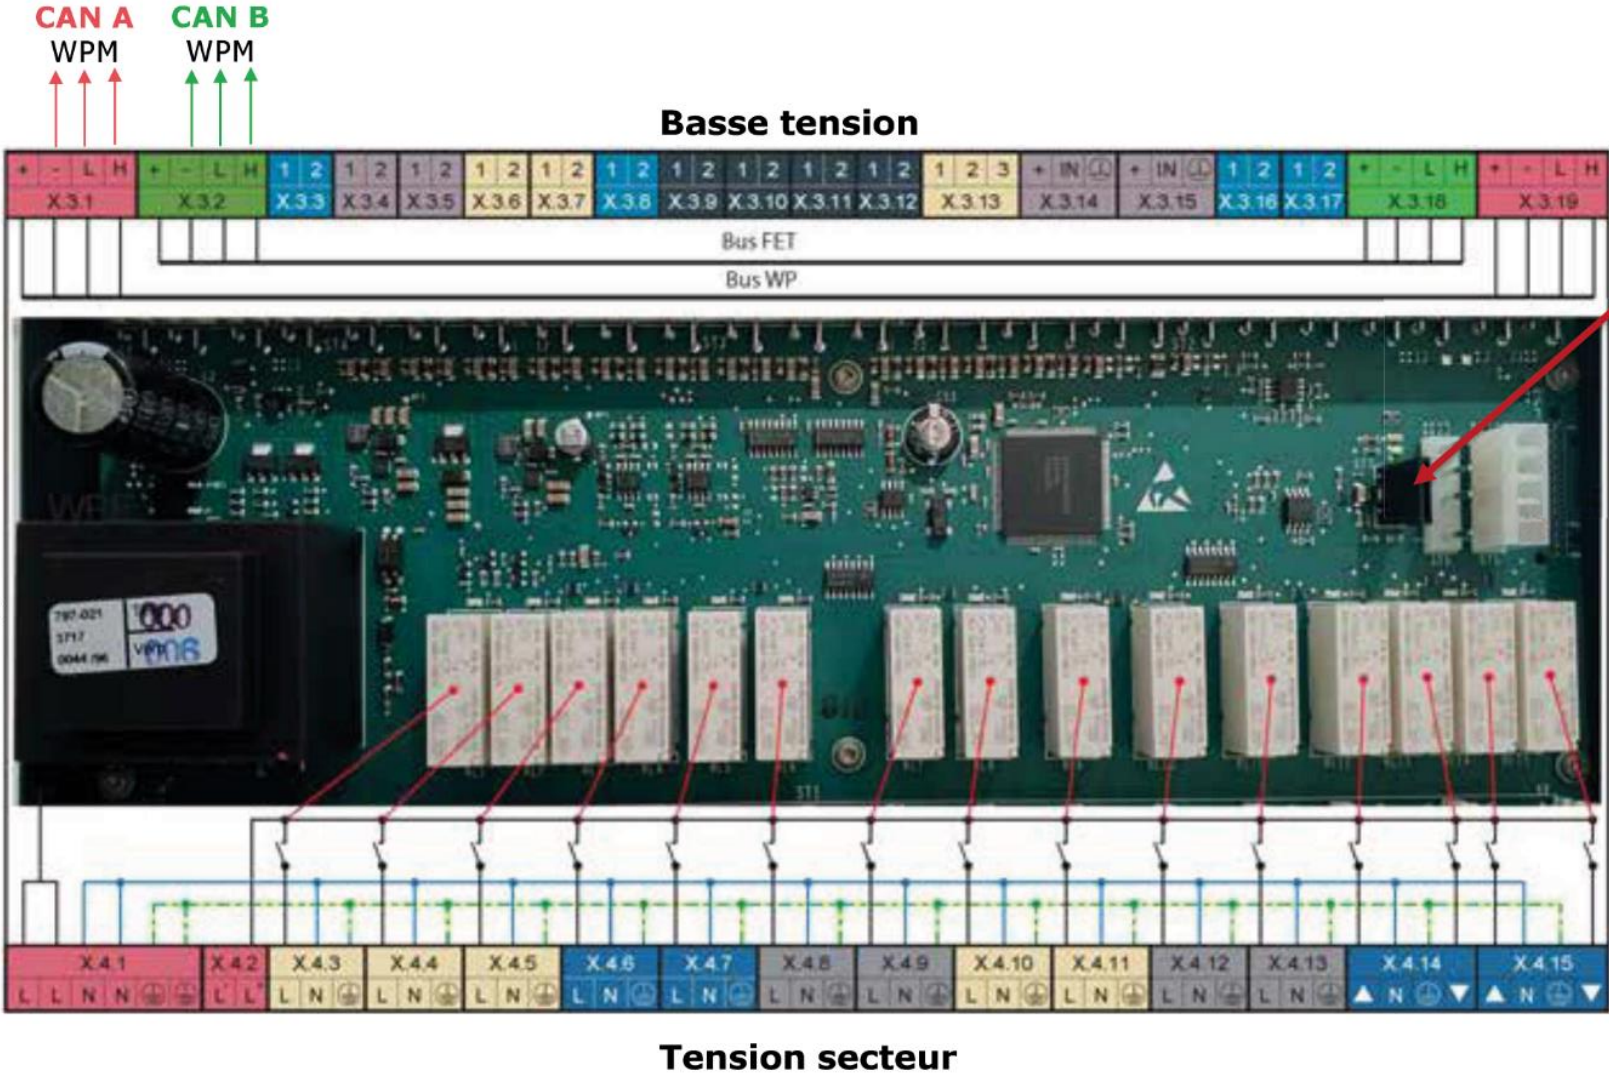

Carte micro SD
pour mise à jour
WPE et FET

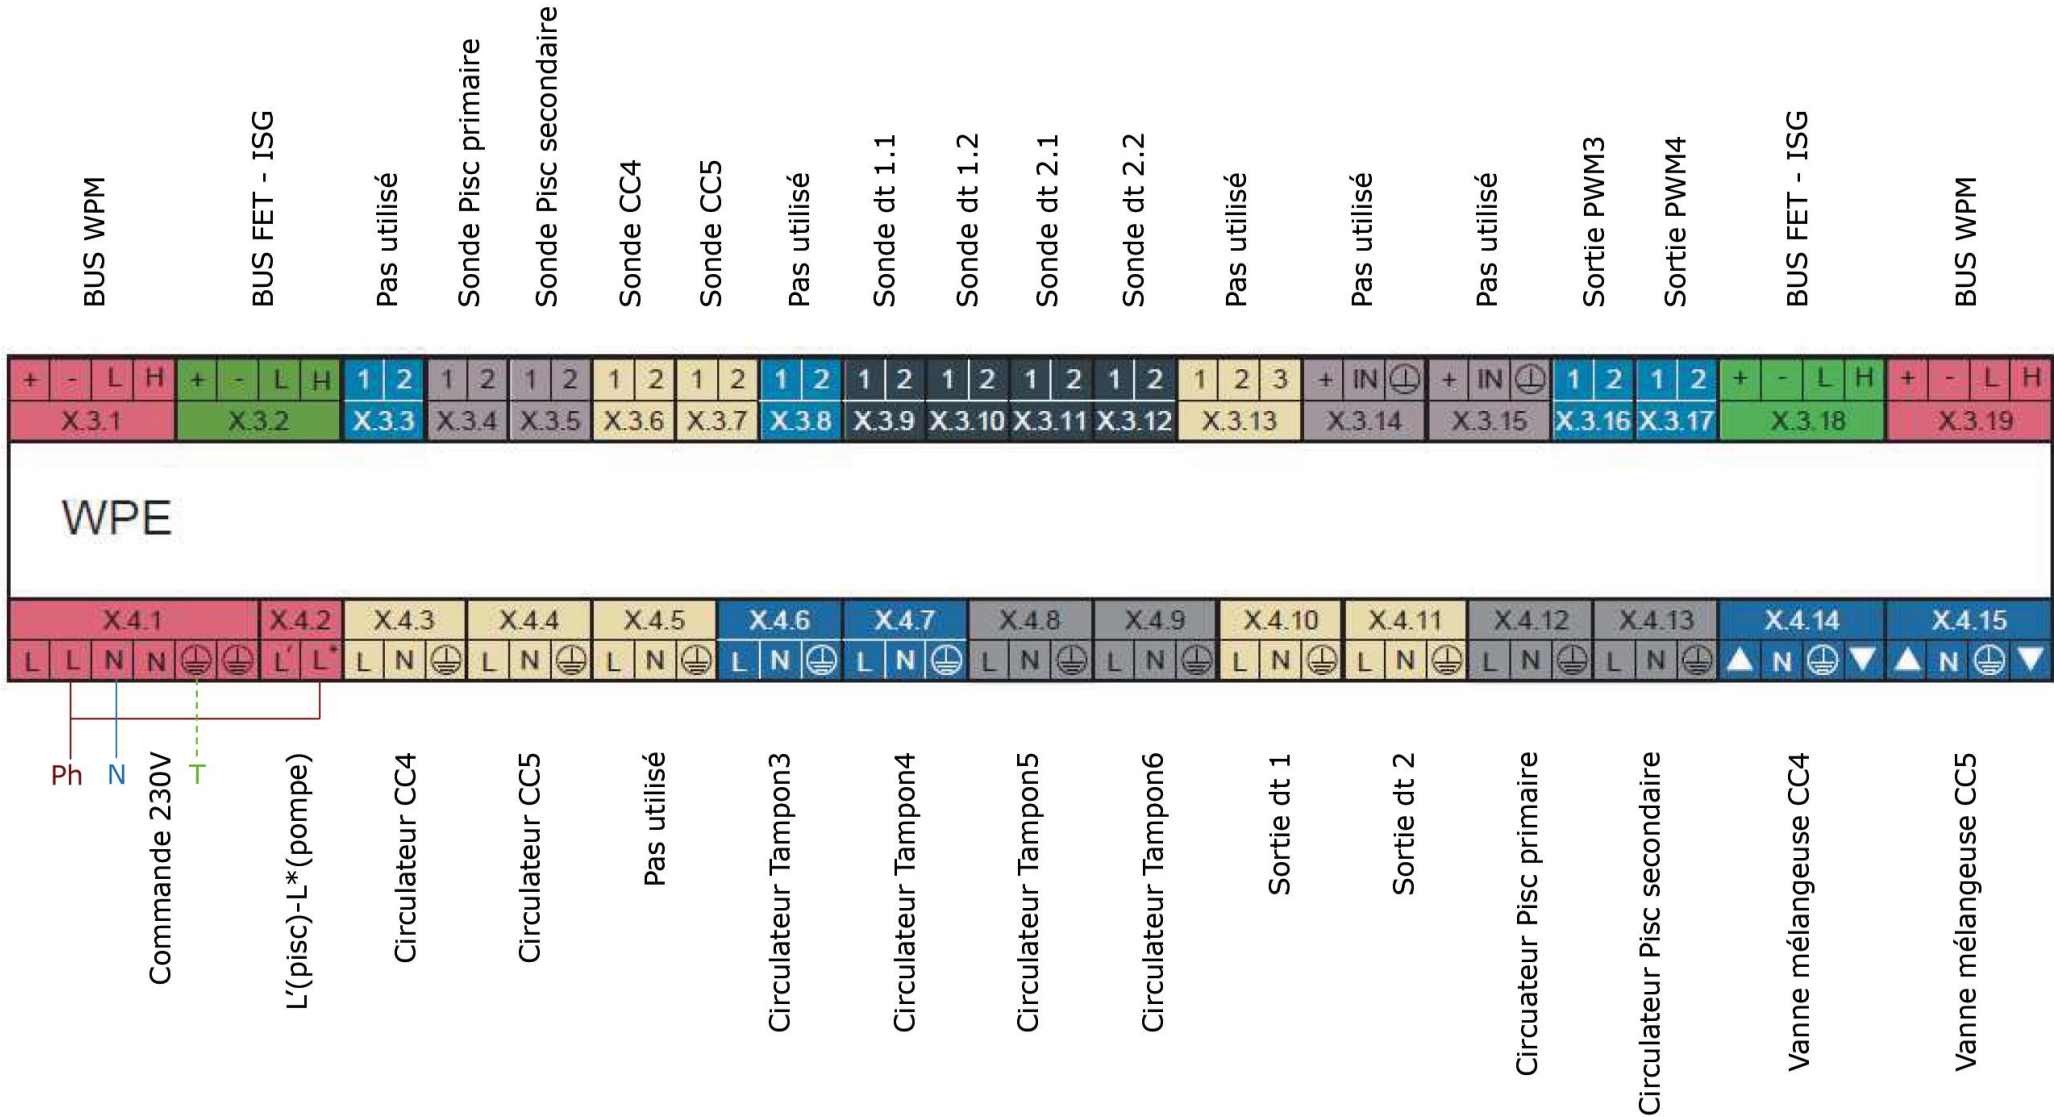

L' (pisc) – Présence de tension – Consigne fixe Piscine (tension provenant de la régulation piscine)
L*(pompe) – Absence de tension – Aucun circulateur de raccordé ne fonctionne