

Notice de mise en oeuvre

Embouts isolants pour phases en attente

Désignation SEIFEL	Code article SEIFEL	Numéro de nomenclature EDF
S22 E sachet de 2 embouts isolants	68 117	69 80 510


Les embouts isolants permettent d'isoler électriquement les conducteurs de phases éventuellement non raccordés dans le cas d'une arrivée par câble tétrapolaire.

Précautions d'utilisation :

Afin de pouvoir réutiliser ces conducteurs en attente, ceux-ci devront conserver une longueur identique aux conducteurs utilisés (Voir schéma ci dessous).

Exemple d'utilisation en coffret type HN 62-S-22

A2D2 arrivée tétrapolaire :

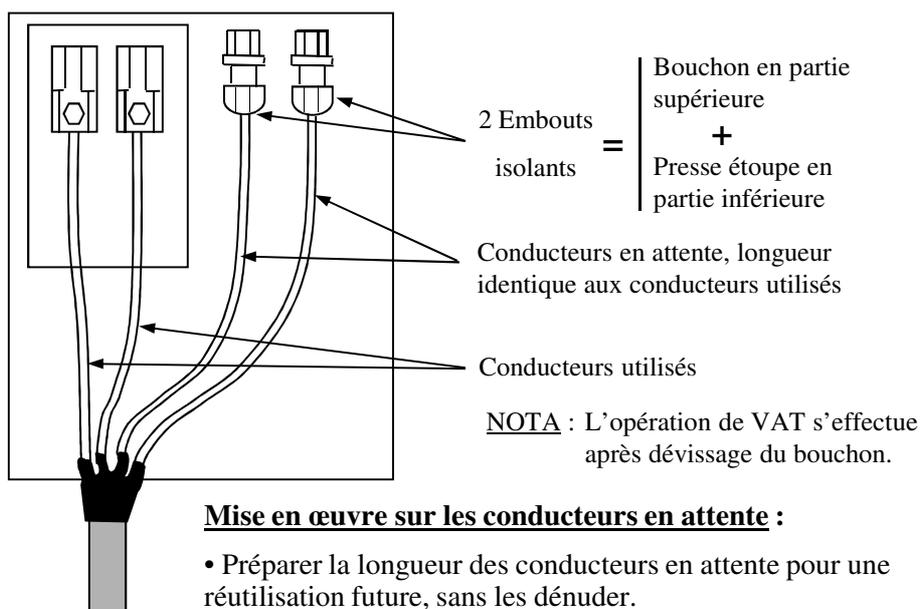

Mise en oeuvre sur les conducteurs en attente :

- Préparer la longueur des conducteurs en attente pour une réutilisation future, sans les dénuder.
- Introduire l'extrémité non dénudée de chaque conducteur en attente dans un embout isolant.
- Effectuer le serrage du presse-étoupe et du bouchon.



Dans le cas de l'utilisation d'une extrémité intérieure rétractable à froid (n° EDF : 67 98 210), il est impératif de nettoyer vigoureusement les conducteurs à l'aide d'un chiffon, avant la mise en place des embouts isolants, afin d'éliminer les dépôts de graisse ou de silicone.



8, rue Claude Chapel – CS 51865 - 35418 SAINT MALO CEDEX
Tél. (33) 02.99.21.51.70 - Fax. (33) 02.99.21.57.16 - www.seifel.fr

Ref. : 746236_A / Mars 04