





PRODUCT PRESENTATION / PRÉSENTATION DU PRODUIT

- **NF S61-937, EN1634-1/2** Fire rating / Certification incendie
- **Monitored / Signal**
- **Surface mount / Montage en applique**
- **High corrosion resistance / Résistance à la corrosion**
- **Safety rope / Filins de sécurité**
- **No mechanical wear / Pas d'usure mécanique**
- **No residual magnetism / Pas de magnétisme résiduel**
- **Recommended for interior use / Préconisée en intérieur**
- **Fail safe (Door unlocked when power off) / Libère l'accès en cas de coupure de courant**
- **Holding force / Force de rétention : 400 kg**
- **Visual indication / Signalisation lumineuse :**
Red = Locked; Green = Open / Rouge = Fermé; Vert = Ouvert
- **Built-in varistor / Varistance incorporée :** Built-in electronic protection to eliminate back EMF / protection électronique intégrée contre l'effet de self
- **Dimensions (L x W x D) : 254 x 50 x 30 mm**
- **Armature plate dimensions / Dimensions contre-plaque (L x W x D) : 185 x 45 x 12 mm**
- **Power supply / Alimentation : 12-24V DC**
- **Consumption / Consommation : 550 mA @ 12V DC / 6.6W**
275 mA @ 24V DC / 6.6W
- **Power of remote / Entrée télécommande pour CMSI : <0.4W @ 24V DC**



INSTALLATION / MONTAGE

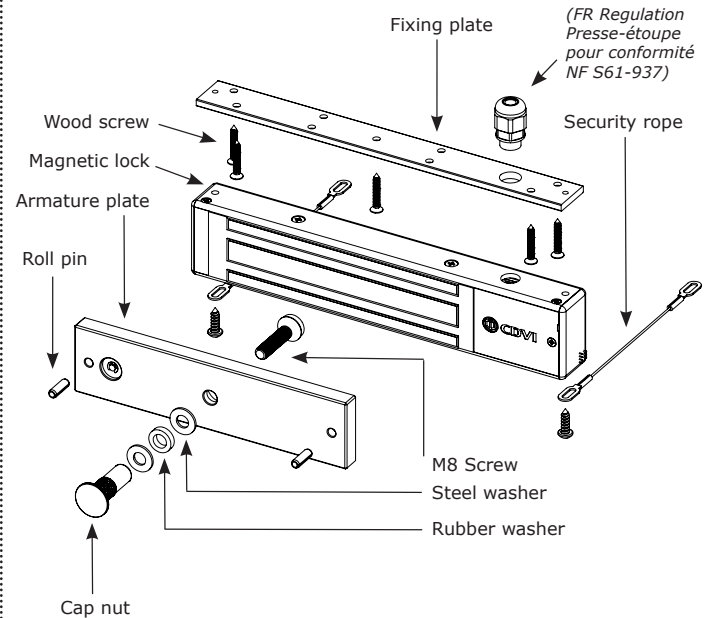

PACKAGE CONTENT / ÉLÉMENTS INCLUS

						
Magnetic lock Ventouse	Armature plate contre-plaque	Fixing plate Plaque de montage	Security Rope Filin de sécurité	5x16 Roll pin Goupille 5x16	4x8 Screw Vis 4x8	4x25 Wood screw Vis bois
1	1	1	2	2	1	6
						
Steel washer Rondelle acier	Rubber washer Rondelle caoutchouc	M8x35 Screw Vis M8x35	M8x25 Screw Vis M8x25	Cap nut Ecrou borgne	Guide piece Embout de guidage	Clé Allen/ Allen key 3 mm, 5 mm
2	1	1	1	1	1	1 x 3 mm, 1 x 5 mm


ELECTRICAL CONNECTIONS / RACCORDEMENTS

12Vdc Default setup / Réglage par défaut 12V DC	
Terminal block / Bornier	Correspondence / Correspondance
+	12V DC or 24V DC
-	0V
N.C	NC (Normally closed) NF (Normalement fermé)
COM	COM
N.O	NO (Normally open) NO (Normalement ouvert)


The NO/NC signal only switches when the door is closed with the power to it on.

Le signal NO/NF ne commute que lorsque la porte fermée est sous tension.

Voltage selection jumpers / Cavaliers de tension sélection

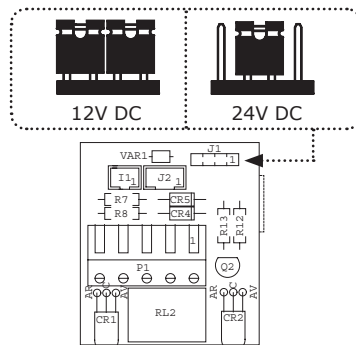

MOUNTING RECOMMENDATIONS / RECOMMANDATIONS DE MONTAGE

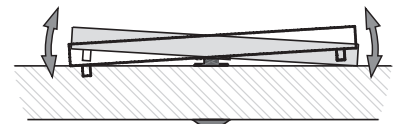


- The magnetic lock and armature plate must be securely fixed to their supports and must be aligned.
- The armature plate must be mounted "floating" around the bolt to compensate for door misalignment.
- Use a thread lock to hold the fixing bolts in place (on armature and mounting plate).
- Il est vital de solidement fixer la ventouse et la contre-plaque sur leurs supports et de les aligner.
- La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale pour compenser un mauvais alignement de la porte.
- Utiliser du frein filet pour maintenir les boulons de fixations en place.




SCHÉMAS DE RACCORDEMENT (CONFORMES NF S61-937 - PV n° SD 24 00 24)

Synoptique 1 :

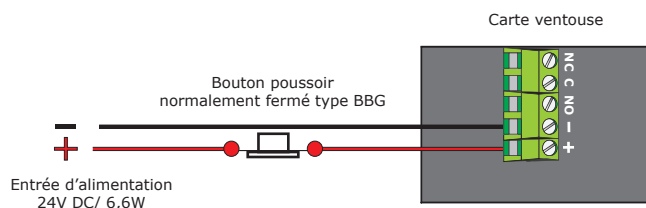


BBG : Boitier bris de glace

Le BBG doit être placé à proximité de l'issue de secours et être accessible dans le sens de l'évacuation.




Dans chaque cas de figure,
veillez à respecter la
configuration 24V DC

Synoptique 2 :

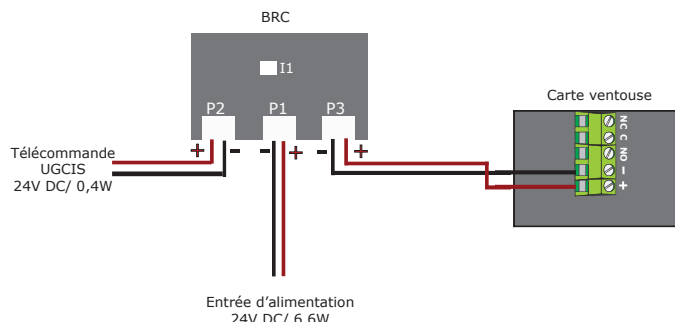

Le boitier BRC est indispensable à la conformité NF S61-937 et doit être réarmé en appuyant sur le bouton I1 situé à l'intérieur du boitier.

Synoptique 3 :

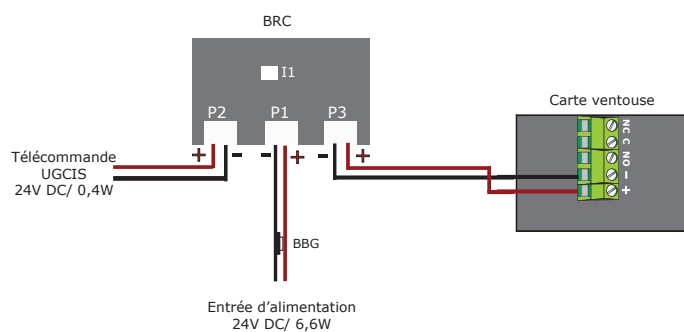

Le boitier BRC est indispensable à la conformité NF S61-937 et doit être réarmé en appuyant sur le bouton I1 situé à l'intérieur du boitier.

Le BBG doit être placé à proximité de l'issue de secours et être accessible dans le sens de l'évacuation.

DÉPANNAGE

Afin de maintenir durablement les performances de vos dispositifs actionnés de sécurité, nous recommandons :

1. D'opérer un test fonctionnel périodique de votre installation.
2. D'inspecter visuellement l'état de différents composants de l'installation afin de prévenir une dégradation du câblage et l'apparition de rouille sur les surfaces des dispositifs électromagnétiques.
3. Corriger systématiquement toute anomalie de nature à compromettre la sécurité de votre installation.

Il convient également de se reporter à la norme NF S61-933 concernant les règles d'exploitation et de maintenance.