


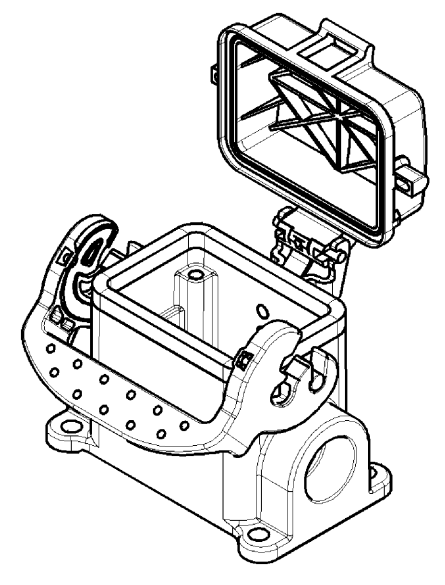


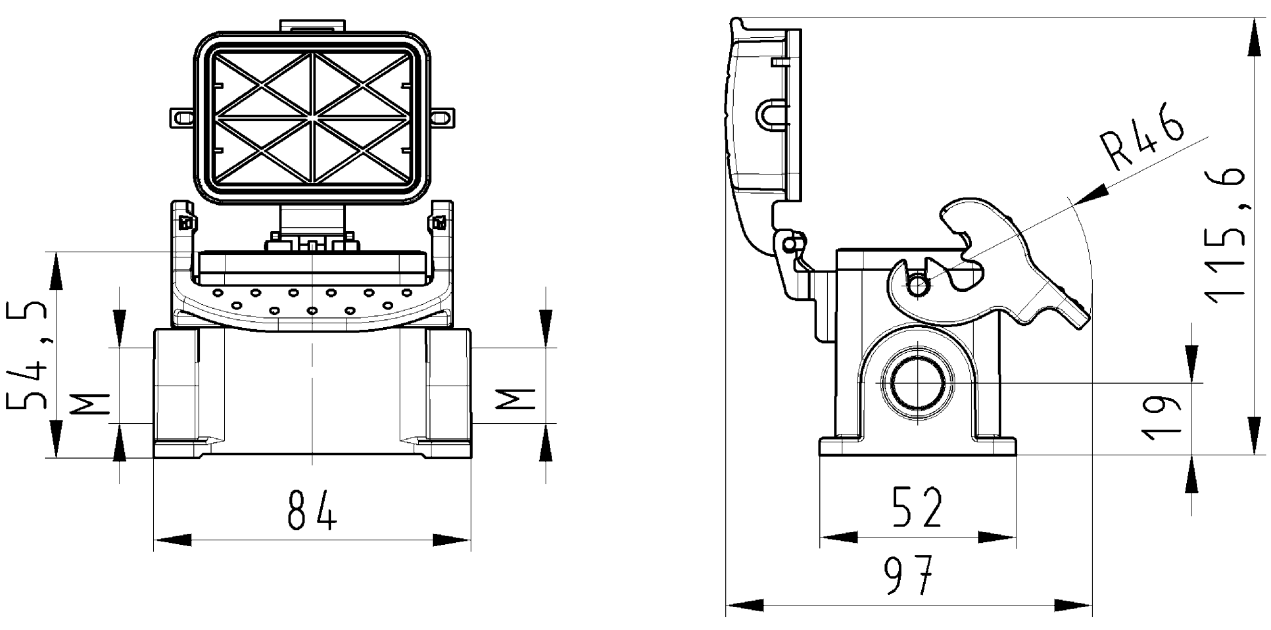

Varianten/Variants
.0



Bohrbild
/Cut out

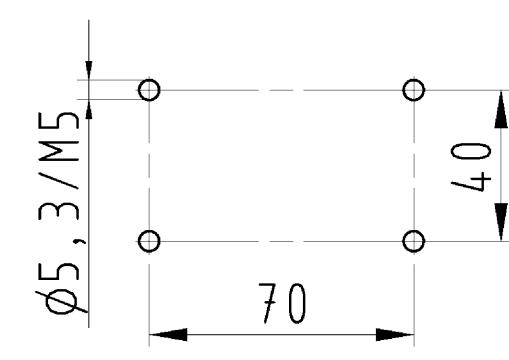

70.340.0635.1	BAS GUT GR 6 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.340.0635.0	BAS GUT GR 6 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.		www.wieland-electric.com www.eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	07.03.	Hoffmann			
	/		beschichtet/coated	geprüft checked	-	-			
	/		Maßstab/Scale	1:2	grau/grey	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
	/	Vol.	mm³	0ft./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland	Type	Benennung/Title				
	/			revos	GEHAEUSEUNTERTEIL				
	/			BASIC	Baugröße 6-Kabelabgang 2x M20 Housing size 6-cable outlet 2x M20				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			Änderung/Revision	Elektrische Verbindungen				