
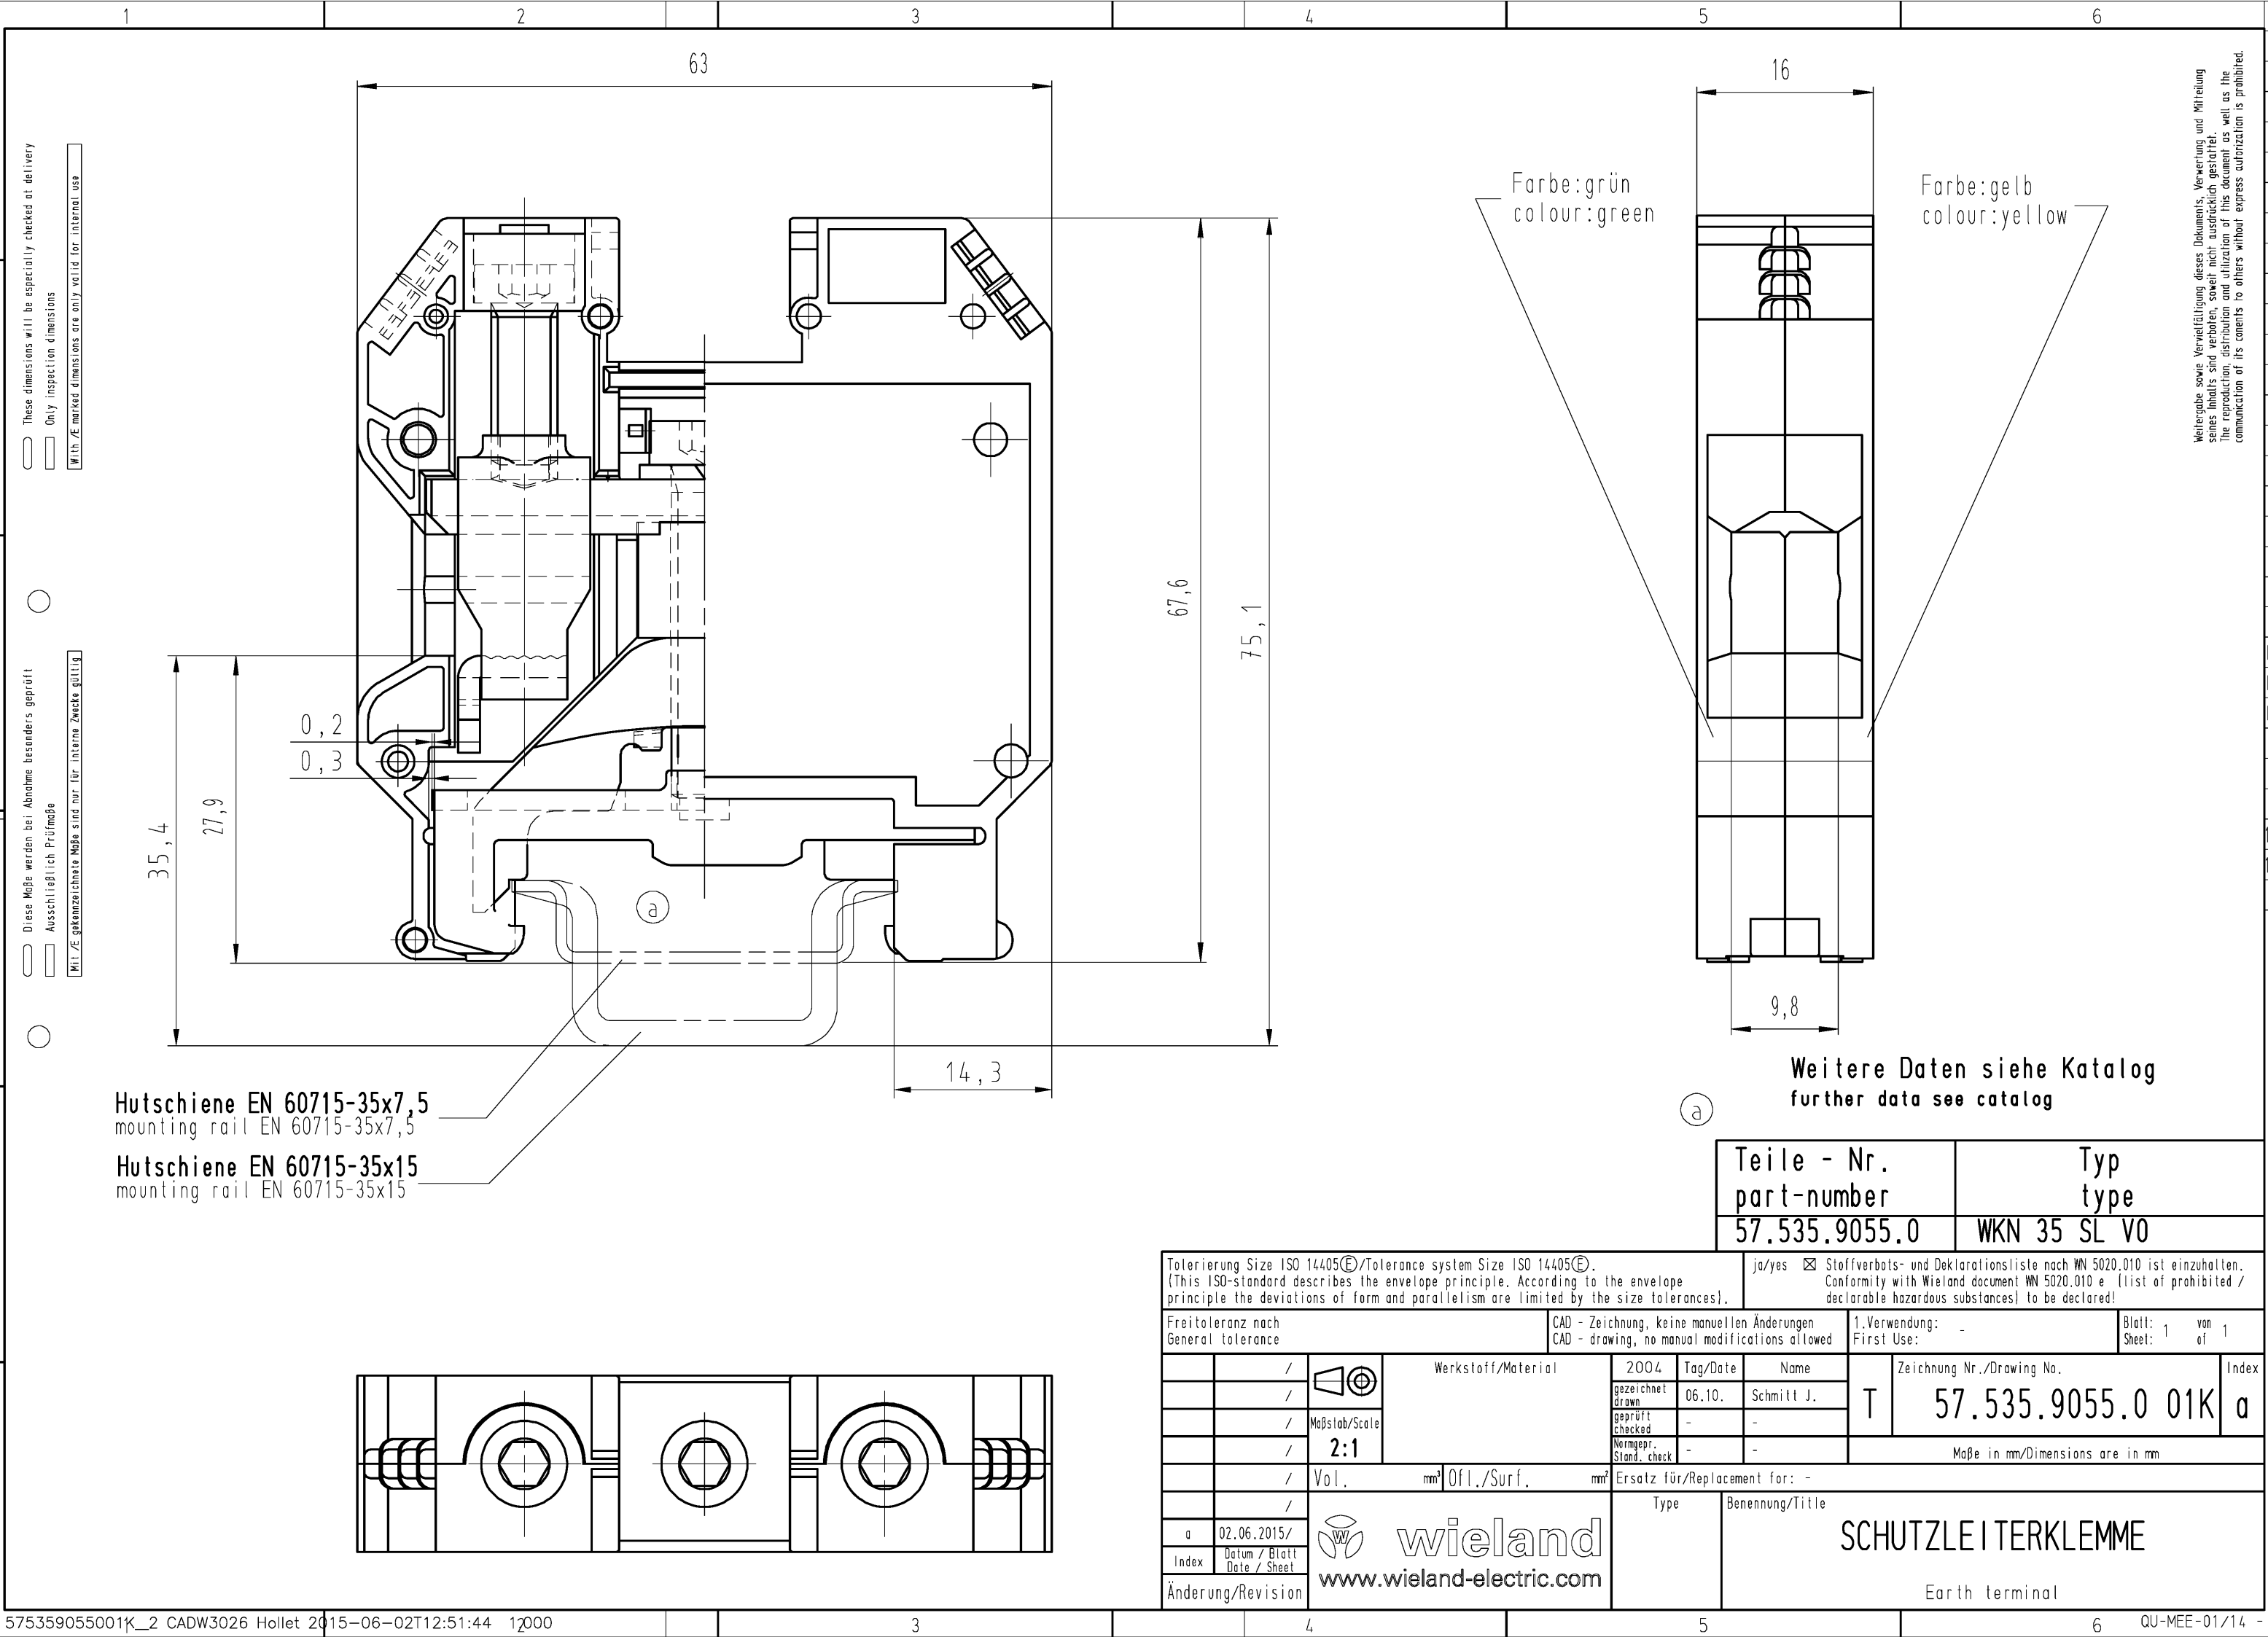




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist untersagt.

Tolerierung Size ISO 14405()/Tolerance system Size ISO 14405(). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
	/		Werkstoff/Material		2004	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 57.535.9055.0 01K	Index a
	/			gezeichnet drawn	06.10.	Schmitt J.				
	/		Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-				
	/		2:1	Normgepr. Stand. check	-	-				
Maße in mm/Dimensions are in mm										
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/					Type	Benennung/Title			
a	02.06.2015/		wieland www.wieland-electric.com			SCHUTZLEITERKLEMME Earth terminal				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision										