
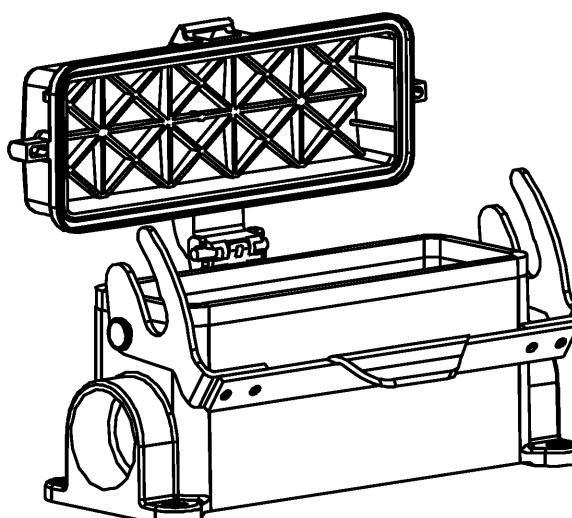
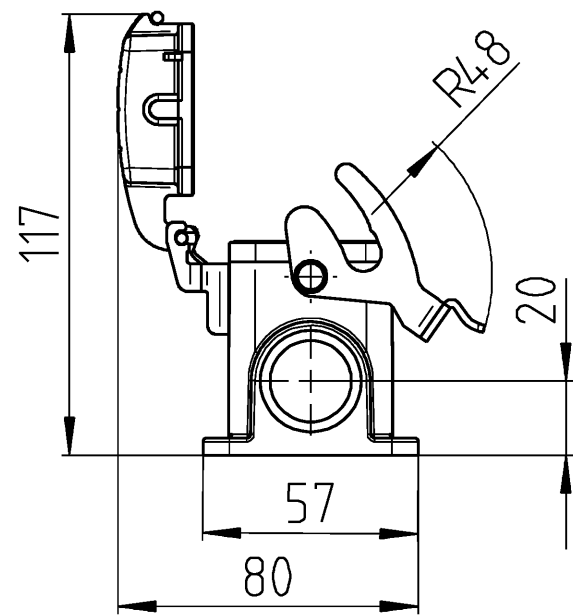


F

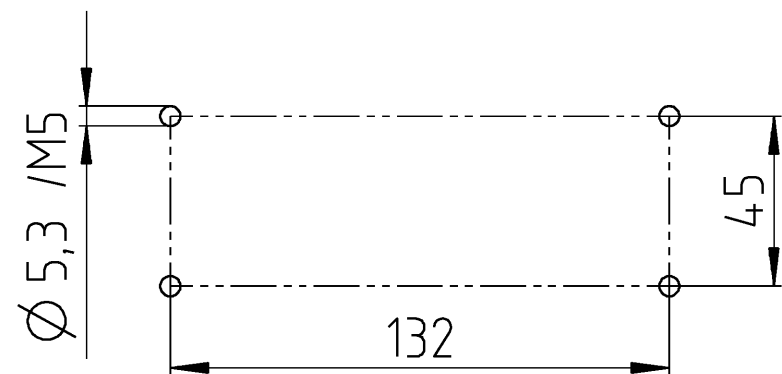

A0

Bohrbild
/Cut out

71.340.2428.1	BAS GUT GR 24 P21 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.340.2428.0	BAS GUT GR 24 P21 A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 /Cable gland (CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405 ☐ / Tolerance system Size ISO 14405 ☐ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten! Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited and declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/	 Maßstab / Scale 1:2	Werkstoff / Material Aluminium beschichtet/coated grau/grey		Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr. / Drawing No. 71.340.2428.0 13K	Index -
	/			gezeichnet drawn	13.11.2017	Schmitt J.			
	/			geprüft checked					
	/			Normgepr. Stand. check					
	/	Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:			
	/	 wieland www.wieland-electric.com	Type		Benennung/Title				
	/		revos		GEHÄUSEUNTERTEIL				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		BASIC		Baugröße 24 - Kabelabgang 2xPg21 Housing size 24 - cable outlet 2xPg21				
Änderung / Revision									