


Fiche produit

Article n° 57.503.2655.0

Bornier de traversée WK2,5U / 8113S/V... /V0

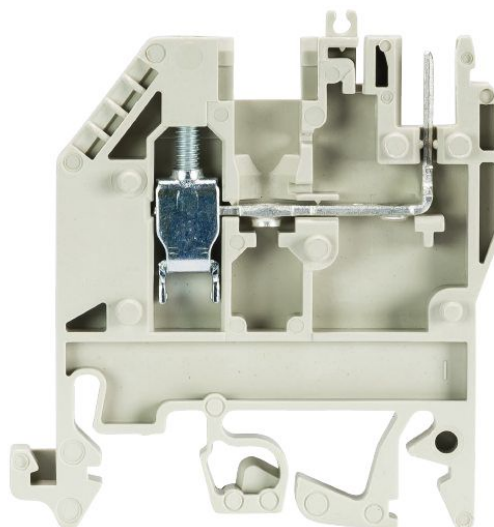

Article n°	57.503.2655.0
EAN	4015573590465
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	12 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	44,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²

Section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm


Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	15 A
Câblage de terrain actuel	15 A
Section transversale CSA	24-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.280.2227.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 2	
Z7.280.2327.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 3	
Z7.280.2427.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 4	
Z7.280.2527.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 5	
Z7.280.2627.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 6	
Z7.280.2727.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 7	
Z7.280.2827.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 8	
Z7.280.2927.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 9	
Z7.280.3027.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -10	
Z7.280.3127.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -11	
Z7.280.3227.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -12	
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.1555.0	plaque d'extrémité AP 2,5 U/8113 S/V /V0	
07.312.1655.0	Plaque intermédiaire ZP 2,5 U/8113 S/V/V0	
07.312.4655.0	plaque d'extrémité AP 2,5 U/8113.. /V0	

○ Diese Maße werden bei Ausbaurückbau besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
--- Mit JE. Dimensionen sind nur die JE. Dimensionen zu berücksichtigen

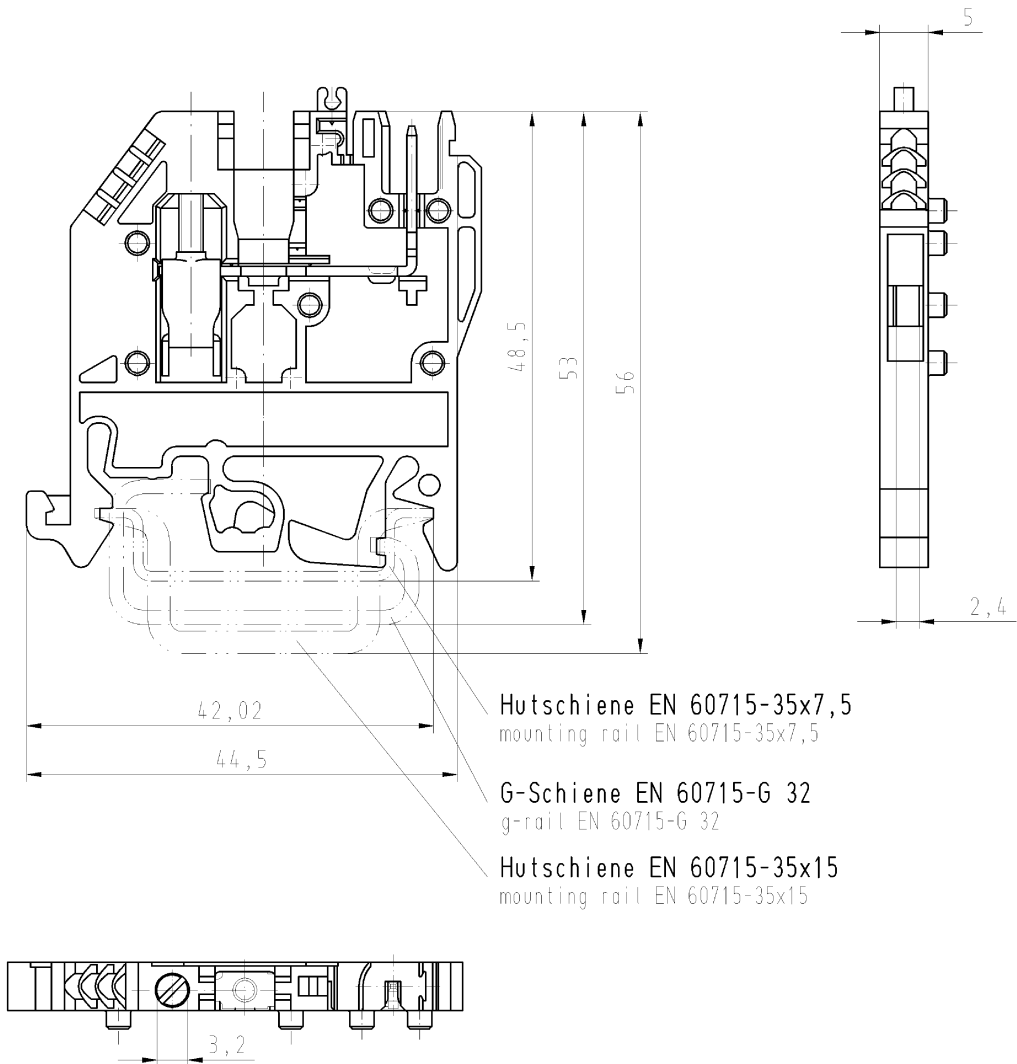

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	57.503.2655.0 01K		Index
	/	2:1			Entworfen	26.05.	Schmitt J.				
	/				Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm³	Drill.	mm³	Normgepr.	-	Ersatz für: -			
	/		wieland		WK 2,5		Benennung DURCHGANGSKLEMME terminal				
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt	Elektronische Veränderungen		U/8113 S/V							
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.