


BEGA**34 987.4**

Wandeinbauleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Recessed wall luminaire for indoor use
 Applique à encastrer pour utilisation à l'intérieur

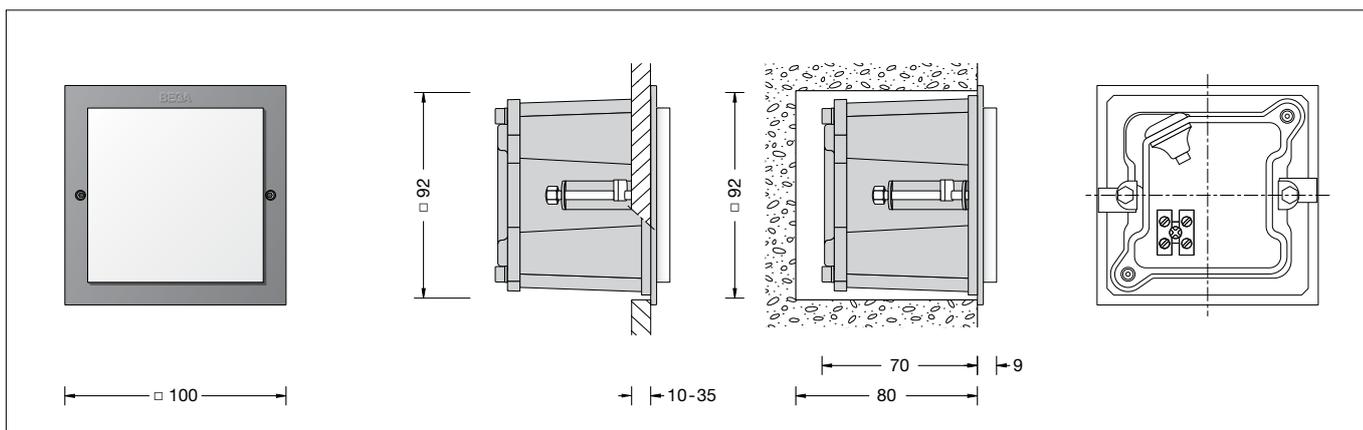

Gebrauchsanweisung

Anwendung

LED-Wandeinbauleuchte · Innenleuchte mit freistrahlem Licht für den flächenbündigen oder flächenauflegenden Einbau. Leuchte zur Beleuchtung von Gängen und Treppenanlagen im Innenbereich.

Produktbeschreibung

Leuchte aus Aluminiumguss,
 Oberfläche Einbrennlackierung palladium
 Kristallglas, innen weiß
 Silikonichtung
 1 Leitungseinführung für
 Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm
 Befestigung der Leuchte über 2 keilförmig
 angebrachte, verstellbare Krallen
 Anschlussklemme 2,5[□]
 Schutzleiteranschluss
 LED-Netzteil
 220-240 V \sphericalangle 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Schutzklasse I
 Schutzart IP 65
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
 – Sicherheitszeichen
 – Konformitätszeichen
 Gewicht: 0,6 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Instructions for use

Application

LED wall luminaire · indoor luminaire with unshielded light for flush or surface mounted installation. Luminaire for the illumination of corridors and staircases in interior applications.

Product description

Aluminium alloy housing,
 finish enamel palladium
 Crystal glass, inside white
 Silicone gasket
 1 cable entry for mains supply cable
 up to \varnothing 10.5 mm
 Fixing is achieved by using 2 adjustable
 wedge-shaped claws
 Connection terminal 2.5[□]
 Earth conductor connection
 LED power supply unit
 220-240 V \sphericalangle 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Safety class I
 Protection class IP 65
 Dust-tight and protection against water jets
 – Safety mark
 – Conformity mark
 Weight: 0.6 kg

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Applique encastrée à LED · luminaire d'intérieur, à diffusion lumineuse libre, à installer à fleur ou en appui des murs. Luminaire pour un éclairage des passages et des escaliers à l'intérieur.

Description du produit

Armature en fonderie d'aluminium,
 finition laque cuite au four palladium
 Verre clair, intérieur blanc
 Joint silicone
 1 entrée de câble pour câble de
 raccordement jusqu'à \varnothing 10,5 mm
 La fixation du luminaire s'effectue par
 2 griffes réglables en forme de clavette
 Bornier 2,5[□]
 Raccordement à la terre
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V \sphericalangle 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 65
 Étanche à la poussière et protégé contre les
 jets d'eau
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 0,6 kg

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site www.bega.com.

Leuchtmittel

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Modul-Anschlussleistung | 1,9 W |
| Leuchten-Anschlussleistung | 2,7 W |
| Bemessungstemperatur | $t_a = 25\text{ °C}$ |
| Umgebungstemperatur | $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$ |
| Bei Einbau in Dämmung | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

34 987.4 K3

| | |
|------------------------|--------------|
| Modul-Bezeichnung | LED-0355/930 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 90 |
| Modul-Lichtstrom | 315 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 161 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 59,6 lm/W |

34 987.4 K4

| | |
|------------------------|--------------|
| Modul-Bezeichnung | LED-0355/940 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 90 |
| Modul-Lichtstrom | 325 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 166 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 61,5 lm/W |

Montage

Leuchtengehäuse darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden. Die Einbauöffnung wird durch den Anschlagrahmen des Leuchtengehäuses abgedeckt. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über zwei keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen.

Einbau in massive Wände:

Hierfür steht das Einbaugeschäule - Ergänzungsteil **10 782** - zur Verfügung. Kommt dieses nicht zum Einsatz, ist eine Einbauöffnung von 92 x 92 mm mit einer Mindestdtiefe von 80 mm erforderlich.

Einbau in Leichtbauwände:

Es ist eine Einbauöffnung von 92 x 92 mm mit einer Mindestdtiefe von 80 mm erforderlich. Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäule zu Gebäudeteilen muss mindestens 50 mm betragen. Die Krallen greifen hinter die Wandverkleidung. Die Mindeststärke der Wandverkleidung darf minimal 10 mm und maximal 35 mm betragen. Bei geringerer Stärke muss die Wandverkleidung rückseitig verstärkt werden. Innensechskantschrauben lösen und Gehäusedeckel abnehmen. Netzanschlussleitung durch die Leitungsführung in das Leuchtengehäule führen. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Schutzleiterverbindung des Gehäusedeckels aufstecken. Gehäusedeckel montieren. Dabei auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Schrauben gleichmäßig fest anziehen. Leuchtengehäule in die Einbauöffnung einsetzen und Schrauben der Krallenbefestigung gleichmäßig fest anziehen.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

Lamp

| | |
|--|-----------------------------------|
| Module connected wattage | 1.9 W |
| Luminaire connected wattage | 2.7 W |
| Rated temperature | $t_a = 25\text{ °C}$ |
| Ambient temperature | $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$ |
| When installed in heat-insulating material | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

34 987.4 K3

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Module designation | LED-0355/930 |
| Colour temperature | 3000 K |
| Colour rendering index | CRI > 90 |
| Module luminous flux | 315 lm |
| Luminaire luminous flux | 161 lm |
| Luminaire luminous efficiency | 59,6 lm/W |

34 987.4 K4

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Module designation | LED-0355/940 |
| Colour temperature | 4000 K |
| Colour rendering index | CRI > 90 |
| Module luminous flux | 325 lm |
| Luminaire luminous flux | 166 lm |
| Luminaire luminous efficiency | 61,5 lm/W |

Installation

Luminaire housing must not be installed in heat-insulating material. The recessed opening will be covered by the frame of the luminaire housing. Fixing of the luminaire is achieved by using two adjustable wedge-shaped claws.

Installation into solid walls:

For this purpose installation housing - accessory **10 782** - is available. If the installation housing cannot be used a recessed opening 92 x 92 mm is necessary to accept the luminaire housing. Recessed depth min. 80 mm.

Installation into wall panels:

A recessed opening of 92 x 92 mm is necessary to accept the luminaire housing. Recessed depth min. 80 mm. The lateral distance between recessed luminaire and other building parts must be at least 50 mm. The claws catch the wall panel from the back side. Minimum thickness of the wall panel is 10 mm. If the wall panel has a thickness of less than 10 mm, the panel thickness must be increased from the back side. Maximum thickness of the wall panel must be no more than 35 mm. Undo hexagon socket screws and remove housing cover. Lead the mains supply cable through the cable entry into the luminaire housing. Make earth conductor connection and electrical connection to the terminals. Put on earth conductor connection of the housing cover. Assemble housing cover. Make sure that gasket is positioned correctly. Tighten the screws evenly. Push luminaire housing into the recessed opening. Tighten screws of claw fastener evenly.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt. Defective glass must be replaced.

Lampe

| | |
|---|-----------------------------------|
| Puissance raccordée du module | 1,9 W |
| Puissance raccordée du luminaire | 2,7 W |
| Température de référence | $t_a = 25\text{ °C}$ |
| Température d'ambiance | $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$ |
| Installation dans un matériau d'isolation | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

34 987.4 K3

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Marquage des modules | LED-0355/930 |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Flux lumineux du module | 315 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 161 lm |
| Rendement lum. d'un luminaire | 59,6 lm/W |

34 987.4 K4

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Marquage des modules | LED-0355/940 |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Flux lumineux du module | 325 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 166 lm |
| Rendement lum. d'un luminaire | 61,5 lm/W |

Installation

Le boîtier du luminaire ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation. Les bords de la réservation sont recouverts par le cadre du boîtier du luminaire. La fixation du luminaire s'effectue par deux griffes réglables en forme de clavette.

Encastrement dans les murs massifs:

Pour ce type d'installation il existe le boîtier d'encastrement - accessoire **10 782** -. Si celui-ci n'est pas utilisé une réservation de 92 x 92 mm avec une profondeur minimale de 80 mm est nécessaire.

Encastrement dans les parois creuses:

Une réservation de 92 x 92 mm avec une profondeur minimale de 80 mm est nécessaire. La distance latérale entre le luminaire à encastrer et des parties de bâtiment normalement inflammables doit être au minimum 50 mm. Les griffes se bloquent à l'arrière de la paroi murale. L'épaisseur minimale de la paroi doit être 10 mm et de 35 mm maximale. Si la paroi est moins épaisse elle doit être renforcée à l'arrière. Desserrer les vis à six pans creux et ôter le couvercle. Introduire le câble d'alimentation par l'entrée de câble dans le boîtier du luminaire. Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique à la borne. Embrocher le fil de terre sur le couvercle. Installer le couvercle du boîtier. Veiller au bon emplacement du joint. Serrer fermement et régulièrement les vis. Installer le boîtier du luminaire dans la réservation. Serrer fermement et régulièrement les vis du système de fixation à griffes.

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser de des saouillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Un verre endommagé doit être remplacé.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.
Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen.
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.
Leuchte schließen.

Replacement of the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.
Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.
Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.
Defective glass must be replaced.
Close the luminaire.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.
Travailler hors tension et ouvrir le luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.
Un verre endommagé doit être remplacé.
Fermer le luminaire.

Ergänzungsteile

10 782 Einbaugehäuse

Für den Einbau von Leuchten in Wände aus Beton oder Mauerwerk ist es zweckmäßig, Einbaugehäuse und passende Einputzrahmen zu verwenden.

10 082 Einputzrahmen

10 071 Einputzrahmen flächenbündig

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Accessories

10 782 Installation housing

For recessed installation of luminaires in concrete walls or brick walls a concrete protection cover and a plaster frame can be advisable.

10 082 Plaster frame

10 071 Plaster frame flush

A separate instructions for use can be provided upon request.

Accessoires

10 782 Boîtier d'encastrement

Pour l'installation des luminaires dans les murs en béton et maçonnerie, il peut être pratique d'utiliser les boîtiers d'encastrement et les cadres d'encastrement.

10 082 Cadre d'encastrement

10 071 Cadre d'encastrement affleurant

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

| | |
|------------------|--------------|
| LED-Netzteil | DEV-0292/350 |
| LED-Modul 3000 K | LED-0355/930 |
| LED-Modul 4000 K | LED-0355/940 |
| Dichtung | 83001 403 |

Spares

| | |
|-----------------------|--------------|
| LED power supply unit | DEV-0292/350 |
| LED module 3000 K | LED-0355/930 |
| LED module 4000 K | LED-0355/940 |
| Gasket | 83001 403 |

Pièces de rechange

| | |
|-------------------------|--------------|
| Bloc d'alimentation LED | DEV-0292/350 |
| Module LED 3000 K | LED-0355/930 |
| Module LED 4000 K | LED-0355/940 |
| Joint | 83001 403 |