

Numéro : BS_01212_Cde_Centralisée_Relance

Date: 09.03.2012

Remplace:



Titre : Montage centralisée avec relance TH

Auteur : GJ

Existe-t-il une solution combiner le fonctionnement marche arrêt de la commande centralisée TCB-SC642TLE2 associée avec l'horloge programmable TCB-EXS21TLE et une relance réduit de nuit?


La commande centralisée est équipée d'une entrée qui peut être utilisée pour faire de la relance. Cette entrée est compatible avec le câble blanc à 4 fils livré avec l'accessoire horloge TCB-EX21TLE pour réaliser cet asservissement.

Dans le cas d'un montage qui combine une horloge avec relance des unités intérieures en cas de chute de température des locaux, le connecteur sera relié à un thermostat d'ambiance comme indiqué sur la page suivante.

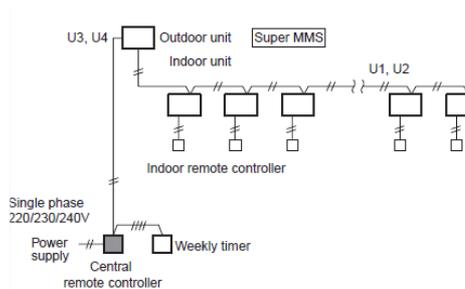

A gauche le schéma de raccordement classique de la commande centralisée avec son horloge.

A droite le montage avec thermostat d'ambiance pour relancer en cas de chute de température dans l'ambiance.

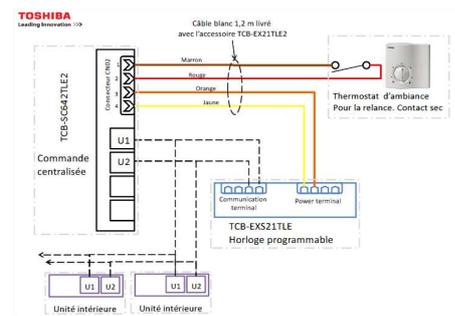

Informations et recommandations :

Cette application est valable pour le mode chauffage uniquement avec en cas de chute de température.

Le thermostat d'ambiance n'est pas commercialisé par TOSHIBA.

La distance entre le thermostat et la commande centralisée doit être la plus courte possible (< 10 mètres).

Le câble doit être de bonne qualité (éviter câble type téléphone).

Fonctionnement :

A la fermeture du contact sec du thermostat d'ambiance un signal de relance est envoyé à la commande centralisée.

Les unités intérieures sont autorisées à fonctionner malgré l'ordre d'arrêt de l'horloge.

Important :

Si vous n'êtes pas le destinataire de ce mail, vous êtes avisé, par la présente, que toute utilisation, divulgation, reproduction, distribution ou autre diffusion de cette communication est strictement interdite en conséquence nous vous remercions de bien vouloir nous en aviser immédiatement en répondant à ce message et de détruire le présent document.

TFD SNC au capital de 12 000 000 €

Rue Aimé Cotton – Parc Technoland – Bâtiment E – Allée de Toscane – 69800 Saint-Priest - Fax : 04 37 25 67 52

RCS LYON 534 687 306 – SIRET 534 687 306 00017 – NAF 4669B – Tél Service Comptabilité : 04 37 25 67 20

IBAN : FR76 3000 4013 2800 0125 0825 204 – BIC : BNPAFRPPPTX

N°Azur 0 810 723 723

Reservé aux professionnels PRIX APPEL LOCAL

