

La chute de tension pour les alimentations doit être inférieure à 2,5 V
 La distance maxi du bus data est de 500 m en additionnant les branches
 (claviers et extensions..).

Section des conducteurs du BUS (données) en 9/10
 Section des alimentations minimum 9/10 selon distance






Nombre de conducteurs pour UKP500DV (6)

Nous vous conseillons de prévoir une paires de plus sur tout les elements au cas ou il y aurait un fils coupé.

Nombre de conducteurs pour UIMA12 (3)

Nombre de conducteurs pour UHP325P (6)

1 : PAIRE TORSADER

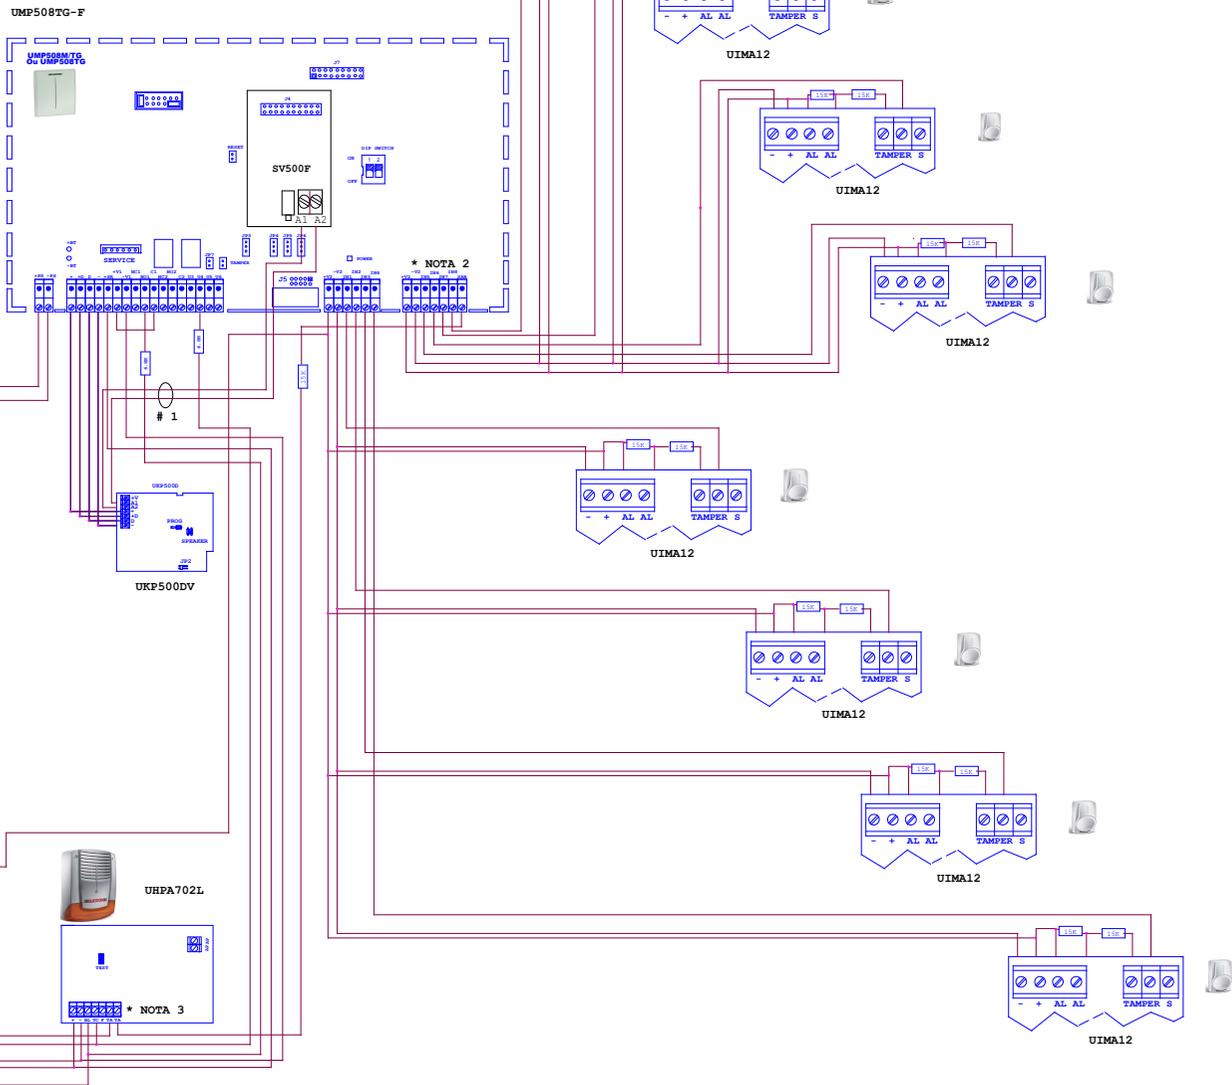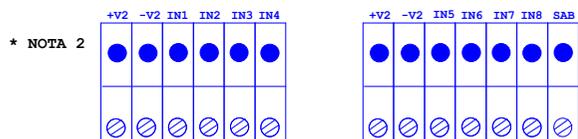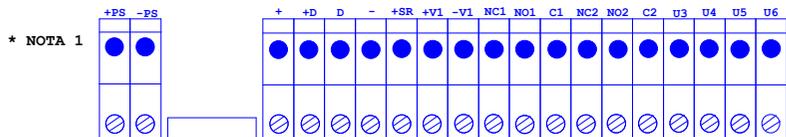

DISTANCE MAX	D _M	50	80	150	250	500
(BUS) D+, D-	D _{min}					9/10
ALIM BUS - / +	S _{min}					1,5
CENTRALE DETECTEUR	S _{min}	0.75				
CENTRALE SIRENE	D _{min}	9/10				

15K RESISTANCE 15K 1/4 WATT
 6.8 K RESISTANCE 6.8K 1/4 WATT

UMP508TG-F UHP325P UIMA12 UHPA702L UKP500DV		
CREE LE: 03/03/2012	CREE PAR: LD	
MODIFIE LE: --/--	N° MODIF: 0	
		SCH: ELK10103