en Mounting instructions
tr Montaj talimatları

QBE63-DP…

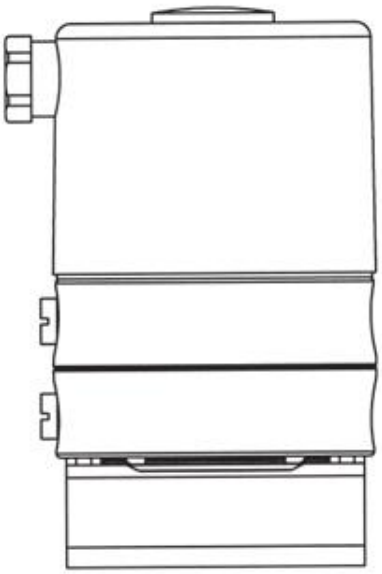

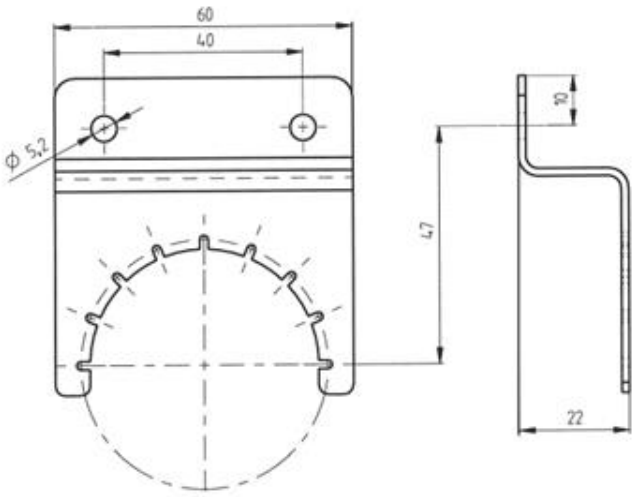

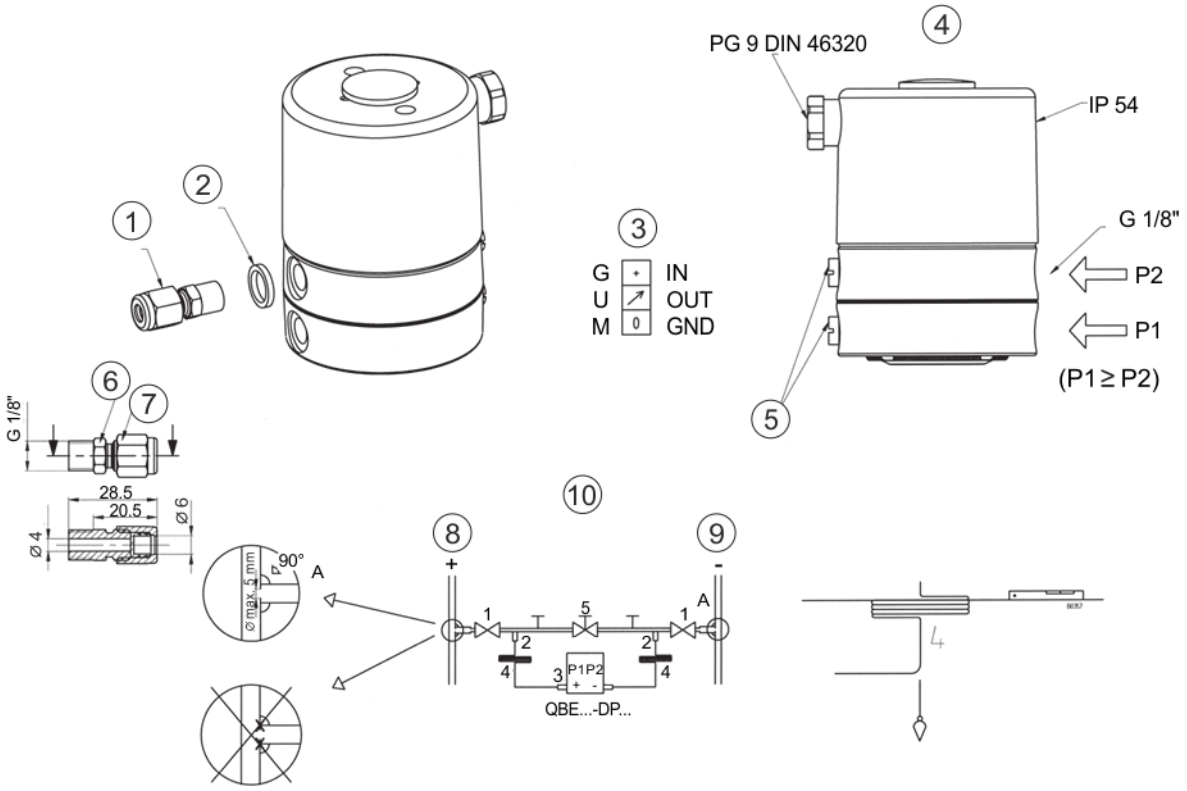

	en	tr
1	Connection nippel	Bağlantı nipeli
2	Copper seal	Bakır conta
3	Electrical connection	Elektrik bağlantısı
4	Installation arrangement: Unrestricted. Venting required with liquid media.	Kurulum düzeni: Sınırsız. Sıvı ortam ile havalandırma gerekli.
5	Venting: With liquid media the vent screws must be facing upward to enable the vent process to function correctly.	Havalandırma: Sıvı ortamda, havalandırma işleminin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için havalandırma vidaları yukarı bakmalıdır.
6	Key with 10	10'lu anahtar
7	Key with 12	12'lu anahtar
8	Feed pipe	Besleme borusu
9	Return pipe	Geri dönüş borusu
10	Mechanical connection Recommended configuration:	Mekanik bağlantı Önerilen yapılandırma:

A	Measuring holes
1	Tabs (SERTO SO 07100-6 SO 09904-4-8
2	Branch pipe (SERTO SO 0300-1/8)
3	Connection nipple (from connection set AQB 51.1)
4	Cupper tube (from connection set AQB 51.1)
5	Bypass pipe with stopcock

A	Ölçüm delikleri
1	Tırnaklar (SERTO SO 07100-6 SO 09904-4-8)
2	Branşman borusu (SERTO SO 0300-1/8)
3	Bağlantı nipeli (AQB 51.1 bağlantı setinden)
4	Bakır boru (AQB 51.1 bağlantı setinden)
5	Musluklu baypas borusu

Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel. +41 41-724 24 24
www.siemens.com/buildingtechnologies

© 2002 Siemens Switzerland Ltd
Technical specifications and availability subject to change without notice.