

R32

Power Inverter Silence 8 Package




ERPX-VM6D

/

PUZ-WM85VAA

	Puissance ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	3.20 - 8.50 - 10.50
	Puissance absorbée ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau)	kW	1.77
	COP ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	4.80
	Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (35°C eau)	% / -	197 / 5.00 A+++
	Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (55°C eau)	% / -	141 / 3.60 A++
	Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	8.50 / 8.50
	Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	7.30 / 7.10
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-20 / 35
	Température de départ d'eau maximum	°C	60
	Puissance / EER ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	kW	7.50 / 4.90
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	10 / 46
	Température de départ d'eau minimum	°C	5

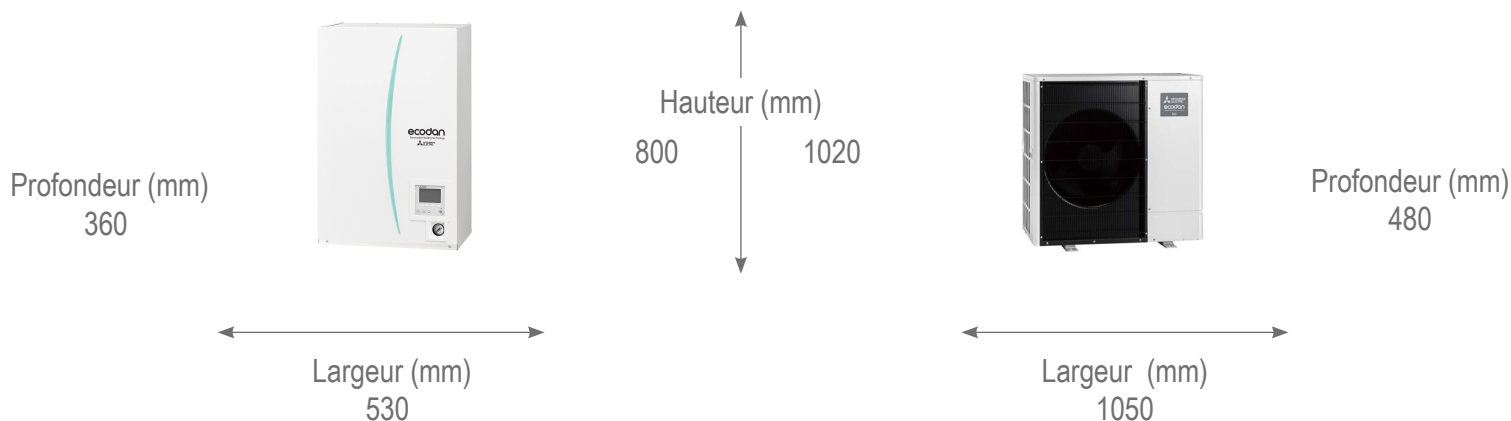

MODULE HYDRAULIQUE		ERPX-VM6D
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	40 / 28
Poids net à vide	kg	33
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	L	/ 10
Appoint électrique	kW	6 (2 + 4)

UNITÉ EXTÉRIEURE		PUZ-WM85VAA
Puissance acoustique ⁽³⁾	dB(A)	58
Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	45
Poids net	kg	98

DONNÉES FRIGORIFIQUES		
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO2	m / kg / t	nc / 2.2 / 1.49

DONNÉES HYDRAULIQUES *		
Débit d'eau nominal	l/min	24.30
Volume d'eau minimum requis /conseillé au primaire**	L	7 / 30
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre)	mm	30/32
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre)	mm	26/28

DONNÉES ÉLECTRIQUES *		
Type alimentation électrique	V	230 V - 1P+N+T - 50 Hz
Câble module hydraulique - unité extérieure ⁽⁶⁾	mm²	4G 1.5
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure	mm²/A	3G 4 / 25
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique	mm²/A	3G 6 / 32

**RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT**

En scannant ou
en cliquant sur ce QR CODE



⁽¹⁾ Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. ⁽²⁾ Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. ⁽³⁾ à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102.

⁽⁴⁾ A 1 m en chambre anéchoïque. ⁽⁵⁾ Selon EN16147:2011. ⁽⁶⁾ Données électriques à valeurs indicatives, se reporter à la norme NFC 15-100.

* : pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique ** : Le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.