


R32
OZEN 14kW 1500L
ERSD-YM9D
/
PUD-SHWM140YAA
ZUBADAN
New Generation

 Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-28 / 35
--	----	----------

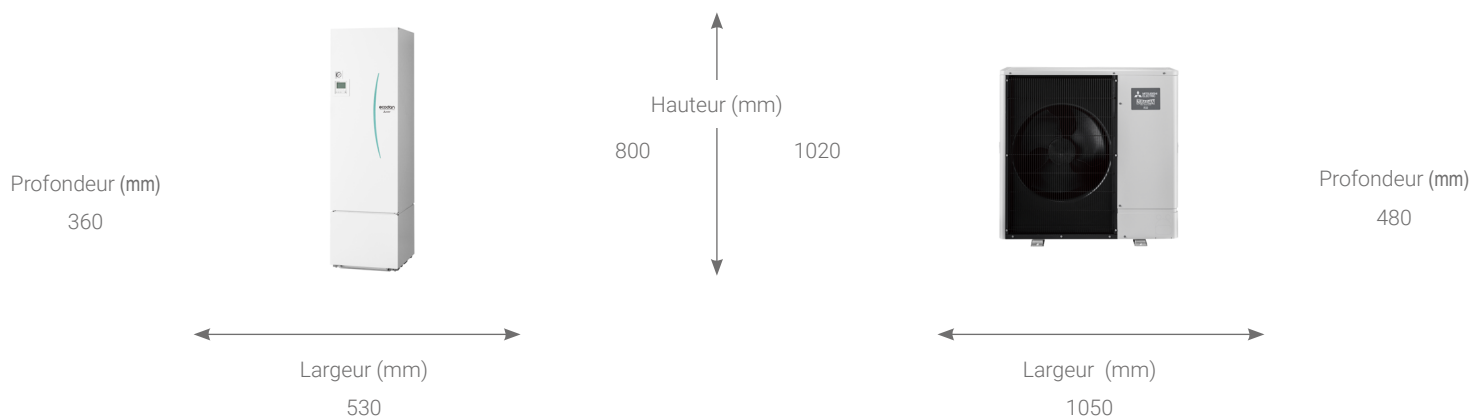

MODULE HYDRAULIQUE	ERSD-YM9D
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾ dB(A)	41 / 29
Poids net à vide kg	44
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion L	/ 10
Appoint électrique kW	9 (3 + 6)

UNITÉ EXTÉRIEURE	PUD-SHWM140YAA
Puissance acoustique (3) dB(A)	62
Pression acoustique à 1m (4) dB(A)	48
Poids net kg	122

DONNÉES FRIGORIFIQUES	
Diamètre liquide / Diamètre gaz Pouce	1/4 flare - 1/2 flare
Longueur mini / longueur maxi / dénivelé maxi m	2 / 25 / 25
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) - / -	R32 / 675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO2 m / kg / t	15 / 1.7 / 1.15

DONNÉES HYDRAULIQUES *	
Débit d'eau nominal l/min	28.60
Volume d'eau minimum requis /conseillé au primaire** L	15 / 60
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre) mm	30/32
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre) mm	30/32

DONNÉES ÉLECTRIQUES *	
Type alimentation électrique V	400 V - 3P+N+T - 50
Câble module hydraulique - unité extérieure (6) mm²	4G 1.5
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure mm²/A	5G 1.5 / 16
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique mm²/A	5G 1.5 / 16

RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT
En scannant ou
en cliquant sur ce QR CODE



(1) Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. (3) à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102.

(4) A 1 m en chambre anéchoïque. (5) Selon EN16147:2011. (6) Données électriques à valeurs indicatives, se rapporter à la norme NFC 15-100.

* : pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique **. Le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.

Données non contractuelles fournies à titre indicatif