


DESCRIPTIF

- Gaine préfilée avec fil de phase H07-VU écrané permettant de réduire les nuisances électromagnétiques du réseau d'alimentation 220 V.
- Matières : Polyoléfines
- Couleur : ivoire

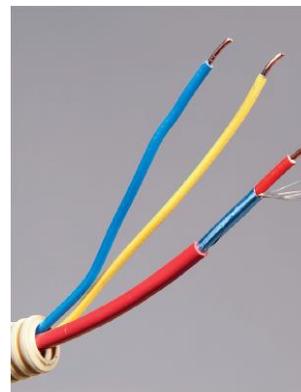

DOMAINES D'APPLICATION

- Installation électrique

Type de pose	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
	✘	✔	✘	✔	✔	✔

NORMES ET CERTIFICATIONS

- Norme d'installation **NF C 15-100**
- Norme **NF EN 61386-22**
- Marquage CE



GAMME ET CONDITIONNEMENT

Couronne de 100m filmée facilitant le déroulage par l'intérieur de la couronne.

Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m) ½ palette
7637	JANOFIL D16 A-R 3X1,5 B-R-VJ (1 FIL ÉCRANTÉ)	100M	3500
7638	JANOFIL D20 A-R 3X2,5 B-R-VJ (1 FIL ÉCRANTÉ)	100M	2400
12713	JANOFIL D20 A-R 4X1,5 B-N-R-VJ (2 FILS ÉCRANTÉS)	100M	2000
17749	JANOFIL D25 A-R 4X1,5 M-M-R-VJ (3 FILS ÉCRANTÉS)	100M	800
17756	JANOFIL D25 A-R 4X1,5 N-N-R-VJ (3 FILS ÉCRANTÉS)	50M	600
12930	JANOFIL D25 A-R 5X1,5 B-M-N-R-VJ (3 FILS ÉCRANTÉS)	50M	900

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Selon Norme **NF EN 61386-22** :

3 : Résistance à l'écrasement 750 N à 23°C

4 : Résistance aux chocs : 6 J à -5°C

2 : T°C d'utilisation : min -5°C

2 : T°C d'utilisation : maxi 90°C

Non propagateur de la flamme (brûleur 1kW)

AVANTAGES

- L'emploi de cette gaine est préconisé pour les hôpitaux, les maisons de repos, les maisons à ossature bois et dans toutes les pièces de sommeil. Son utilisation est également recommandée pour les personnes hypersensibles aux ondes magnétiques, insomnies ou ayant des dysfonctionnements du système immunitaire.
- Garantie sans halogène (<0.5%)



RACCORDEMENT ET MISE EN ŒUVRE

En apparent :

- La gaine doit être fixée à l'aide de colliers évitant sa déformation. Une fixation est nécessaire de part et d'autre de tout accessoire et lors d'un changement de direction. On recommande une distance de fixation de 0.80m pour l'ICTA.

En encastré :

- La gaine doit être terminée par une boîte de connexion.
- L'encastrement de la gaine dans un conduit de fumée ou son doublage est proscrit.
- L'encastrement en saignée dans les planchers est interdit.

Choix du diamètre de la gaine :

- Le câble doit pouvoir être retiré ultérieurement. Il convient d'appliquer la règle suivante : la section d'application des câbles ne doit être supérieure au tiers de la section de la gaine.

LEXIQUE

ICTA : Isolant Cintrable Transversalement Annelé

La responsabilité du Groupe ELYDAN ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas de non-respect des conditions de pose.