


Canalisation Électrique Préfabriquée XCP-HP Aluminium 800A

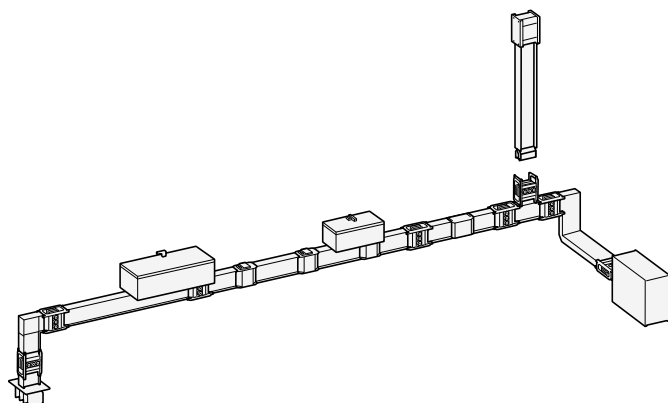

SOMMAIRE

Page

1. Caractéristiques.....	1
2. Composition.....	4
3. Accessoires.....	8
4. Conformités aux normes.....	12


1. CARACTÉRISTIQUES

Le système de canalisations XCP-HP se démarque par une performances au niveau de la consommation d'énergie et de la tenue aux courts-circuits. Conçu pour fonctionner à une température ambiante de 50 °C, il constitue la solution idéale pour les applications à forte sollicitation, les environnements à haute température et les installations exigeantes en termes de rendement énergétique.


Facteur de correction thermique pour les températures ambiantes

Températures ambiantes	Facteur KT
-5 °C	1,38
-0 °C	1,34
10 °C	1,28
15 °C	1,25
20 °C	1,21
25 °C	1,18
30 °C	1,15
35 °C	1,11
40 °C	1,07
45 °C	1,04
50 °C	1
55 °C	0,96
60 °C	0,92
65 °C	0,88
70 °C	0,84


La gamme est conçue pour acheminer plusieurs barres dans une seule et même structure, ce qui facilite son installation par rapport aux canalisations indépendantes. Trois combinaisons de conducteurs sont disponibles :



3 Conducteurs




4 Conducteurs



5 Conducteurs

XCP-HP Aluminium 800A est doté système de canalisation simple.



■ 1.1 Dimensions


La longueur et la hauteur varient en fonction du calibre mais restent identiques sur les combinaisons de conducteurs disponibles (3, 4 ou 5 conducteurs) : L 125 mm x H 130 mm.

■ 1.2 Indice de protection


IP55 ou IP65 (pour le transport de l'énergie uniquement) sur demande

■ 1.3 Modes d'installations

Montage à plat

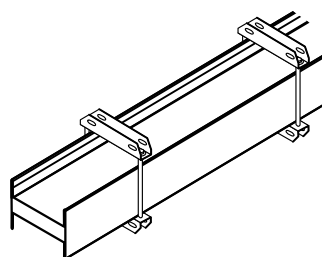

Montage sur chant

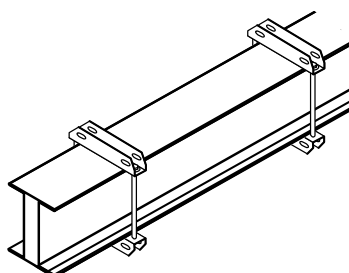

Canalisation Électrique Préfabriquée
XCP-HP Aluminium 800A

■ 1.4 Données techniques par configuration de conducteurs

Les données de cette section correspondent à une fréquence de 50 Hz. Pour 60 Hz, veuillez contacter Legrand.

		3 conducteurs 3P+ PE	4 conducteurs 3P+N+PE	5 conducteurs - terre propre 3P + N + PE + FE	5C - double neutre 3P + 2N + PE
Dimension totale des canalisations	L x H [mm]	125 x 130			
Tension nominale de fonctionnement	Ue [V]	1000			
Tension d'isolation nominale	Ui [V]	1000			
Fréquence	f [Hz]	50			
Courant nominal de courte durée (1 s)	ICW [kA]eff	36			
Courant de crête	Ipk [kA]	76			
Énergie spécifique admissible pour défaut triphasé	I²t [MA²s]	1296			
Courant nominal de courte durée de la barre neutre (1 s)	ICW [kA]eff	-	36	36	36
Courant de crête de la barre neutre	Ipk [kA]	-	70	70	70
Courant nominal de courte durée du circuit de protection (1 s)	ICW [kA]eff	22			
Courant crête du circuit de protection	Ipk [kA]	45			
Résistance de phase à 20°C	R20 [mΩ/m]	0,077			
Réactance de phase (50 Hz)	X [mΩ/m]	0,017			
Impédance de phase	Z [mΩ/m]	0,079			
Résistance de phase aux conditions thermiques	R [mΩ/m]	0,102			
Impédance de phase aux conditions thermiques	Z [mΩ/m]	0,103			
Résistance de neutre	R20 [mΩ/m]	-	0,077	0,077	0,038
Résistance de terre fonctionnelle (FE)	R20 [mΩ/m]	-	-	0,077	-
Réactance de terre fonctionnelle (FE)	X [mΩ/m]	-	-	0,017	-
Résistance de la barre de protection (PE 1)	RPE [mΩ/m]	0,132	0,132	0,133	0,133
Résistance de la barre de protection (PE 2)	RPE [mΩ/m]	0,049			
Résistance de la barre de protection (PE 3)	RPE [mΩ/m]	0,084			
Réactance de la barre de protection	XPE [mΩ/m]	0,078			
Résistance de la boucle de défaut (PE 1)	Ro [mΩ/m]	0,208	0,208	0,210	0,210
Résistance de la boucle de défaut (PE 2)	Ro [mΩ/m]	0,126			
Résistance de la boucle de défaut (PE 3)	Ro [mΩ/m]	0,161			
Réactance de la boucle de défaut (50 Hz)	Xo [mΩ/m]	0,10			
Impédance de la boucle de défaut (PE 1)	Zo [mΩ/m]	0,229	0,229	0,230	0,230
Impédance de la boucle de défaut (PE 2)	Zo [mΩ/m]	0,158			
Impédance de la boucle de défaut (PE 3)	Zo [mΩ/m]	0,187			
Résistance moyenne de court-circuit de séquence zéro Phase - N	Ro [mΩ/m]	-	0,102	0,102	0,064
Réactance moyenne de court-circuit de séquence zéro Phase - N	Xo [mΩ/m]	-	0,023	0,023	0,014
Impédance moyenne de court-circuit de séquence zéro Phase - N	Zo [mΩ/m]	-	0,105	0,105	0,225
Résistance moyenne de court-circuit de séquence zéro Phase - PE	Ro [mΩ/m]	0,157	0,157	0,159	0,157

Canalisation Électrique Préfabriquée

XCP-HP Aluminium 800A

		3 conducteurs 3P+ PE	4 conducteurs 3P+N+PE	5 conducteurs - terre propre 3P + N + PE + FE	5C - double neutre 3P + 2N + PE
Réactance moyenne de court-circuit de séquence zéro Phase - PE	Xo [mΩ/m]	0,084			
Impédance moyenne de court-circuit de séquence zéro Phase - PE	Zo [mΩ/m]	0,178	0,178	0,179	0,178
Chute de tension avec charge distribuée ΔV [V/(m*A)]10 ⁻⁶	cos(ø) = 0,70	72,1			
	cos(ø) = 0,75	75,7			
	cos(ø) = 0,80	79,2			
	cos(ø) = 0,85	82,6			
	cos(ø) = 0,90	85,6			
	cos(ø) = 0,95	88,2			
	cos(ø) = 1,00	88,0			
Poids (PE 1)	p [kg/m]	14,5	16,0	17,5	17,5
Poids (PE 2)	p [kg/m]	17,8	19,3	20,8	20,8
Poids (PE 3)	p [kg/m]	15,5	17,1	18,6	18,6
Charge combustible	[kWh/m]	4,1	5,5	6,9	6,9
Degré de protection	IP	55/65*			
Classe de résistance thermique du matériau d'isolation		B/F**			
Pertes par effet Joule au courant nominal	P [W/m]	195			
Température ambiante mini/maxi (moyenne quotidienne)**	[°C]	-5/+70			

* IP65 disponible sur demande pour les éléments droits de transport
 ** Classe F disponible sur demande

Au-delà de 50°C, un déclassement de la canalisation sera nécessaire ; pour des températures ambiantes inférieures à -5 °C, contactez l'assistance technique.


Canalisation Électrique Préfabriquée
XCP-HP Aluminium 800A

2. COMPOSITION

■ 2.1 Éléments droits
Conçus pour le transport et la distribution d'énergie haute puissance (avec prises de dérivation). Fournis avec le monobloc préinstallé.


Température de référence	50 °C
Degré de protection	IP55
Longueur (min/max)	500/3000 mm
Longueur standard	3000 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Nombre de conducteur	3, 4 ou 5
Peinture	RAL 7035
Composition	Sans halogen

Élément droit pour le transport
Isolation entre les barres est assurée par une double gaine en film de polyester de classe B (130 °C), avec une résistance thermique de classe F (155 °C) disponible sur demande. Tous les composants en plastique possèdent une capacité d'autoextinction V1 (selon la norme UL94) et sont ignifugés et conformes à l'essai au fil incandescent.

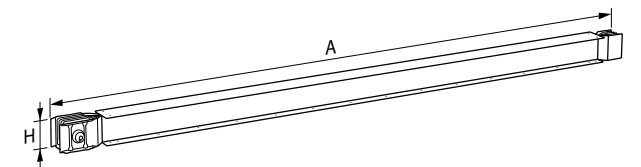

Dimensions	
Longueur A min/max	500/3000 mm
Longueur A standard	3000 mm
H	130 mm

Élément droit pour la distribution
Fournis avec le monobloc préinstallé et dispose de prises de dérivation de chaque côté.

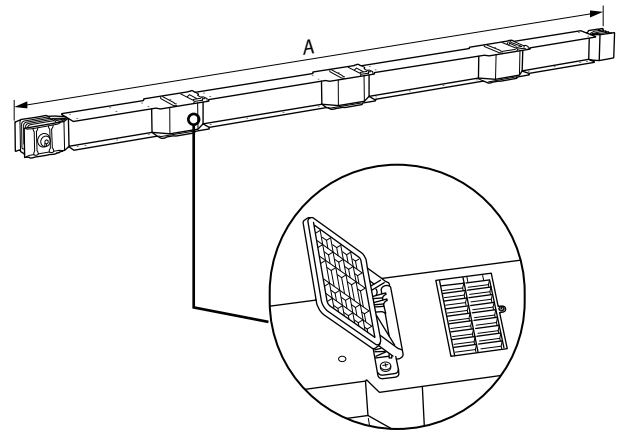

Dimensions	
Longueur A min/max	1000/3000 mm
Longueur A standard	3000 mm
H	130 mm

Type de boîtes de dérivation compatibles :

Longueur A	Type de boîte de dérivation
1001 - 1250 mm	Boîtes extractibles de type 1 et 3
1250 - 3000 mm	Tout type de boîtes extractibles

Les éléments droits pour la distribution disposent de prises de distribution sur le coté supérieur à des distances prédéfinies, avec un entraxe de 850 mm de chaque côté*.

Longueur A	Nombre de prises
3000 mm	3+0
1001 - 1500 mm	1+0
1501 - 2000 mm	2+0
2001 - 2500 mm	2+0
2501 - 2999 mm	3+0


*possibilité d'avoir les prises dans une position spéciale.

Combinaisons de prises de distribution possibles sur demande :


Longueur A	Nombre de prises (sur demande)
1501 - 2000 mm	1+0
2001 - 2500 mm	1+0
2501 - 2999 mm	1+0 et 2+0
3000 mm	1+0 et 2+0

■ 2.2 Coudes
Fournis avec le monobloc préinstallé, ces éléments permettent tout changement de direction avec les solutions standards ou spéciales.


Horizontal

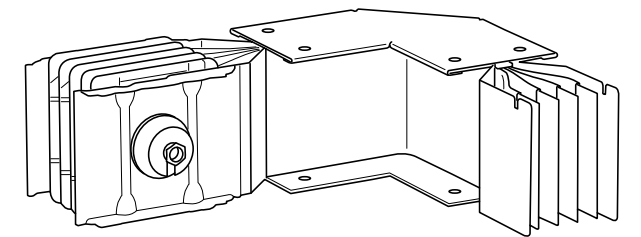


Vertical

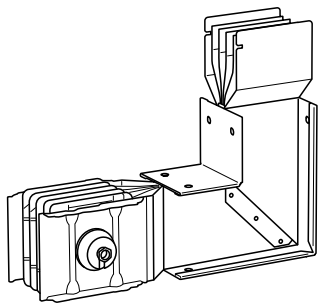


Double horizontal

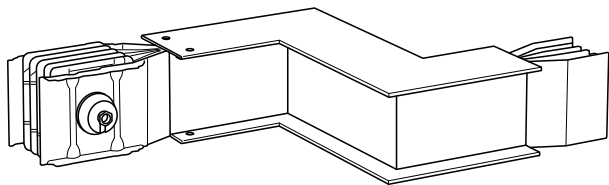


Double vertical

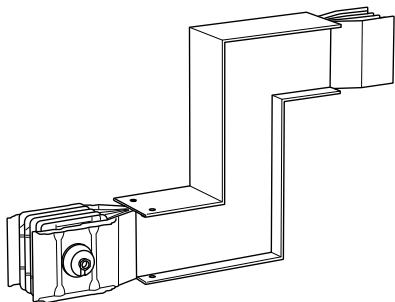


Double horizontal + vertical

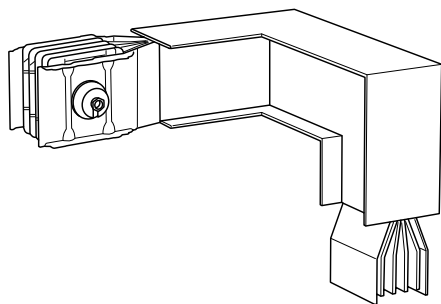


Double vertical + horizontal

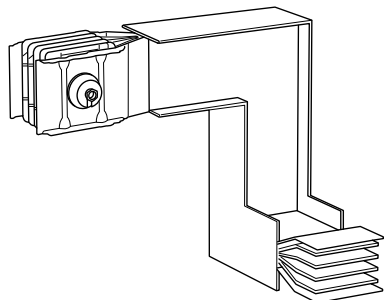

T (horizontal et vertical)

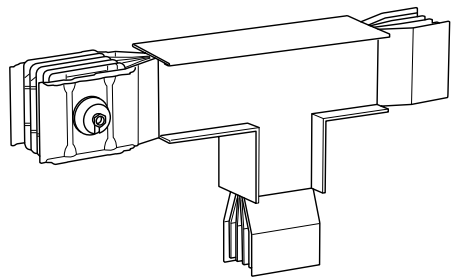

■ **2.3 Élément avec séparateur coupe-feu S120 EI120 (EN 1366-3)**
Lorsque le système de canalisations traverse des cloisons ou des plafonds ignifuges, il doit être équipé de séparations coupe-feu appropriées. Il doit toujours être positionnée au milieu de la cloison ou du plafond ignifuge traversé(e).

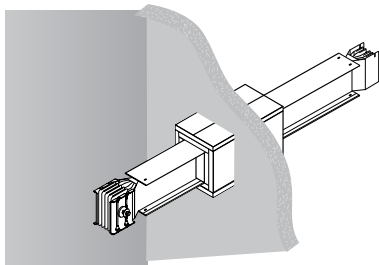


Dimensions	L 630 mm x H 130 mm
Type de séparateur coupe-feu adapté	Externe

Pour la conformité à la certification de résistance au feu, il est nécessaire d'installer une séparation coupe-feu interne (facultative pour certains calibres) et externe, fournies par Legrand.

Après installation, boucher tous les interstices avec un matériau conforme aux réglementations en vigueur pour la classe de résistance au feu requise.

■ **2.4 Élément de dilatation**
L'élément de dilatation peut absorber les dilatations et les contractions de la section de canalisation et du bâtiment.
Longueur maximale de dilatation et de contraction : environ ± 50 mm.

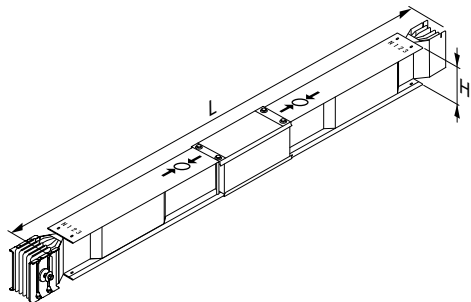

Dimensions : L 1500 mm x H 130 mm


Conditions d'installation
L'élément de dilatation doit être installé à proximité des joints de dilatation du bâtiment et sur des sections droites (horizontales et/ou verticales) de plus de 40 m. Dans ce cas, les éléments de dilatation doivent être installés à intervalles réguliers de 40 m maximum.

Canalisation Électrique Préfabriquée
XCP-HP Aluminium 800A


Aucun élément de dilatation n'est nécessaire lorsque :

- la section n'est pas droite
- la sections droite est inférieure ou égale à 40 m

Exemples :

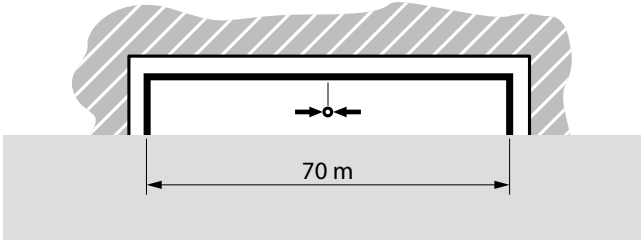

Longueur de la section droite 70 m = 1 élément de dilatation au centre

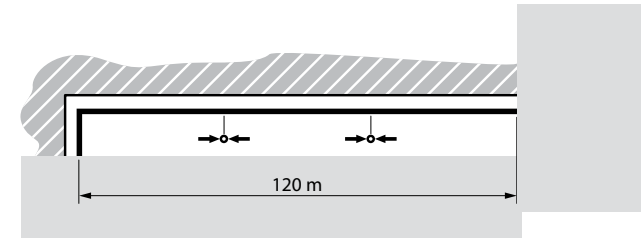


Longueur de la section droite 120 m = 2 éléments de dilatation soit 1 tous les 40 m

■ 2.5 Élément de transposition de phase


Élément avec équilibrage de phase

Utilisés pour réduire et équilibrer les impédances et les réactances mutuelles entre phases dans le cas de lignes longues.

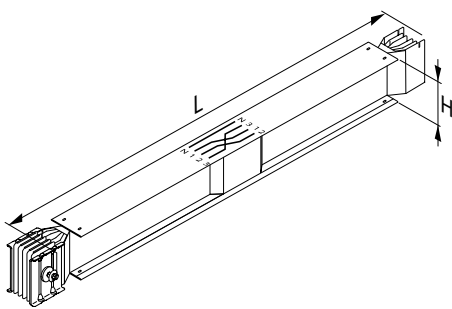


Dimensions : L 1200 mm x H 130 mm

En cas d'utilisation de sections supérieures à 100 mètres (100 000 mm), il est recommandé d'installer deux éléments de transposition de phase (l'un à 1/3 de la longueur et l'autre aux 2/3), afin d'équilibrer l'impédance électrique du système..

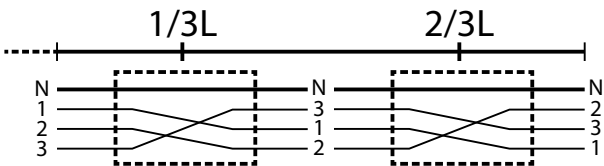

De cette façon, il sera possible d'avoir toutes les combinaisons possibles de positions réciproques parmi les phases, ce qui minimisera les pertes en charge.


S'il est nécessaire d'avoir la même séquence de phases au départ et à l'arrivée, utilisez 3 éléments avec équilibrage de phases.

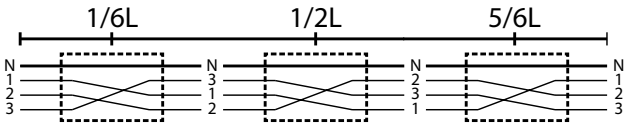

Élément avec inversion de phase


Utilisé dans les raccordements entre le transformateur et le tableau électrique, ou entre des tableaux électriques, lorsque la séquence de départ est différente de la séquence d'arrivée.

Attention : à utiliser uniquement sur les lignes de transport et non sur les dérivations. Veuillez contacter Legrand en cas de doute.

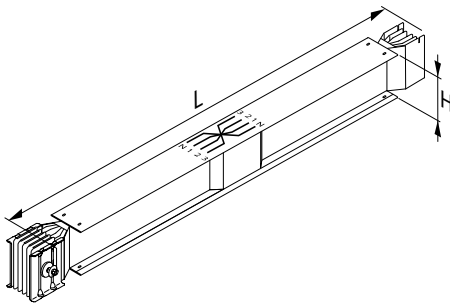

Dimensions : L 1200 mm x H 130 mm


Schéma électrique :

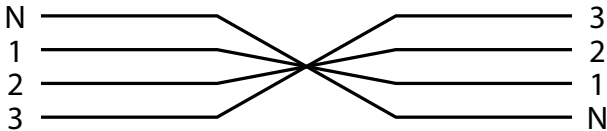

Élément avec rotation neutre

Utilisé pour adapter la séquence des phases de la canalisation à la séquence des raccordements requise aux extrémités des raccordements, si celles-ci sont différentes. Dans les raccordements entre tableaux électriques, on utilise habituellement le saut du neutre car seule la position du neutre est normalement identifiée.


Attention : à utiliser uniquement sur les lignes de transport et non sur les dérivations. Veuillez contacter Legrand en cas de doute.

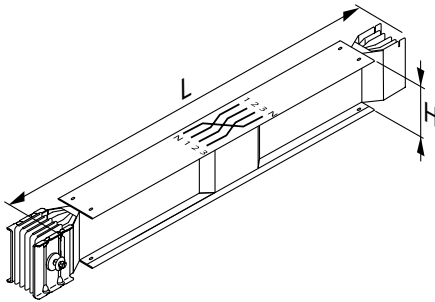

Dimensions : L 1000 mm x H 130 mm


Canalisation Électrique Préfabriquée XCP-HP Aluminium 800A

Schéma électrique :

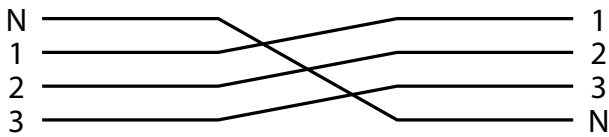

■ 2.6 Bloc d'alimentation

Utilisé en bout de ligne lorsque la canalisation doit être alimentée à l'aide de câbles.

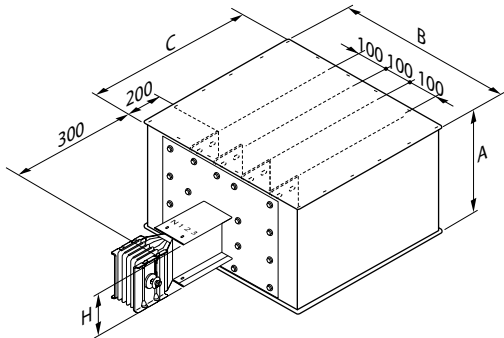


Dimensions	
A	320 mm
B	615 mm
C	610 mm
H	130 mm
Trous de raccordement	Ø9

Versions disponibles :
- avec monobloc
- sans monobloc
- version non standard sur demande

Bloc d'alimentation de colonne montante

Utilisé au départ de la colonne montante, lorsque la canalisation doit être installée près du mur et alimentée à l'aide de câbles. Il permet d'installer la canalisation à 40 mm du mur.

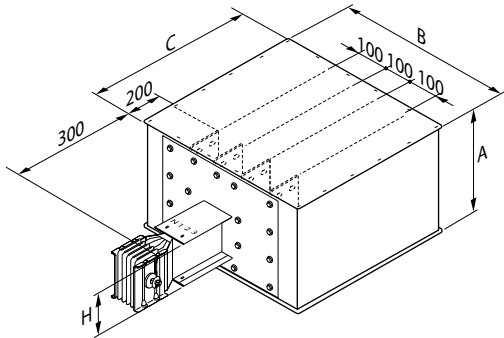

Dimensions	
A	320 mm
B	615 mm
C	610 mm
H	130 mm
Trous de raccordement	Ø9


Versions disponibles :
- avec monobloc
- sans monobloc
- version non standard sur demande

■ 2.7 Interface de raccordement


Interface de raccordement standard

Utilisée en bout de ligne afin de raccorder la canalisation aux tableaux ou aux transformateurs.

Versions disponibles :
- version droite (sans monobloc)




- version gauche (avec monobloc)




- solutions non standard sur demande.
par ex. : longueur, entraxe des conducteurs, perçages, etc.

Interface avec épanouisseur pour tableaux

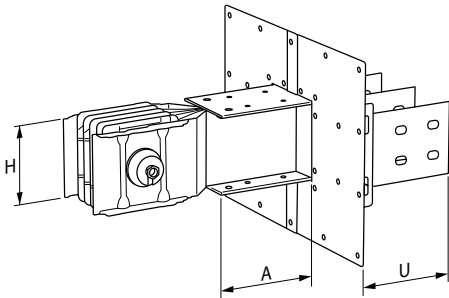


Dimensions pour tout type de barre	
U (min/max)	150/400 mm
U standard	200 mm
A (min/max)	200/1299 mm
A standard	300 mm
H	130 mm

Interface avec épanouisseur pour transformateur

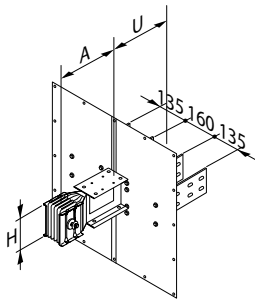

Dimensions pour tout type de barre	
U (min/max)	300/400 mm
A (min/max)	200/1299 mm
H	130 mm


Dimensions des brides

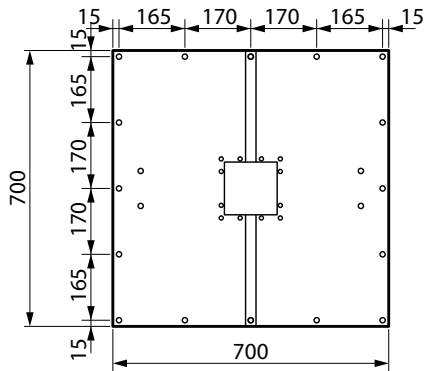

3. ACCESSOIRES

■ 3.1 Adaptateur (IP68-IP65)

Utilisé pour joindre les éléments XCP et RCP.

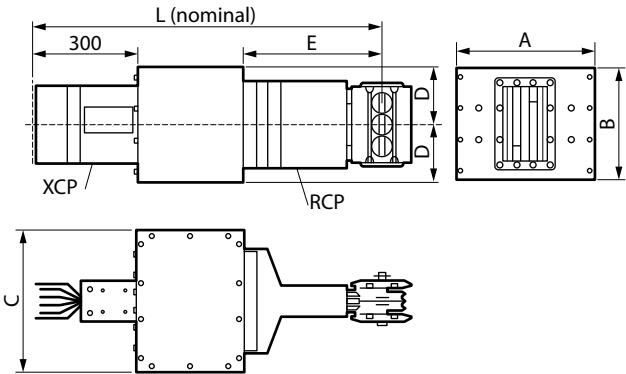

Dimensions pour les combinaison de conducteurs 3C, 4C, 5C	
A	400 mm
B	210 mm
C	310 mm
D	105 mm
E	400 mm
L	1000 mm


■ 3.2 Supports

Solutions de supports adaptées et certifiées pour tous types d'installations, même dans les environnements les plus difficiles :

- installations soumises à de fortes vibrations
- installation en zones sismiques


Supports pour fixation horizontale

Support sur chant :

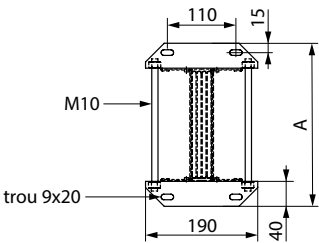

A = 210 mm

Support à plat :

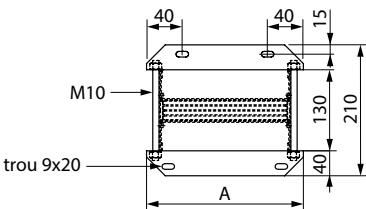


A = 190 mm

Supports pour fixation verticale

Fixation	Type de support
Supports muraux	Support avec ressorts
	Support rigide
	Support rigide avec ressorts
Supports au plancher	Support seul

*Contacter Legrand pour plus de détails.

Pour les supports avec ressorts le type à 4 ressorts est proposé :

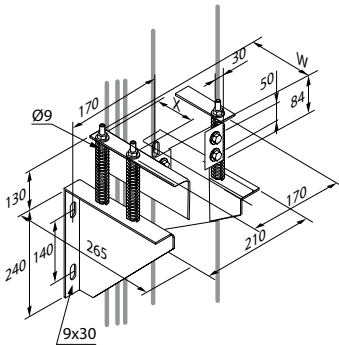


Dimensions	
W	130 mm
X	90 mm

Canalisation Électrique Préfabriquée

XCP-HP Aluminium 800A

3.3 Embout IP55


L'embout garantit un degré de protection IP55 en bout de ligne.

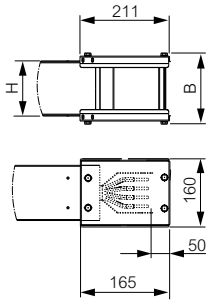

Dimensions	
H	130 mm
B	170 mm

3.4 Soufflets de protection

Recommandé pour la protection du raccordement de l'interface sur les tableaux électriques, les transformateurs secs avec armoire et les transformateurs à bain d'huile.

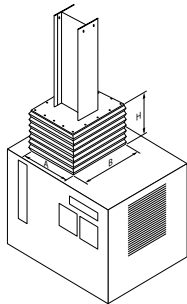


Dimensions			
Types	A	B	H
Soufflet	700 mm	700 mm	400 mm
Soufflet unique	600 mm	760 mm	
Soufflet double	710 mm	920 mm	

Pour plus de détails sur le capot de protection pour installation en extérieur, veuillez contacter Legrand.

3.5 Raccordement à tresse souple

Utilisé pour raccorder le transformateur à l'interface de raccordement de la canalisation lorsque le découplage mécanique des deux éléments est requis, afin d'empêcher toute transmission de vibrations.

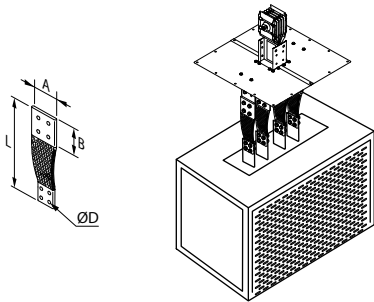

Dimensions	
L (min)	300 mm
L (max)	>750 mm


Accessoires adaptables selon les exigences spécifiques.
À la commande, veuillez spécifier les cotes A, B, Ø D et la longueur L pour les trous côté transformateur et côté canalisation. La distance séparant les phases peut être conçue selon vos besoins.

Pour les solutions personnalisées (perçages spéciaux ou isolation de la tresse souple), veuillez contacter notre service technique.


3.6 Élément ATR

Utilisé pour le raccordement aux tableaux électriques ou aux transformateurs, et est similaire aux éléments droits.

Il peut également être utilisé pour le raccordement aux transformateurs secs. L'élément ATR permet l'installation des interfaces de raccordement directement sur la section verticale des bornes de transformateur.

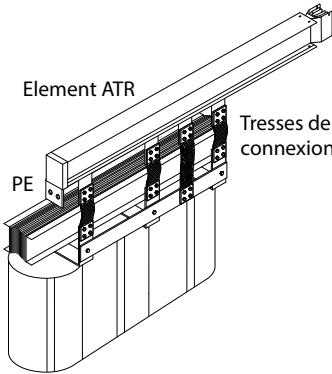

Les éléments ATR sont conçus sur mesure, en tenant compte des limites de construction indiquée ci-dessous :

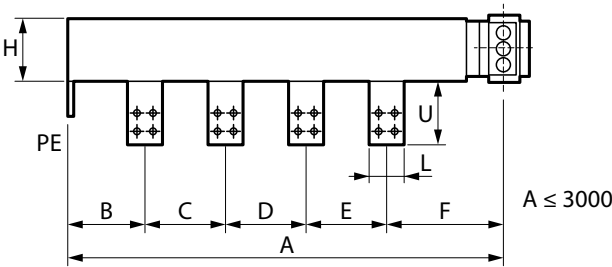

Entraxe minimum	
H	130 mm
B	200 mm
C	165 mm
D	
E	
F	335 mm
L	120 mm
U	200 mm

Pour les dimensions spéciales, veuillez contacter Legrand.

Canalisation Électrique Préfabriquée XCP-HP Aluminium 800A

■ 3.7 Boîtes de dérivation

Intensité nominale : 32 A - 630 A.

Utilisés pour le raccordement et l'alimentation des charges électriques. Disponibles en fibre de verre ou en tôle et équipées d'un couvercle de séparation qui peut être installé et retiré avec la canalisation sous tension.

Types de boîtes de dérivation :


- pour disjoncteur (compatible avec les disjoncteurs moulés Legrand (non fournis) et proposée avec un couvercle abattant ou avec un couvercle complètement amovible).
- avec porte-fusible (fusibles non fournis).
- avec interrupteur-sectionneur (AC23) et porte-fusible.
- vides
- boulonnés vides (à installer sur la jonction des éléments de n'importe quel calibre, avec ou sans prises de dérivation)

Dimensions (mm)

Boîtes de dérivation en fibre de verre


Type 1

- (32 A) - avec porte-fusible

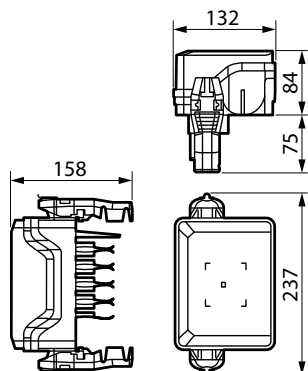


Type 2


- (63 A/160 A) - pour disjoncteurs

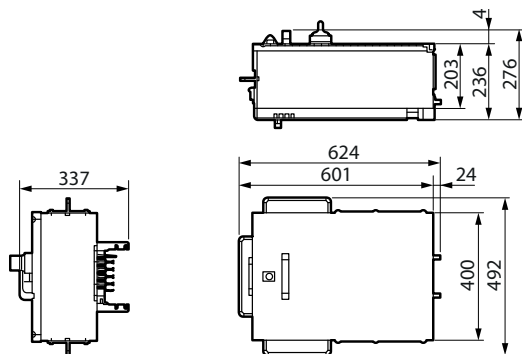

- (63 A / 125 A / 160 A) – avec porte-fusible / vide

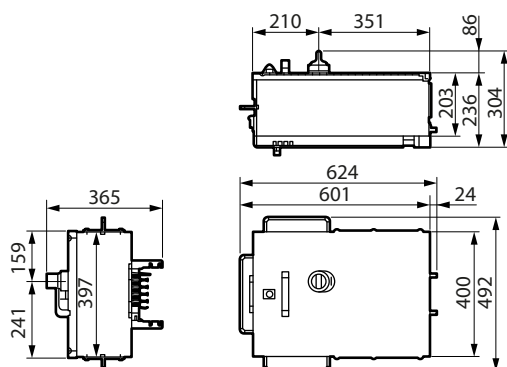


Cotes hors-tout avec couvercle ouvert

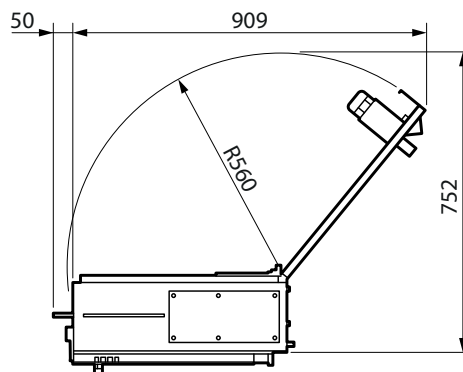


Type 3


- (250 A) – pour disjoncteurs

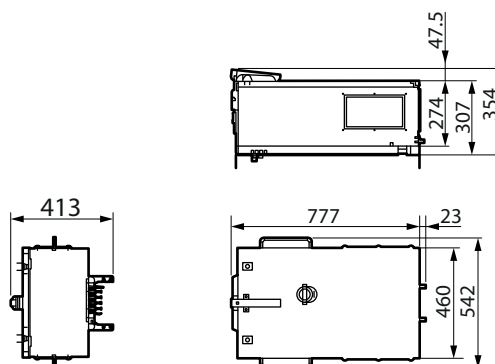

- (250 A) – avec porte-fusible / vide

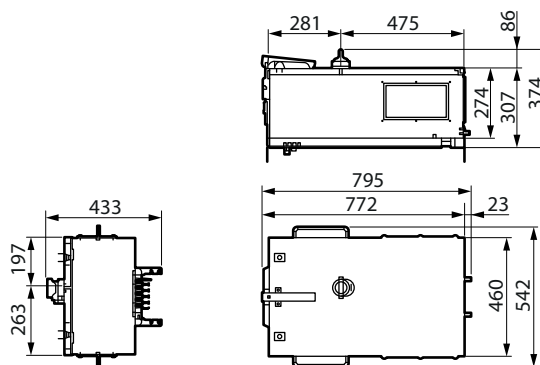

Cotes hors-tout avec couvercle ouvert

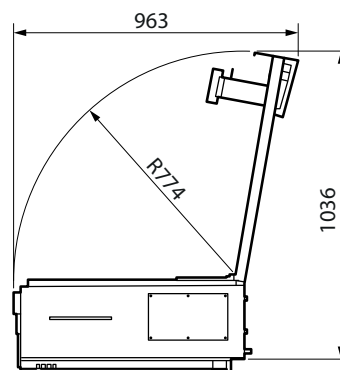


Canalisation Électrique Préfabriquée
XCP-HP Aluminium 800A


Boîtes de dérivation métalliques

Type 1


- (63 A / 125 A / 160 A) – pour disjoncteurs

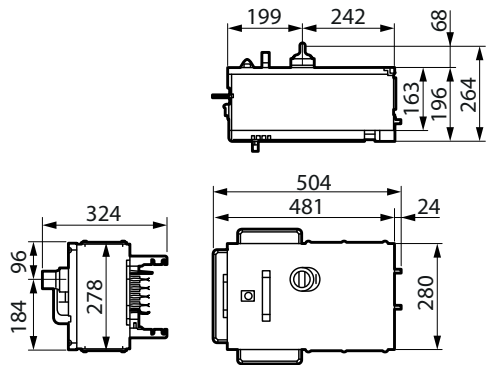


- (63 A / 125 A / 160 A) – avec porte-fusible

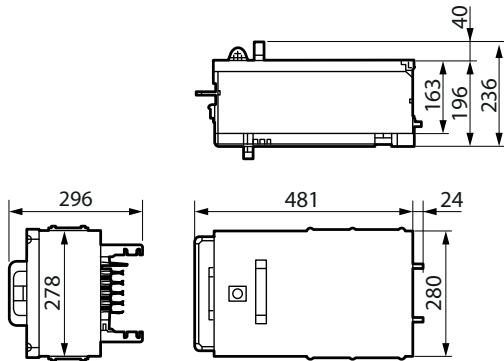

- (63 A / 125 A / 160 A) – vide

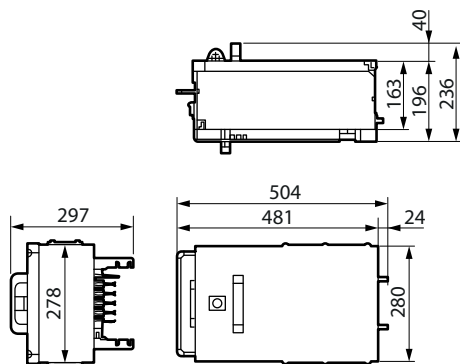


- Cotes hors-tout avec couvercle ouvert

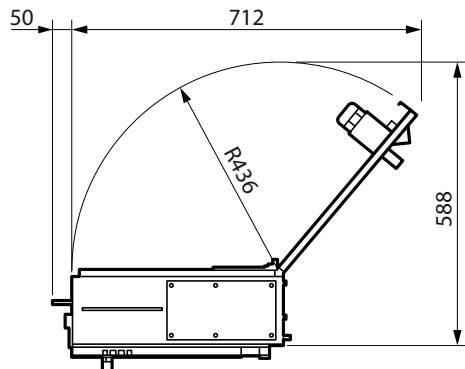


Type 2


- (250 A) – pour disjoncteurs

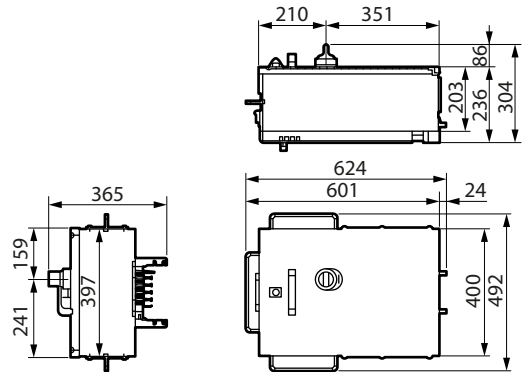


- (250 A) – pour disjoncteurs (couvercle amovible)

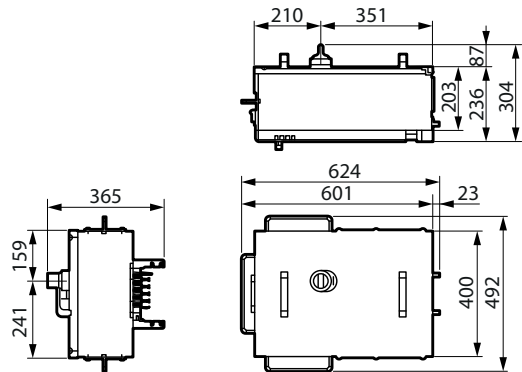

- (250 A) – vide / avec porte-fusible

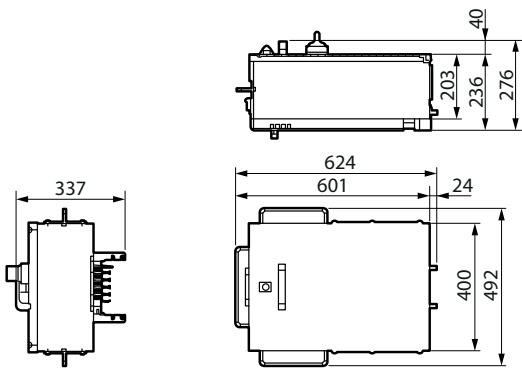


- Cotes hors-tout avec couvercle ouvert

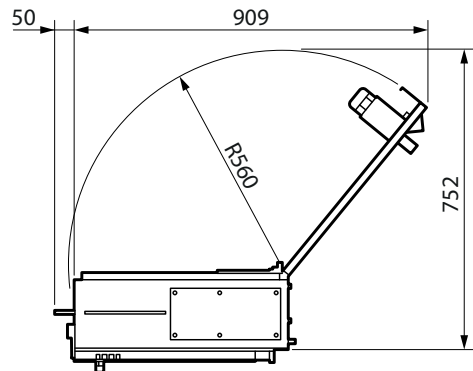


Canalisation Électrique Préfabriquée
XCP-HP Aluminium 800A

Type 3


- (400 A / 630 A) – pour disjoncteurs

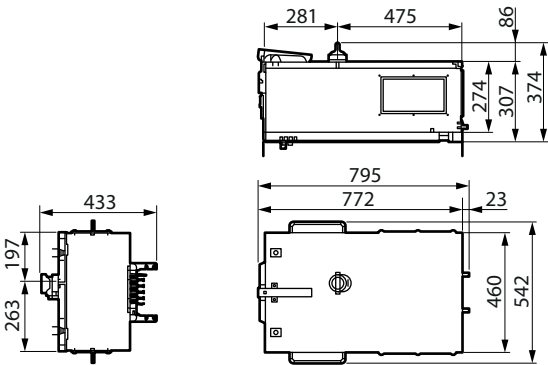



- (400 A / 630 A) – avec porte-fusible

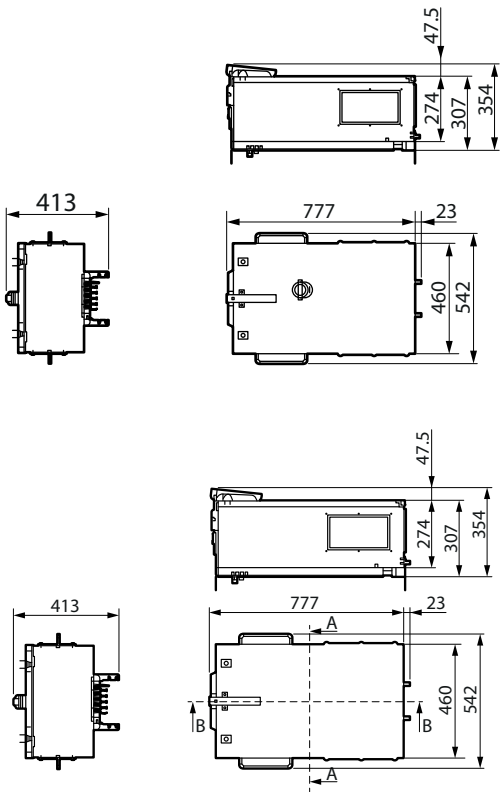

- Cotes hors-tout avec couvercle ouvert

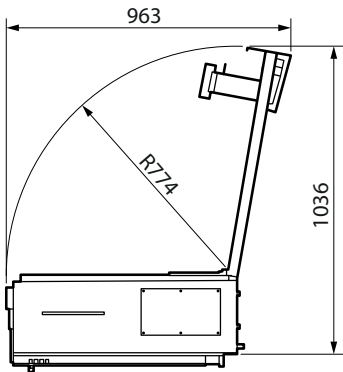

Boîtes de dérivation métallique vides de type boulonné
Courant nominal disponible de 125 A à 1250 A

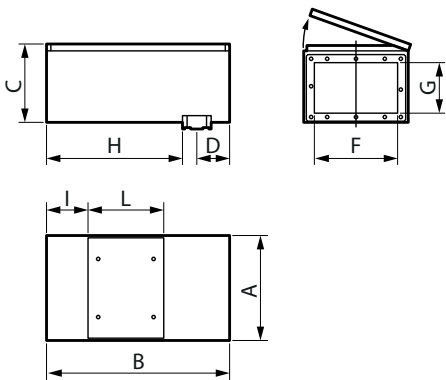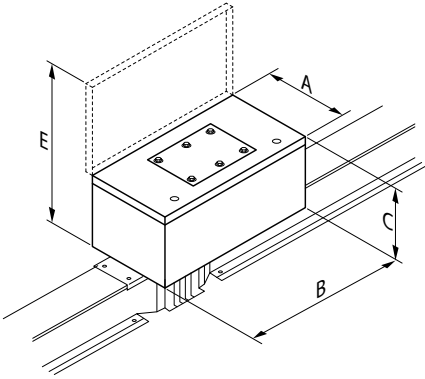

F x G → Entrée de câbles
H - Volume intérieur utilisable
L - Plaque métallique intérieure

Dimensions (mm)										
In [A]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
125	365	630	270	115	630	290	180	465	142	260
250										
400										
630	400	750	280	115	675	290	180	585	227	295
800	450	1050	300	115	745	380	210	885	254	545
1000										
1250										

4. CONFORMITÉS AUX NORMES

La gamme XCP-HP est conforme aux normes suivante :

- NF C 15-100 : installations électriques à basse tension.
- EN 61439-1 : ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales.
- EN 61439-6 : ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 6 : systèmes de canalisation préfabriquée (indice de classement norme France : C 63-421-6).
- UL 94 : tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances (résistance à la flamme des matériaux plastiques).
- EN 60332-3-10 : essais des câbles électriques et des câbles à fibres optiques soumis au feu - Partie 3-10 : essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles montés en nappes en position verticale - Appareillage.
- NF EN 10327 : bandes et tôles en acier doux revêtues en continu par immersion à chaud pour formage à froid - Conditions techniques de livraison.
- EN 1366-3 : essais de résistance au feu des installations techniques - Partie 3 : calfeutrement.
- IEC 60085 : isolation électrique - Evaluation et désignation thermiques.