




DISTANCE PIRAMID				
DISTANCE	M	50	100	1000
BUS	D mm	6/10		
LECTEURS	D mm	6/10		
BP DE SORTIE	D mm	6/10		
DPW	D mm	9/10		
ALIM	D mm	9/10		

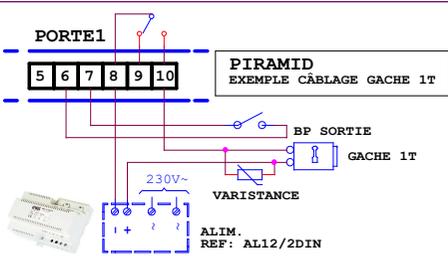

NOTA (*) : VOUS DEVEZ UTILISER UN CÂBLE INDEPENDANT POUR LES LIAISONS :
CENTRALE <-> LECTEUR
CENTRALE <-> PLATINE TELEPHONIQUE

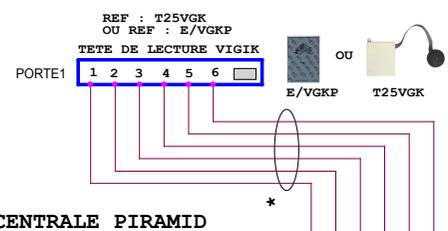

CENTRALE PIRAMID

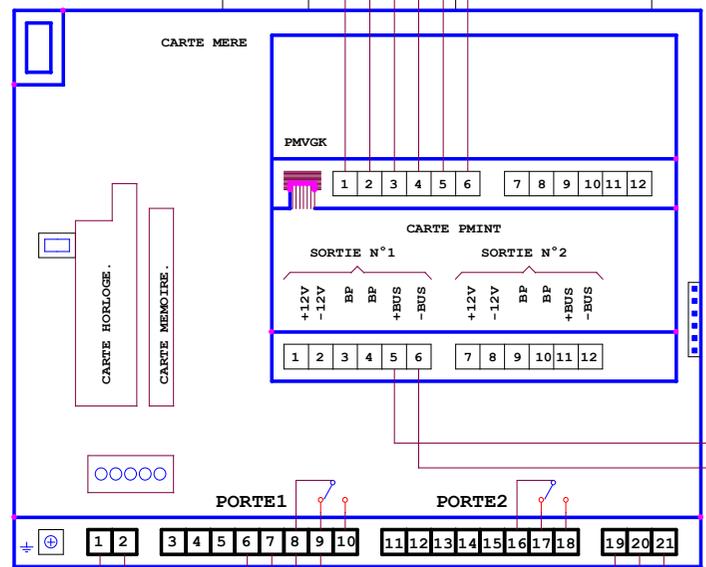

SWITCH ADRESSE CENTRALE



*

BUS VERS AUTRES CENTRALE PIRAMID



NOTA ALIM PIRAMID : ALIMENTATION REGULEE, STABILISEE
12 V DC, 3 A Minimum

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

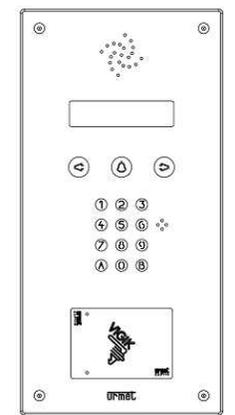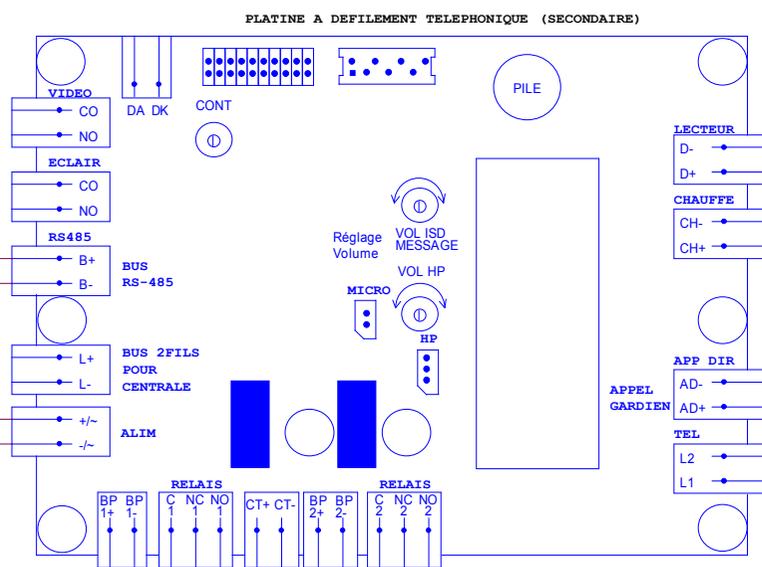


REF : DPTTEL/ACVK4



REF : DPTTEL/AC4 (percé pour canon PTT ou VIGIK)

VERS LIGNE TELEPHONIQUE



REF : 1140/2

PIRAMID PMVVK PMINT DPTTEL/ACVK4		
CREE LE: 18/02/2013	CREE PAR: LD	
MODIFIE LE: --/--	N° MODIF: 0	
SCH: ELK10111		