
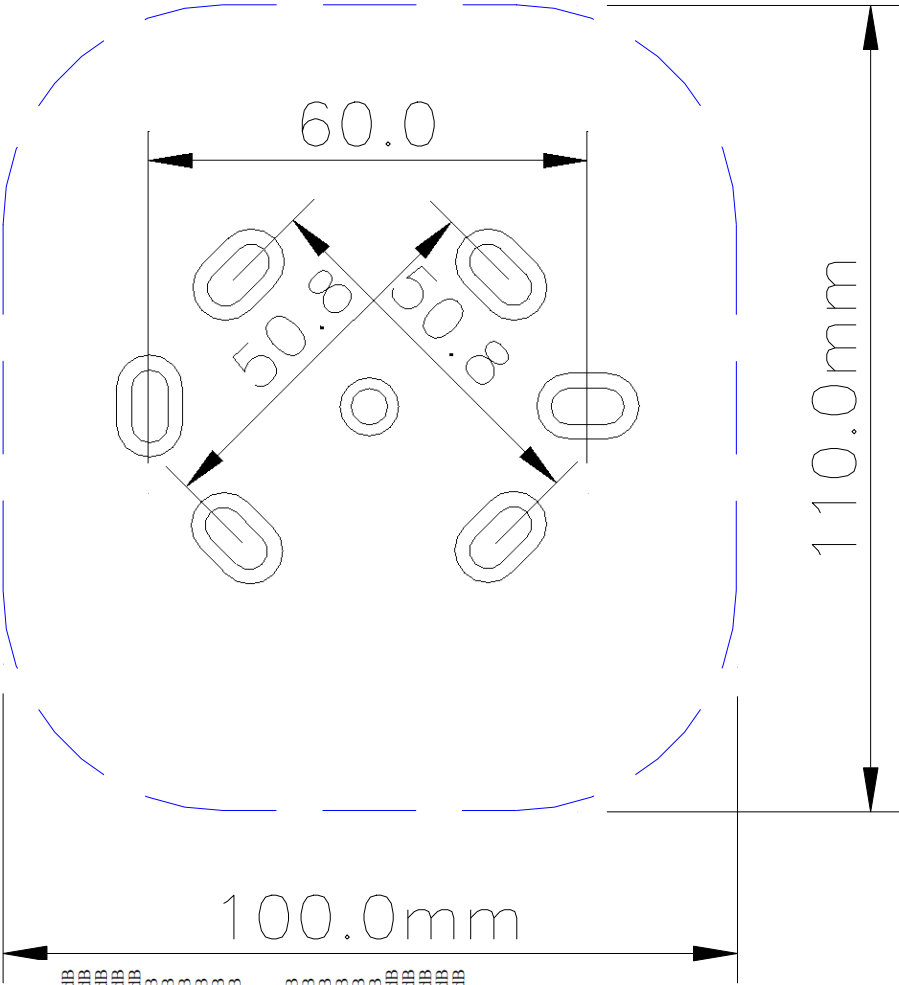
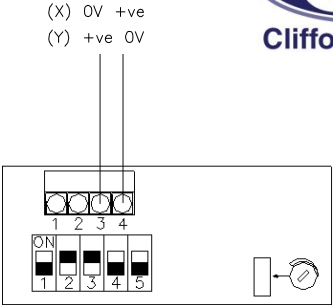


Diagramme Polaire de la tonalité 11

Les tonalités marquées d'un astérisque (*) sont approuvées selon la norme EN54-3

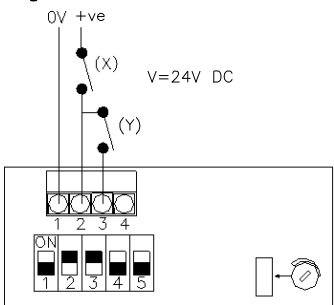

			(X)	(Y)
*	1	1000Hz 800Hz	0.5s	3
	2	3100Hz 2500Hz	0.5s	4
	3	1000Hz 800Hz	0.5s	7
	4	3100Hz 2500Hz	0.5s	8
*	5	554Hz 440Hz	0.1s 0.4s	14
	6	470Hz 430Hz	1s	14
	7	1000Hz 800Hz	0.5s	12
	8	3200Hz 2500Hz	0.5s	13
	9	554Hz 440Hz	1s	10
	10	700Hz		1

* 11		1000Hz		31
12		1000Hz		7
13		2300Hz		2
14		440Hz		9
* 15		1000Hz		31
* 16		420Hz		30
17		1000Hz		1
18		2500Hz		4
19		2500Hz		2
20		700Hz		10
21		1000Hz		32
22		700Hz		10
23		700Hz		10
24		720Hz		10

25		1400Hz		26
26		1200Hz		11
27		1000Hz		17
* 28		1000Hz		11
29		1000Hz		32
* 30		1200Hz		12
* 31		2500Hz		11
32		1200Hz		26

Ceci est un dispositif d'alarme sonore pour les dispositifs d'alarme incendie selon la norme EN 54-3 avec le certificat de conformité CE (Réglementation des produits de construction) 2797-CPR-713892 qui a été délivré pour la première fois en 2020.



IP65

Moflash Signalling Ltd

11, Upper Conybere Street
Highgate, Birmingham
B12 0EB, UK

Main Tel No: +44 (0) 121 440 5894

Sales Direct Tel No: +44 (0) 121 446 5322

Sales Fax No: +44 (0) 121 446 4344

E-mail: uksales@moflash.co.uk

E-mail: exportsales@moflash.co.uk

www.moflash.co.uk



FM 558977



S00628 Issue 2 FR