


**P155 - P156 - P160**


**COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL INDIVIDUEL (CCPI) UNIPOLAIRE T00  
IP XXB AVEC FOUET 25<sup>2</sup> POUR DISTRIBUTEUR**

Pour cartouche fusible AD Taille 00 **90A** ou couteau neutre Taille 00  
conducteurs Cuivre ou Aluminium à âme câblée de section **6 à 35 mm<sup>2</sup>**.


**1 - Raccordement au bornier du distributeur :**

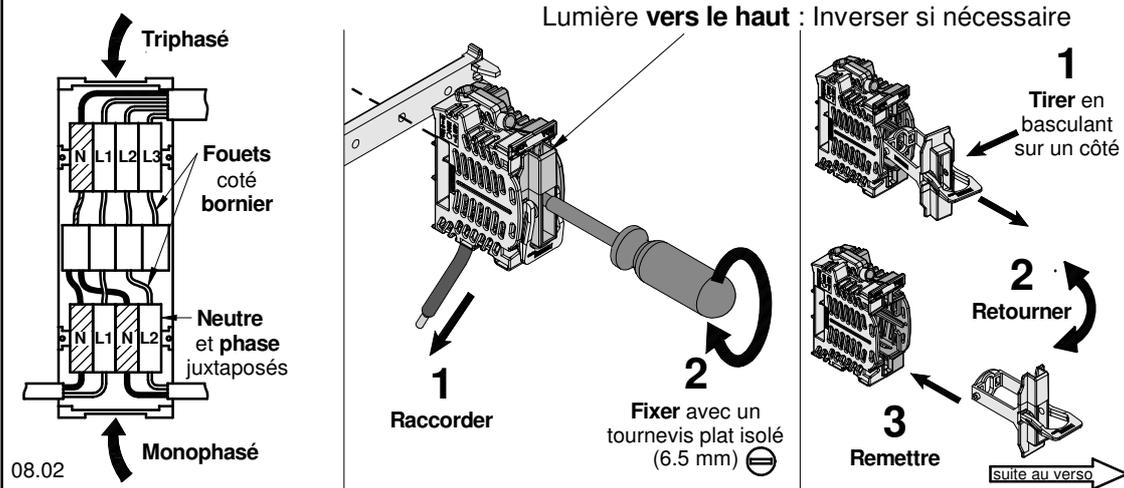

**2 - Raccordement du départ client :**

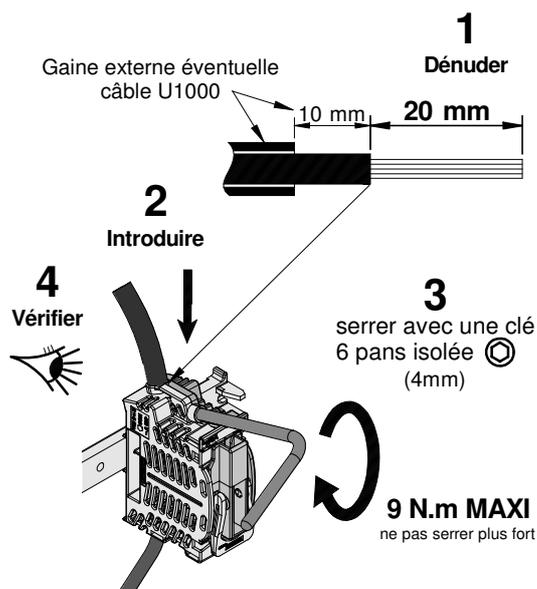

**3 - Mise en place de l'élément fusible ou neutre :**

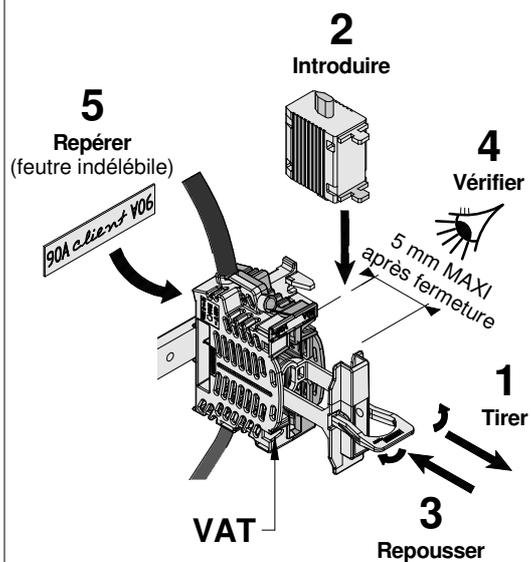

Ne pas mettre d'élément fusible ou neutre si le départ client n'est pas connecté.